

清远市鸿盈铝业有限公司
熔炼废气排放口（DA003）
在线监测系统

自
行
验
收
报
告

清远市鸿盈铝业有限公司
二零二四年五月

关于发布污染源自动监控设备自行 验收信息公示的申请

清远市生态环境局：

根据污染源自动监控设备自行验收的有关要求，现我单位申请将清远市鸿盈铝业有限公司熔炼废气排放口（DA003）烟气排放连续监测系统自行验收表的信息在清远市信达环保科技有限公司（<http://www.xdhl68.com/>）网站公示，公示内容见附件。现将相关公示材料报上，请予以批准。

附：1、清远市鸿盈铝业有限公司熔炼废气排放口（DA003）烟气排放连续监测系统自动监控设施验收表盖章扫描件。

2、清远市鸿盈铝业有限公司熔炼废气排放口（DA003）烟气排放连续监测系统自动监控设施验收表盖章扫描件电子档。

申请单位： 清远市鸿盈铝业有限公司

日期：2024 年 05 月 16 日

联系人：周晋农

联系电话：18566060709

自动监控设施批复文件

清远市环境保护局文件

清环 [2011] 372 号

关于《清远市鸿盈铝业有限公司年生产铝型材 5.1 万吨建设项目环境影响报告书》的批复

清远市鸿盈铝业有限公司：

送来清远市环境工程设计研究所 2011 年 10 月编制的《清远市鸿盈铝业有限公司年生产铝型材 5.1 万吨建设项目环境影响报告书》（报批稿）及相关材料收悉。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，现批复如下：

一、项目建设性质属新建。项目位于清远市清城区石角镇再生铜冶金基地，占地 33300m²，总建筑面积约 20000 m²，总投资 3000 万，其中环保投资 390 万元。项目项目主要以工业铝型材、门窗铝型材、铝板为主，年产量约 5.1 万吨。主要生产设备包括：挤压机 17 台、熔铸炉 10 台、时效炉 6 台、搓灰机 10 台、硅机 6 台、冰机 3 台、模具炉 17 台、棒炉 17 台、阳极氧化线 1 条、电泳线 1 条、喷涂线 1 条等。

根据环境影响评价结论、专家组意见，在清远市鸿盈铝业有限公司遵守国家环境保护法律、法规和标准，符合国家产业政策，按照报告书中所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染措施进行建设，全面落实各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放及符合总量控制要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行。

二、项目建设应重点做好以下环境保护工作。

(一) 采用先进的生产工艺和设备,采用有效的污染防治措施,最大限度地减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量,并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则,不断提高清洁生产水平。

(二) 做好厂区合理布置,生产车间与员工宿舍区建筑做到物理隔离,并须符合有关防护距离的要求。

(三) 项目必须严格控制入炉废铝的成分,不得含有塑料、橡胶、油污等有机杂质。

(四) 设立环绕整个场地的集水沟,做好雨污分流。生产废水和生活污水分类收集、分类处理。含第一类污染物的废水须在车间设置污水处理设施进行处理,达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)新建企业标准后方可与其他生产废水混合,再经混凝沉淀、活性炭吸附等处理,达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中洗涤用水标准后回用,废水循环率达 83%。不能回用的须处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后方可排放。生活污水经隔油隔渣、化粪池预处理后,达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政管网,纳入石角镇污水处理厂处理。生产废水控制在 337.8 吨/天以内,生活污水控制在 45 吨/天以内。

(五) 做好大气污染的防治工作,熔铸炉使用含硫率低于 0.8% 的重油为燃料,铝棒加热炉和时效炉含硫率低于 0.2% 的轻质柴油为燃料,燃烧废气经布袋除尘+双碱脱硫处理后通过 2 条 15 米的排气筒排放,SO₂ 处理效率不低于 80%、NO_x 去除率不低于 20%、烟尘去除率不低于 98%,SO₂、烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 二级新建标准,NO_x 排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中的第二时段二级标准。表面处理工序产生的酸蚀废气和氟化氢废气经喷淋处

理后通过 1 条 15 米的排气筒排放，酸雾去除效率不低于 98%，氟化氢去除率不低于 90%，硝酸酸雾、氟化氢等大气污染物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准。烘烤固化工序废气经活性炭吸附处理后，通过 1 条 15 米高的排气筒排放，非甲烷总烃去除效率不低于 80%，有机废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准；厨房油烟经高效静电油烟净化装置处理后，达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001) 的相应规模标准。

(六) 优化厂区布局，选用低噪声设备，并对切割机、挤压机等主要噪声源采取消声、隔声、减振等减噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类声环境功能区排放限值要求。

(七) 按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染，项目产生的含铝废渣(HW17) 38 吨/年、含镍污泥(HW17) 3.52 吨/年、综合废水处理污泥(HW17) 52.5 吨/年，均列入《国家危险废物名录》，属危险废物，其污染防治须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理，实行联单管理制度。废铝渣、废气包装桶等一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18587-2001)、《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001) 的要求。

(八) 本项目需设大气防护距离为 100 米，当其它法律、法规、标准有设立防护距离要求时，从严规定。

(九) 针对本项目所用硫酸、硝酸等原、辅料运输、贮存、使用等过程中可能发生泄露等事故，制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事

故应急系统相协调。制定严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，最大限度地减少污染物的排放，设置不小于1000立方米的废水事故池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成大气、水环境污染事故，确保环境安全。

(十) 按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告书的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

(十一) 做好施工期的环境保护工作，落实施工期污染防治措施。按清远市的有关规定合理安排施工时间，减少施工噪声对周围环境的影响，确保施工噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的要求。采取封闭施工、对作业区洒水等措施减少施工扬尘的影响，确保其排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

三、本项目总量控制指标为：二氧化硫排放总量控制在10.8吨/年以内，氮氧化物排放总量控制在11.18吨/年以内；化学需氧量排放总量控制9.12吨/年以内，氨氮控制在1.01吨/年以内。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批项目环境影响报告书。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，环保设施须我局检查同意，主体工程方可投入试生产，并在规定期限内向我局申请项目竣工环境保护验收。



排污口规范化及点位文件

排污口规范化及点位确认的文件

企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司
地址	清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路9号综合楼一
经纬度	东经：112 度 56 分 44.81 秒；北纬：23 度 29 分 47.87 秒





Smart Vision CEMS 烟气连续监测系统


数据采传模块 RICHE-2008

GAS ANALYZER

环保数采仪

工程专用箱

杭州利奇仪器设备有限公司

 杭州利奇仪器设备有限公司



设备安装调试运行报告

自编号：DH-Q318

档案编号：20240301-02

用户档案

用户名称： 清远市鸿盈铝业有限公司

联系人： 周晋农

联系电话： 18566060709

安装设备： CEMS 烟气在线自动监测仪

仪器安装、调试过程一般情况记录表

环保数据采集器安装调试记录			
客户名称	清远市鸿盈铝业有限公司	客户编码	DH2023302
联系人姓名	周晋农	联系电话	18566060709
传 真		地 址	清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路9号综合楼一
产品型号	W5100HB-III型	安装工程师	何工、潘工、何工
设备编号	ZHLB309564	安装调试起止日期	2022-07-20
通讯方式	<input type="checkbox"/> 无线 <input checked="" type="checkbox"/> 有线(以太网)	产品配置	<input checked="" type="checkbox"/> 10.0 寸屏 <input checked="" type="checkbox"/> 4G
环境温度	-20℃~+70℃	生产企业	北京万维盈创科技发展有限公司
配置类型	烟气污染源版		
外接设备			
1、RS232 接口 1#	5100YX 集线器	1、4~20mA 接口	
2、RS232 接口 2#		2、4~20mA 接口	
3、RS232 接口 3#		3、4~20mA 接口	
4、RS232 接口 4#		4、4~20mA 接口	
5、RS232 接口 5#		5、4~20mA 接口	
6、RS232 接口 6#		6、4~20mA 接口	
7、RS232 接口 7#		7、4~20mA 接口	
8、B01 接口	超标、故障异常报警	8、4~20mA 接口	
<p>客户意见：</p> <p style="text-align: center;">安装至今数据采集仪运行稳定、良好，且数据准备上传平台。数据传输有效率达 95% 以上，目前设备正常稳定运行！</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 50px;"> 签名： 日期： </div>			

仪器安装、调试过程一般情况记录表

温压流一体仪安装调试记录			
客户名称	清远市鸿盈铝业有限公司	客户编码	DH2023302
联系人姓名	周晋农	联系电话	18566060709
传 真		地 址	清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路9号综合楼一
产品名称:	温压流一体监测仪	产品型号	RBV-TPF
测量范围: 流速	0~40 m/s(皮托管压差法)	安装工程师	何工、潘工、何工
静压	-7~7 kpa	安装调试起止日期	2022-11-20
差压	0~200 pa	制造许可证	粤制 00000664
温度	0~500℃(铂电阻法)	生产企业	深圳市彩虹谷科技有限公司
绝压	60~140kpa		
<p>客户意见:</p> <p>在线温压流一体仪运行稳定、可靠、精度高, 第三方监测比对数据在误差范围内, 而且重复性好!</p> <p>签名: 日期:</p>			

仪器安装、调试过程一般情况记录表

粉尘仪安装调试记录			
客户名称	清远市鸿盈铝业有限公司	客户编码	DH2023302
联系人姓名	周晋农	联系电话	18566060709
传 真		地 址	清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路9号综合楼一
产品名称:	烟尘监测仪	产品型号	RBV-DUST
测量范围:	0~30mg/m ³	安装工程师	何工、潘工、何工
零点漂移:	±2%F.S	安装调试起止日期	2022-11-20
量程漂移:	±2%F.S	制造许可证	粤制 00000664
光源:(激光后散射法)	1m/5dm	生产企业	深圳市彩虹谷科技有限公司
出厂编码:	20221104002		
<p>客户意见:</p> <p>在线粉尘仪运行稳定、性能可靠、精度高, 第三方监测比对数据在误差范围内, 而且重复性好!</p> <p>签名: 日期:</p>			

仪器安装、调试过程一般情况记录表

烟尘 K、b 值及速度场系数（KV）系数记录			
客户名称	清远市鸿盈铝业有限公司	客户编码	DH2023302
联系人姓名	周晋农	联系电话	18566060709
传 真		地 址	清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路9号综合楼一
K 值：	0.65	b 值：	0.54
速度场系数均值：	1.0		
注：烟尘 K、b 值及速度场系数（K _v ）数据计算过程详见附件 1 及附件 2；以上数据来源于清远市恒森环境检测有限公司 2024 年 4 月 28 日-4 月 30 日对我公司（清远市鸿盈铝业有限公司）熔炼废气排放口(DA003)进行的有组织废气在线比对出具的监测报告及数据，报告编号为： HSHJ2404102。			
客户意见： 通过监测报告数据计算得出现场烟尘 K、b 值及速度场系数（K _v ）均在合理范围内！ <div>签名：日期：</div>			


附件 1:

使用说明：红色区域均需手工输入；允许区间统计参数见下部绿色区域

数据对 序号	CEMS均值	参比标态值 (mg/dNm3)	参比实态值 (mg/m3)	烟气温度 ℃	烟气压力 (绝压Pa)	烟气湿度 (%)	含氧量(%)	烟气压力 (表压Pa)
1	4.02	4.20	3.25	65.450	101300	4.167	20.920	
2	4.11	3.80	2.97	62.195	101300	3.972	20.754	
3	4.02	3.60	2.85	58.072	101300	4.130	20.023	
4	3.93	4.00	3.19	55.091	101300	4.230	19.870	
5	4.07	4.80	3.81	56.090	101300	4.212	19.875	
6	1.20	2.10	1.66	58.951	101300	3.708	20.642	
7	1.25	1.90	1.55	49.587	101300	3.428	20.820	
8	1.20	1.50	1.22	51.346	101300	3.762	20.646	
9	1.13	1.30	1.02	61.366	101300	4.027	20.332	
10	1.03	1.80	1.40	62.515	101300	4.598	20.168	
11	1.75	1.90	1.55	48.191	101300	3.907	19.973	
12	2.99	2.70	2.18	47.859	101300	4.933	19.894	
13	2.25	2.20	1.79	49.032	101300	3.911	20.197	
14	1.33	1.60	1.28	56.204	101300	3.402	20.454	
15	0.90	1.40	1.17	44.915	101300	2.877	20.824	
16			0.00		101300			

数据对数量(N=) 15
基准含氧量 19
排放限值(mg/dNm3) 10
Un(75)= 1.174 Vf= 1.3353
实测值 2.56 参比均值 0.97

线性回归方程	y=	0.650 x	0.54
线性回归方程相关系数(R=)		0.956	
置信区间半宽(CI=)		0.155	CI%= 6.0%
允许区间半宽(TI=)		0.435	TI%= 17.0%

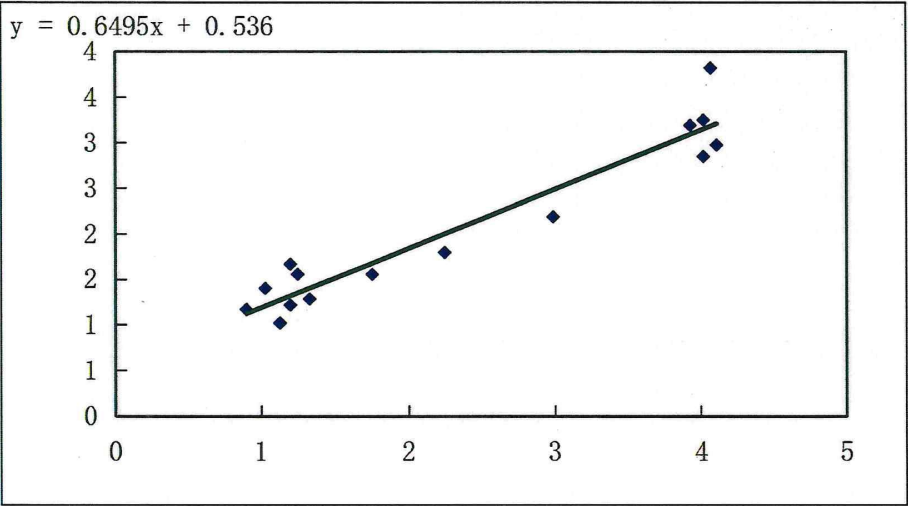

线性回归值

f	tf	vf	n'	un(75)
7	2.365	1.7972	7	1.233
8	2.306	1.711	8	1.233
9	2.262	1.6452	9	1.214
10	2.228	1.5931	10	1.208
11	2.201	1.5506	11	1.203
12	2.179	1.5153	12	1.199
13	2.16	1.4854	13	1.195
14	2.145	1.4597	14	1.192
15	2.131	1.4373	15	1.189
16	2.12	1.4176	16	1.187
17	2.11	1.4001	17	1.185
18	2.101	1.3845	18	1.183
19	2.093	1.3704	19	1.181
20	2.086	1.3576	20	1.179
21	2.08	1.346	21	1.178
22	2.074	1.3353	22	1.177
23	2.069	1.3255	23	1.175
24	2.064	1.3165	24	1.174
25	2.06	1.3081	25	1.173
26	2.056	1.301	26	1.172
27	2.052	1.294	27	1.172
28	2.048	1.287	28	1.171
29	2.045	1.281	29	1.171
30	2.042	1.2737	30	1.17
31	2.04	1.269	31	1.169
32	2.037	1.264	32	1.169
33	2.035	1.258	33	1.168
34	2.032	1.253	34	1.168
35	2.03	1.2482	35	1.167
36	2.028	1.244	36	1.167
37	2.026	1.24	37	1.166
38	2.025	1.236	38	1.166
39	2.023	1.232	39	1.165
40	2.021	1.2284	40	1.165
45	2.014	1.2125	45	1.163
50	2.009	1.1993	50	1.162

注：以上数据来源于清远市恒森环境检测有限公司2024年4月28日-4月30日对我公司清远市鸿盈铝业有限公司熔炼废气排放口(DA003)进行的有组织废气在线比对出具的监测报告及数据，报告编号为：HSHJ2404102。

附件 2:

清远市鸿盈铝业有限公司熔炼废气排放口（DA003）速度场系数

日期	方法	测定次数									平均值	标准偏差	相对标准偏差 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2024.04.28 11:20	手工	5.1	3.5	3.3	2.9	2.5							
	CMS	4.96	3.39	3.23	3.17	2.50							
	场系数	1.028225806	1.032448378	1.021671827	0.91483	1					0.999434502	0.048918779	4.894645839
2024.04.29 10:20	手工	6.3	4.4	5.1	5.4	4.2							
	CMS	6.28	4.41	5.23	5.37	4.03							
	场系数	1.003184713	0.997732426	0.975143403	1.00559	1.042183623					1.004766152	0.024136185	2.402169405
2024.04.30 10:15	手工	3.7	3	4.7	4.5	5							
	CMS	3.65	2.97	4.78	4.44	4.62							
	场系数	1.01369863	1.01010101	0.983263598	1.01351	1.082251082					1.020565567	0.036752323	3.601172122
速度场系数均值			1.008255407			标准偏差	0.036602429			相对标准偏差 (%)		3.632662456	
结果评定			合格										
备注：速度场系数参考范围在0.1~1之间。													

注：以上数据来源于清远市恒森环境检测有限公司2024年4月28日-4月30日对我公司（清远市鸿盈铝业有限公司）熔炼废气排放口（DA003）进行的有组织废气在线比对出具的监测报告及数据，报告编号为：HSHJ2404102。

企业/运营方人员签名：何耀权



比 对 监 测 报 告



报告编号: HSHJ2401045



清远市恒森环境检测有限公司

检测报告

受检单位: 清远市鸿盈铝业有限公司

受检地址: 清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路
9号综合楼一街

样品类别: 有组织废气

检测类别: 在线比对验收

清远市恒森环境检测有限公司

检验检测专用章

报告编制: 欧阳柳清 欧阳柳清

报告审核: 杨春华 杨春华


报告签发: 苏树明 苏树明

报告日期: 2024年01月29日



报告编号：HSHJ2401045

检测报告说明

1. 本报告无检验检测专用章的无效；无  专用章的，对社会不具有证明作用。
2. 报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，本检测报告及数据不得作为商业广告使用。
7. 未经本公司书面批准，复制本报告单中的部分内容无效。



报告编号： HSHJ2401045

检测 报 告

一、检测概况

委托单号	2401045	检测类别	在线比对验收
联系人	何工	联系方式	15992054222
受检单位	清远市鸿盈铝业有限公司		
受检地址	清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路 9 号综合楼一街		
样品类别	有组织废气		

二、依据

- 1.《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）
- 2.《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）
- 3.《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单
- 4.《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）

三、标准

本次在线比对监测项目为颗粒物、烟温、烟气流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、含氧量，按照《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017），气态污染物 CEMS 和氧气 CMS 与参比方法同步测定，对在线仪器准确度进行验收，要求如下表 1。



报告编号: HSHJ2401045

表 1 准确度验收技术要求

比对项目	考核指标要求
颗粒物	排放浓度 $>200\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 15\%$
	$100\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 20\%$
	$50\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 25\%$
	$20\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$
	$10\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 6\text{mg}/\text{m}^3$
	排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$
烟温	绝对误差不超过 $\pm 3^\circ\text{C}$
流速	流速 $>10\text{m}/\text{s}$ 时, 相对误差不超过 $\pm 10\%$
	流速 $\leq 10\text{m}/\text{s}$ 时, 相对误差不超过 $\pm 12\%$
含湿量	烟气湿度 $>5.0\%$ 时, 相对误差不超过 $\pm 25\%$
	烟气湿度 $\leq 5.0\%$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 1.5\%$
二氧化硫	排放浓度 $\geq 250\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($715\text{mg}/\text{m}^3$) 时, 相对准确度 $\leq 15\%$
	$50\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($143\text{mg}/\text{m}^3$) \leq 排放浓度 $< 250\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($715\text{mg}/\text{m}^3$) 时, 绝对误差不超过 $\pm 20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($57\text{mg}/\text{m}^3$)
	$20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($57\text{mg}/\text{m}^3$) \leq 排放浓度 $< 50\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($143\text{mg}/\text{m}^3$) 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$
	排放浓度 $< 20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($57\text{mg}/\text{m}^3$) 时, 绝对误差不超过 $\pm 6\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($17\text{mg}/\text{m}^3$)
氮氧化物	排放浓度 $\geq 250\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($513\text{mg}/\text{m}^3$) 时, 相对准确度 $\leq 15\%$
	$50\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($103\text{mg}/\text{m}^3$) \leq 排放浓度 $< 250\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($513\text{mg}/\text{m}^3$) 时, 绝对误差不超过 $\pm 20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($41\text{mg}/\text{m}^3$)
	$20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($41\text{mg}/\text{m}^3$) \leq 排放浓度 $< 50\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($103\text{mg}/\text{m}^3$) 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$
	排放浓度 $< 20\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($41\text{mg}/\text{m}^3$) 时, 绝对误差不超过 $\pm 6\mu\text{mol}/\text{mol}$ ($12\text{mg}/\text{m}^3$)
含氧量	$>5.0\%$ 时, 相对准确度 $\leq 15\%$
	$\leq 5.0\%$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 1.0\%$



报告编号： HSHJ2401045

四、监测结果

1.有组织废气

排污企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司		站点名称	熔炼废气处理后排放口 (DA003)	工况	68%
样品类别	有组织废气		排放限值	10mg/m³	现场监测日期	2024.01.08
测试项目	颗粒物（mg/m³）		在线仪器测量范围	0-30mg/m³	实验室分析日期	2024.01.10
实际样品测定						
采样日期	采样时段	在线仪器 测定值(mg/m³)	实验室 测定值(mg/m³)	绝对误差（mg/m³）	考核指标要求	结果评定
2024.01.08	10:40-11:00	6.62	3.5	3.1	±5mg/m³	合格
2024.01.08	11:14-11:34	5.58	4.3	1.3	±5mg/m³	合格
2024.01.08	11:43-12:03	5.40	3.5	1.9	±5mg/m³	合格
2024.01.08	12:13-12:33	5.71	2.5	3.2	±5mg/m³	合格
2024.01.08	12:39-12:59	5.32	2.9	2.4	±5mg/m³	合格
技术说明						
仪器设备	方法		仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
实验室仪器	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）		十万分之一电子天平	AUW220D	D493000861	1.0mg/m³
在线仪器	前向后散射法		烟尘仪	RBV-DUST	220899	0.3mg/m³



报告编号： HSHJ2401045

2.有组织废气

排污企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司		站点名称	熔炼废气处理后排放口 (DA003)	工况	68%
样品类别	有组织废气		排放限值	/	现场监测日期	2024.01.08
测试项目	烟温 (°C)		在线仪器测量范围	0-500°C	现场分析日期	2024.01.08
实际样品测定						
采样日期	采样时段	在线仪器 测定值 (°C)	实验室 测定值 (°C)	绝对误差 (°C)	考核指标要求	结果评定
2024.01.08	10:40-11:00	56.73	56.8	-0.1	±3°C	合格
2024.01.08	11:14-11:34	45.00	45.0	0.0	±3°C	合格
2024.01.08	11:43-12:03	42.81	42.8	0.0	±3°C	合格
2024.01.08	12:13-12:33	46.59	46.4	0.2	±3°C	合格
2024.01.08	12:39-12:59	47.05	47.3	-0.2	±3°C	合格
技术说明						
仪器设备	方法		仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
实验室仪器	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单		自动烟尘烟气测试仪	3012H	A11013772	/
在线仪器	温度传感器热电阻法		温压流一体监测仪	RBV-TPF	20230804003	0.1°C



报告编号： HSHJ2401045

3. 有组织废气

排污企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司		站点名称	熔炼废气处理后排放口 (DA003)		工况	68%
样品类别	有组织废气		排放限值	/		现场监测日期	2024.01.08
测试项目	流速（m/s）		在线仪器测量范围	0-40m/s		现场分析日期	2024.01.08
实际样品测定							
采样日期	采样时段	在线仪器 测定值（m/s）	实验室 测定值（m/s）	相对误差（%）	考核指标要求	结果评定	
2024.01.08	10:40-11:00	4.29	4.3	-0.2	±12%	合格	
2024.01.08	11:14-11:34	5.83	5.9	-1.2	±12%	合格	
2024.01.08	11:43-12:03	5.94	6.1	-2.6	±12%	合格	
2024.01.08	12:13-12:33	4.75	5.3	-10.4	±12%	合格	
2024.01.08	12:39-12:59	4.89	5.0	-2.2	±12%	合格	
技术说明							
仪器设备	方法		仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限	
实验室仪器	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单		自动烟尘烟气测试仪	3012H	A11013772	/	
在线仪器	皮托管微差压传感法		温压流一体监测仪	RBV-TPF	20230804003	0.1m/s	



报告编号： HSHJ2401045

4. 有组织废气

排污企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司		站点名称	熔炼废气处理后排放口 (DA003)	工况	68%
样品类别	有组织废气		排放限值	/	现场监测日期	2024.01.08
测试项目	含湿量（%）		在线仪器测量范围	0-40%	现场分析日期	2024.01.08
实际样品测定						
采样日期	采样时段	在线仪器 测定值（%）	实验室 测定值（%）	绝对误差（%）	考核指标要求	结果评定
2024.01.08	10:40-11:00	2.98	3.0	-0.02	±1.5%	合格
2024.01.08	11:14-11:34	2.19	2.2	-0.01	±1.5%	合格
2024.01.08	11:43-12:03	1.98	2.0	-0.02	±1.5%	合格
2024.01.08	12:13-12:33	2.52	2.4	0.12	±1.5%	合格
2024.01.08	12:39-12:59	2.08	2.1	-0.02	±1.5%	合格
技术说明						
仪器设备	方法		仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
实验室仪器	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单		自动烟尘烟气测试仪	3012H	A11013772	/
在线仪器	阻容法		湿度仪	TL-HMI103	10305230804009	0.40%



报告编号： HSHJ2401045

5.有组织废气

排污企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司		站点名称	熔炼废气处理后排放口(DA003)	工况	68%
样品类别	有组织废气		排放限值	100mg/m³	现场监测日期	2024.01.08
测试项目	二氧化硫（mg/m³）		在线仪器测量范围	0-100mg/m³	现场分析日期	2024.01.08
实际样品测定						
采样日期	采样时段	CEMS 测定值（mg/m³）	参比方法测定值（mg/m³）	绝对误差（mg/m³）	考核指标要求	结果评定
2024.01.08	10:40-11:00	0.00	ND	-1.5	±17mg/m³	合格
2024.01.08	11:14-11:34	0.00	ND	-1.5	±17mg/m³	合格
2024.01.08	11:43-12:03	0.79	3	-2.2	±17mg/m³	合格
2024.01.08	12:13-12:33	7.08	ND	5.6	±17mg/m³	合格
2024.01.08	12:39-12:59	3.32	ND	1.8	±17mg/m³	合格
2024.01.08	13:06-13:11	10.68	ND	9.2	±17mg/m³	合格
2024.01.08	13:20-13:25	0.90	ND	-0.6	±17mg/m³	合格
2024.01.08	13:29-13:34	0.63	ND	-0.9	±17mg/m³	合格
2024.01.08	13:38-13:43	0.51	ND	-1.0	±17mg/m³	合格
技术说明						
仪器设备	方法		仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
实验室仪器	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）		自动烟尘烟气测试仪	3012H	A11013772	3mg/m³
在线仪器	紫外差分吸收光谱法		烟气分析仪	Gasboard-3000UV	230804130001	1mg/m³
备注：绝对误差的计算：“ND” 是以检出限的 50%进行计算。						



报告编号： HSHJ2401045

6.有组织废气

排污企业名称		清远市鸿盈铝业有限公司		站点名称	熔炼废气处理后排放口(DA003)	工况	68%
样品类别		有组织废气		排放限值	100mg/m³	现场监测日期	2024.01.08
测试项目		氮氧化物（mg/m³）		在线仪器测量范围	0-253mg/m³	现场分析日期	2024.01.08
实际样品测定							
采样日期	采样时段	CEMS 测定值 (mg/m³)	参比方法测定值 (mg/m³)	绝对误差 (mg/m³)	考核指标要求	结果评定	
2024.01.08	10:40-11:00	27.06	31	-3.9	±12mg/m³	合格	
2024.01.08	11:14-11:34	21.91	29	-7.1	±12mg/m³	合格	
2024.01.08	11:43-12:03	14.67	21	-6.3	±12mg/m³	合格	
2024.01.08	12:13-12:33	28.93	32	-3.1	±12mg/m³	合格	
2024.01.08	12:39-12:59	26.28	32	-5.7	±12mg/m³	合格	
2024.01.08	13:06-13:11	24.16	24	0.2	±12mg/m³	合格	
2024.01.08	13:20-13:25	25.87	30	-4.1	±12mg/m³	合格	
2024.01.08	13:29-13:34	24.83	24	0.8	±12mg/m³	合格	
2024.01.08	13:38-13:43	33.17	23	10.2	±12mg/m³	合格	
技术说明							
仪器设备	方法		仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限	
实验室仪器	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）		自动烟尘烟气测试仪	3012H	A11013772	3mg/m³	
在线仪器	紫外差分吸收光谱法		烟气分析仪	Gasboard-3000UV	230804130001	1mg/m³	



报告编号： HSHJ2401045

7.有组织废气

排污企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司		样品类别	有组织废气	
站点名称	熔炼废气处理后排放口(DA003)		现场监测日期	2024.01.08	
工况	68%		现场分析日期	2024.01.08	
测试项目	含氧量 (%)		在线仪器测量范围	0-25%	
实际样品测定					
采样日期	采样时段	CEMS 测定值 (%)	参比方法测定值 (%)	数据对差 (%)	
2024.01.08	10:40-11:00	20.09	20.5	-0.41	
2024.01.08	11:14-11:34	20.61	20.3	0.31	
2024.01.08	11:43-12:03	20.81	20.6	0.21	
2024.01.08	12:13-12:33	20.22	20.2	0.02	
2024.01.08	12:39-12:59	20.71	20.2	0.51	
2024.01.08	13:06-13:11	20.76	19.9	0.86	
2024.01.08	13:20-13:25	20.78	20.3	0.48	
2024.01.08	13:29-13:34	20.75	20.1	0.65	
2024.01.08	13:38-13:43	20.39	20.2	0.19	
平均值		20.57	20.3	0.31	
数据对差的平均值的绝对值		0.31%			
数据对差的标准偏差		0.37%			
置信系数		0.29			
相对准确度		2.96%			
相对准确度误差范围		≤15%			
结果评定		合格			
技术说明					
仪器设备	方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
实验室仪器	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及其修改单	自动烟尘烟气测试仪	3012H	A11013772	/
在线仪器	电化学法	烟气分析仪	Gasboard-3000UV	230804130001	0.25%




报告编号：HSHJ2401045

五、比对结论

根据《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）、《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）要求，进行本次在线比对测试，本次比对项目：颗粒物、烟温、烟气流速、含湿量、二氧化硫、氮氧化物、含氧量比对结果合格。

附：采样图

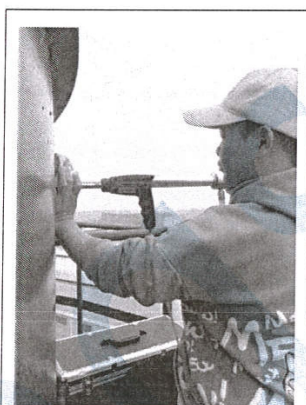

熔炼废气处理后排放口
(DA003)

*****报告结束*****



报告编号: HSHJ2404102



清远市恒森环境检测有限公司

检测报告

受检单位: 清远市鸿盈铝业有限公司

受检地址: 清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路
9 号综合楼一

样品类别: 有组织废气

检测类别: 在线比对性能监测

清远市恒森环境检测有限公司

检验检测专用章

报告编制: 欧阳柳清 欧阳柳清

报告审核: 杨春华 杨春华


报告签发: 苏树明 苏树明

报告日期: 2024 年 05 月 08 日



报告编号： HSHJ2404102

检测报告说明

1. 本报告无检验检测专用章的无效；无  专用章的，对社会不具有证明作用。
2. 报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，本检测报告及数据不得作为商业广告使用。
7. 未经本公司书面批准，复制本报告单中的部分内容无效。



报告编号： HSHJ2404102

检测 报 告

一、检测概况

委托单号	2404102	检测类别	在线比对性能监测
联系人	何工	联系方式	15992054222
受检单位	清远市鸿盈铝业有限公司		
受检地址	清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路 9 号综合楼一		
样品类别	有组织废气		

二、依据

- 1.《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）
- 2.《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）
- 3.《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单
- 4.《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）

三、标准

本次在线比对监测项目为颗粒物、流速，按照《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017），气态污染物 CEMS 与参比方法同步测定，对在线仪器准确度进行验收，要求如下表 1。



报告编号： HSHJ2404102

表 1 准确度验收技术要求

比对项目	考核指标要求
颗粒物	排放浓度 $>200\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 15\%$
	$100\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 20\%$
	$50\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 25\%$
	$20\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 时，相对误差不超过 $\pm 30\%$
	$10\text{mg}/\text{m}^3 < \text{排放浓度} \leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 6\text{mg}/\text{m}^3$
流速	排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 时，绝对误差不超过 $\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$
	流速 $> 10\text{m}/\text{s}$ 时，相对误差不超过 $\pm 10\%$
	流速 $\leq 10\text{m}/\text{s}$ 时，相对误差不超过 $\pm 12\%$



报告编号： HSHJ2404102

四、监测结果

1.有组织废气

排污企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司	站点名称	熔炼废气处理后排放口(DA003)		2024.04.28 工况	45%	2024.04.29 工况	54%	2024.04.30 工况	57%
样品类别	有组织废气	排放限值	10mg/m³							
测试项目	颗粒物 (mg/m³)	在线仪器测量范围	0-30mg/m³		实验室分析日期			2024.04.30、2024.05.06		
实际样品测定										
采样日期	采样时段	在线仪器	测定值(mg/m³)	实验室	测定值(mg/m³)	绝对误差 (mg/m³)	考核指标要求		结果评定	
2024.04.28	11:20-11:40		4.02		4.2	-0.2	±5mg/m³		合格	
	11:50-12:10		4.11		3.8	0.3	±5mg/m³		合格	
	12:20-12:40		4.02		3.6	0.4	±5mg/m³		合格	
	12:50-13:10		3.93		4.0	-0.1	±5mg/m³		合格	
	13:20-13:40		4.07		4.8	-0.7	±5mg/m³		合格	
2024.04.29	10:20-11:00		1.20		2.1	-0.9	±5mg/m³		合格	
	11:10-11:50		1.25		1.9	-0.6	±5mg/m³		合格	
	12:00-12:40		1.20		1.5	-0.3	±5mg/m³		合格	
	12:50-13:30		1.13		1.3	-0.2	±5mg/m³		合格	
	14:00-14:40		1.03		1.8	-0.8	±5mg/m³		合格	
2024.04.30	10:15-10:55		1.75		1.9	-0.2	±5mg/m³		合格	
	11:05-11:45		2.99		2.7	0.3	±5mg/m³		合格	
	11:55-12:35		2.25		2.2	0.0	±5mg/m³		合格	
	12:45-13:25		1.33		1.6	-0.3	±5mg/m³		合格	
	13:35-14:15		0.90		1.4	-0.5	±5mg/m³		合格	
技术说明										
仪器设备	方法		仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
实验室仪器	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）		十万分之一电子天平		AUW220D		D493000861		1.0mg/m³	
在线仪器	前向后散射法		烟尘仪		RBV-DUST		220899		0.3mg/m³	



报告编号： HSHJ2404102

2.有组织废气

排污企业名称	清远市鸿盈铝业有限公司	站点名称	熔炼废气处理后排放口(DA003)	2024.04.28 工况	45%	2024.04.29 工况	54%	2024.04.30 工况	57%
样品类别	有组织废气	排放限值	/						
测试项目	流速（m/s）	在线仪器测量范围	0-40m/s	现场分析日期			2024.04.28-2024.04.30		
实际样品测定									
采样日期	采样时段	在线仪器	测定值（m/s）	实验室	测定值（m/s）	相对误差（%）	考核指标要求	结果评定	
2024.04.28	11:20-11:40		4.96		5.1	-2.7	±12%	合格	
	11:50-12:10		3.39		3.5	-3.1	±12%	合格	
	12:20-12:40		3.23		3.3	-2.1	±12%	合格	
	12:50-13:10		3.17		2.9	9.3	±12%	合格	
	13:20-13:40		2.50		2.5	0.0	±12%	合格	
2024.04.29	10:20-11:00		6.28		6.3	-0.3	±12%	合格	
	11:10-11:50		4.41		4.4	0.2	±12%	合格	
	12:00-12:40		5.23		5.1	2.5	±12%	合格	
	12:50-13:30		5.37		5.4	-0.6	±12%	合格	
	14:00-14:40		4.03		4.2	-4.0	±12%	合格	
2024.04.30	10:15-10:55		3.65		3.7	-1.4	±12%	合格	
	11:05-11:45		2.97		3.0	-1.0	±12%	合格	
	11:55-12:35		4.78		4.7	1.7	±12%	合格	
	12:45-13:25		4.44		4.5	-1.3	±12%	合格	
	13:35-14:15		4.62		5.0	-7.6	±12%	合格	
技术说明									
仪器设备	方法		仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限
实验室仪器	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单		自动烟尘烟气测试仪		3012H		A11013772、 A08431800X		/
在线仪器	皮托管微差压传感法		温压流一体监测仪		RBV-TPF		20230804003		0.1m/s



报告编号： HSHJ2404102

五、 比对结论

根据《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）、《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）要求，进行本次在线比对测试，本次比对项目：颗粒物、流速比对结果合格。

附： 采样图

		
2024.04.28	2024.04.29	2024.04.30
熔炼废气处理后排放口(DA003)		

*****报告结束*****

世恒检测专用章

环 保 认 证 及 说 明 书



中国环境保护产品认证证书

证书编号: CCAEPI-EP-2022-034

申请单位名称: 北京万维盈创科技发展有限公司

申请单位注册地址: 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号126室

制造商名称: 北京万维盈创科技发展有限公司

制造商地址: 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号126室

生产厂名称: 北京万维盈创科技发展有限公司海淀分公司

生产厂地址: 北京市海淀区高里掌路3号院7号楼

产品名称: 环保监测数据采集传输仪

产品商标/型号/规格: W5100HB-III型

认证依据: 《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》
(HJ 477-2009)

认证模式: 工厂(现场)检查+产品检验+认证后监督

发证日期: 2022年1月13日

有效期至: 2025年1月12日

发证机构: 中环协(北京)认证中心



法定代表人: 易斌

易斌



证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

本证书有效性查询



中国环境保护产品认证证书

证书编号: CCAEPI-EP-2019-542

申请单位名称: 浙江环茂自控科技有限公司

申请单位注册地址: 杭州市余杭区五常街道向往街199号1栋1单元3-5层

制造商名称: 浙江环茂自控科技有限公司

制造商地址: 杭州市余杭区五常街道向往街199号1栋1单元3-5层

生产厂名称: 浙江环茂自控科技有限公司

生产厂地址: 杭州市余杭区五常街道向往街199号1栋1单元3-5层

产品名称: 烟气(SO₂、NO)排放连续监测系统

产品商标/型号/规格: Smart Vision 型

产品标准/技术要求: 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T 76-2007)

认证模式: 工厂(现场)检查+产品检验+认证后监督

发证日期: 2019年07月05日

有效期至: 2022年07月05日

发证机构: 中环协(北京)认证中心



法定代表人:

易斌



证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

本证书有效性查询



180012051203



环 境 保 护 部

环境监测仪器质量监督检验中心

检 测 报 告

质（认）字 No. 2019 - 112

产品名称：

Smart Vision 型烟气（SO₂、NO）排放
连续监测系统

委托单位：

浙江环茂自控科技有限公司

检测类别：

认证检测

报告日期：

2019 年 6 月 17 日

编制说明

1. 本报告无检测单位“测试专用章”、“MA章”及骑缝未加盖“测试专用章”无效。
2. 报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。
3. 本报告仅对被检样品负责。
4. 本报告复印件无效。
5. 本报告未经许可不得作为广告宣传。
6. 本报告有效期截止至 2024 年 6 月 16 日。
7. 对本报告如有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

联系方式：

单 位：中国环境监测总站
(环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心)
地 址：北京市朝阳区安外大羊坊 8 号院 (乙)
电 话：(010) 84943047
传 真：(010) 84949037
邮政编码：100012

环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心 检 测 报 告

报告编号: 质(认)字 No. 2019-112

产品名称	烟气(SO ₂ 、NO)排放连续监测系统		产品型号	Smart Vision
委托单位	浙江环茂自控科技有限公司			
生产单位	杭州利奇仪器设备有限公司		样品数量	1
样品出厂编号	LQ0201703308			
生产日期	2017 年 3 月			
检测项目	二氧化硫 CEMS: 零点漂移、量程漂移、线性误差、响应时间、相对准确度; 一氧化氮 CEMS: 零点漂移、量程漂移、线性误差、响应时间、相对准确度; 氧气 CEMS: 零点漂移、量程漂移、线性误差、响应时间、相对准确度; 流速连续测量系统: 速度场系数精密度、相对误差; 温度连续测量系统: 示值误差; 湿度连续测量系统: 相对误差。			
安装日期	2017 年 11 月	检测日期	2018 年 8 月~2019 年 5 月	
检测依据	固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行) (HJ/T 76-2007)			
检测结论	合 格			
备 注	1. 本系统连续监测烟气中二氧化硫、一氧化氮、氧气、烟气流速、烟气温度及烟气湿度; 2. 烟气测量采用完全抽取冷干方式, 二氧化硫测量采用非分散红外法; 一氧化氮测量采用非分散红外法; 氧气测量采用电化学法; 流速测量采用 S 型皮托管法; 温度测量采用铂电阻法; 湿度测量采用阻容法; 3. 系统安装在燃煤锅炉布袋除尘、湿法脱硫后垂直烟道上, 伴热管线长约 25 米; 4. 本报告中如无特殊注明, 所有质量浓度单位(mg/m ³)均为标态下(0℃, 101.325 kPa)的干基浓度; 5. CEMS(Continuous Emission Monitoring System)指烟气排放连续监测系统。			

报告编制人: 迟颖

审核人: 杨帆

签发人: 王立强

签发日期: 2019 年 8 月 17 日

表 1 检测结果

检测项目				技术要求	检测结果	单项 评定
污 染 物	二氧化 硫 CEMS	检 测 期 间	线性误差	$\pm 5\%$	-1%	合 格
			响应时间	$\leq 200\text{ s}$	87 s	合 格
			零点漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	0.3% F.S.	合 格
			量程漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	-0.4% F.S.	合 格
			相对准确度	$< 143\text{ mg/m}^3$ 时, 绝对误差 $\leq 43\text{ mg/m}^3$	4 mg/m^3	合 格
		复 检 期 间	零点漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	-0.4% F.S.	合 格
			量程漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	-1.5% F.S.	合 格
			相对准确度	$< 143\text{ mg/m}^3$ 时, 绝对误差 $\leq 43\text{ mg/m}^3$	3 mg/m^3	合 格
	一氧 化氮 CEMS	检 测 期 间	线性误差	$\pm 5\%$	3%	合 格
			响应时间	$\leq 200\text{ s}$	76 s	合 格
			零点漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	-0.4% F.S.	合 格
			量程漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	-0.4% F.S.	合 格
			相对准确度	$< 103\text{ mg/m}^3$ 时, 绝对误差 $\leq 31\text{ mg/m}^3$	9 mg/m^3	合 格
		复 检 期 间	零点漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	$< 0.1\% \text{ F.S.}$	合 格
			量程漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	-0.6% F.S.	合 格
			相对准确度	$< 103\text{ mg/m}^3$ 时, 绝对误差 $\leq 31\text{ mg/m}^3$	4 mg/m^3	合 格

续表

检测项目				技术要求	检测结果	单项 评定
烟 气 参 数	氧气 CEMS	检测 期间	线性误差	$\pm 5\%$	-1%	合格
			响应时间	$\leq 200\text{ s}$	81 s	合格
			零点漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	-0.4% F.S.	合格
			量程漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	-0.8% F.S.	合格
			相对准确度	$\leq 15\%$	5%	合格
		复 检 期间	零点漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	$<0.1\% \text{ F.S.}$	合格
			量程漂移	$\pm 2.5\% \text{ F.S.}$	0.7% F.S.	合格
			相对准确度	$\leq 15\%$	6%	合格
	流速连续测量系统	检测期间	精密度	$\leq 5\%$	2%	合格
		复检期间	相对误差	$>10\text{ m/s}$ 时, $\pm 10\%$	6%	合格
	温度连续测量系统	检测期间	示值误差	$\leq \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$	$2\text{ }^{\circ}\text{C}$	合格
		复检期间	示值误差	$\leq \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$	$2\text{ }^{\circ}\text{C}$	合格
	湿度连续测量系统	检测期间	相对误差	$>5.0\%$ 时, 相对误差 $\pm 25\%$	-6%	合格
		复检期间	相对误差	$>5.0\%$ 时, 相对误差 $\pm 25\%$	6%	合格
检测结论			经检测该烟气排放连续监测系统（二氧化硫、一氧化氮、氧气、流速、温度、湿度）已检测的技术性能指标符合“固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行），HJ/T76-2007”标准中相关条款的要求。			

注：F.S. 表示满量程；一氧化氮以 NO_2 计。

表 2 样品主要部件配置表

部件名称	规格型号	测量原理	生产单位	部件编号	量程
二氧化硫 测量仪	ZPA	非分散红外法	日本 Fuji Electric Co., Ltd.	AB14X028M	0~30 $\mu\text{mol/mol}$
一氧化氮 测量仪		非分散红外法			0~30 $\mu\text{mol/mol}$
氧 气 测量仪		电化学法			0~25%
流 速 测量仪	PT1-G	S 型皮托管法	天津银谷亿达科技 有限公司	00041148	0~40 m/s
温 度 测量仪		铂电阻法			0~300 $^{\circ}\text{C}$
湿 度 测量仪	HMS280	阻容法	南京埃森环境技术 股份有限公司	0003156	0~40%

主机图片



Smart Vision

CEMS 烟气连续监测系统

操作手册

杭州利奇仪器设备有限公司

前 言

尊敬的客户，非常感谢您购买本公司生产的 SMART VISION 型产品。

本测定装置适用于对固定烟气污染源排出的二氧化硫(SO₂)，氮氧化物(NO_x)，一氧化碳(CO)，二氧化碳(CO₂)，及氧气(O₂)、烟气温度、烟气压力、烟气流速、烟气湿度等成份进行测量，它能够对烟道排气等污染源进行长期有效稳定地监测，从而达到控制大气环境污染的目的。

请在操作之前详细阅读本操作手册，这对合理正确操作使用本装置有积极的指导作用。除本操作手册之外，其他仪表和附属设备的使用说明书，也请详细阅读。

本装置由主机柜和户外设备组成，请分别在打开包装后，务必仔细阅读本说明书第 2 章关于安装和连接的具体说明，然后再安装户外机箱主体和气体探头等。

安装前，首先确认标准附属品及特殊附属品数目，确认与所购配件图中的清单上是否一致。其中，已经过性能测试和调整，组装在主机柜内的部件均没有列入所购配件的清单中，对特别安装部件和前述所购配件图纸明细表分别予以清单确认。在打开包装箱时，如发现该装置或附属品中有破损和缺少，请尽早与本公司在当地最近的办事处、代理商或公司本部有关人员取得联系。特别是运输途中破损或丢失的，因为牵涉到要进行保险索赔中的运输损害鉴定项目，宜尽速处理。

本操作手册在以下的内容中就将本系统设备的结构、工作原理、操作方法、调整维护和保养维修的有关内容进行逐一详细介绍，这些内容对于您今后正确高效地使用本分析仪设备是极为重要的，请务必予以高度重视并仔细阅读领会，如有不明白的地方，请向本公司询问。

注意事项

- 本产品不是防爆构造，所以在危险地域不能使用。
- 使用和运输过程中请勿强烈摇晃或碰撞设备。
- 本产品对有害气体，可燃性气体的泄露情况无特别的对策。
- 测定有害性气体，可燃性气体的时候，分析仪表附近要有充分的换气措施等。
- 注意不能吸入测定气体，排出气体以及标准气体，NO_x，SO₂，CO 等气体有害健康。
- 请按要求使用电源。
- 进行产品内部的维修和检查时，会有触电，烧伤等危险性，请关机冷却一段时间后再进行检查和维修。
- 不要进行[检查和维修]项目以外的分解或者变更。安全性的不稳定是导致损坏，受伤，触电，火灾的原因。
- 维修时必须取掉电源线。
- 必须选定能安全排出气体的地方。
- 从排液口排出的液体为酸性液体，请选定能安全排放的地方进行排放。
- 仪表在运输与储存期间，环境温度不允许低于-20℃和高于+60℃，相对湿度不大于85%，且周围不含有腐蚀性气体、无强烈电磁场，运输期间必须使用原配包装箱。
- 使用标准气体瓶应注意按有关规定保管，并遵守以下注意事项：
 - 1、为了保持良好的通气性，将气体瓶放置在避光处；
 - 2、注意不要让气体瓶达到 40℃以上的高温；另外，请不要在 2m 内有明火；
 - 3、为了防止气瓶翻倒，翻落，请用钢索等固定；
 - 4、气体使用完以后，马上关闭气瓶的总阀；
 - 5、压力计 3 个月检查一次性能。
- 避免油渍及各种化学物质玷污探头表面及损伤表面。
- 请仔细阅读说明书，以正确使用仪器。
- 请妥善保管说明书，以备随时查阅参照。

法律免责声明

- 本产品从最初购买交付之日起，产品在正常存储、使用 and 维修并按照说明书进行操作的，如果还存在软件功能上的缺陷，我们都将为您提供一年的维修服务。
- 出售给购买人的产品中所包括的非本公司的所有产品，仅包括特定供应商所提供的保修（如果有），本公司不对此类产品承担任何责任。
- 本保修仅提供给购买人而不可转让。本保修不适用于任何因误用、疏忽、事故、异常操作条件或其他人力不可抗因素下引起的损坏产品。消耗器件不在本保修范围之列。
- 本保修范围内的产品如出现任何缺陷，将不得继续使用，以防进一步损坏。购买人须立即向本公司报告任何缺陷，否则本保修将不适用。
- 本公司无义务或责任承担任何上述之外的缺陷。
- 本产品免于其它明示或暗示保修。本公司特此放弃特定用途的适销性和适用性的暗示保修。
- 本公司不对基于合同、民事或任何其它法律理论的任何直接、间接、特殊、意外或后果性损失、损害负责。

版权声明

本公司在全球范围内保留所有专利。未经本公司的事先书面许可，本仪表的任何部分包括源代码，不得以任何形式（如：电子、电磁、光学、人工等其它任何方式，）来进行复制、传输、转录以及翻译成任何一种语言。

未经本公司的事先书面许可，本手册的全部或部分内容不得复制、影印、转载、翻译和传输到任何电子或可机读媒体上。

此处产品上显示的名称和标志是本公司的注册商标或商标。此处引用的所有其它商标、商品名称或公司名称仅用于标识目的，是其各自所有者的财产。

安全预防措施

在拆卸、安装或操作分析仪之前，请认真阅读本操作手册。

请特别注意本手册中“危险”、“警告”、“注意”的事项。如不按照手册中所述的规程操作，可能会引起对操作者的伤害或者对仪器的损害。

危险（DANGER）

表示处于一种严重的危险状态，如果不消除，可能会导致操作人员死亡、严重伤害或仪器的严重损伤。

警告（CAUTION）

表示有潜在危险，可能会导致操作人员伤害或仪器的损伤。

注意（NOTE）

应特别注意的事项。

请特别注意悬挂或粘贴在仪器设备上所有的警示标志，按照手册中所述的规程操作。



注意（Caution）

应特别注意的事项，请严格按照本操作手册进行操作。



当心触电（Danger! electric shock）

该标志一般在产品外壳或隔板上，表示该处存在电击危险，只有具有进行带电操作资格的人员才可以进行操作或维护。



当心腐蚀（Caution , corrosion）

该标志一般标记于废液排放口，表明存在化学腐蚀风险。



禁止触摸（No touching）

表示高温或触电等潜在危险。



接地（Earthing）

接地保护位置。

目 录

一、 系统描述.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 检测原理.....	2
1.3 系统特点.....	2
二、 性能参数.....	3
2.1 预处理系统性能参数.....	3
2.2 采样系统性能参数.....	4
2.3 吹扫系统性能参数.....	4
2.4 气态分析仪性能参数.....	5
2.5 颗粒物分析仪性能参数.....	5
2.6 辅助监测因子性能参数.....	7
2.7 数据采集仪性能参数.....	8
三、系统说明及仪表工作原理.....	9
3.1 主机柜.....	9
3.2 预处理系统.....	12
3.3 采样系统.....	1
3.3.1 多功能采样探头.....	1
3.3.2 多功能采样探头内部结构布置.....	2
3.3.3 采样管线.....	2
3.4 吹扫系统.....	3
3.5 全系统校准.....	4
3.6 气体分析仪.....	5
3.7 烟尘监测仪.....	5
3.7.1 产品介绍.....	5
3.7.2 执行标准.....	6
3.7.3 测量原理.....	6
3.7.4 配件清单.....	7
3.7.4 技术参数.....	7
3.8 辅助参数分析仪.....	9
3.9 数据采集仪.....	10
四、安装.....	12
4.1 设备安装场所的选定.....	12

4.2 分析仪的安装.....	12
4.3 冷凝器的安装.....	12
4.4 气体和排液管道的连接.....	12
4.5 加酸装置的连接.....	13
4.6 保安瓶的安装.....	14
4.7 电气连接.....	14
五、操作.....	14
5.1 基本操作.....	14
5.2 CEMS 调试操作.....	15
5.3 关于自动运行.....	20
5.4 报警操作.....	20
六、保养维修.....	20
6.1 CEMS 预处理维护保养.....	20
6.2 一体化流速仪维护保养.....	21
6.3 烟尘分析系统维护保养.....	23
6.4 分析仪维护保养.....	24
6.5 加酸装置维护.....	24
6.6 比较气路维护（用 ZPB 分析仪时）.....	24
七、故障对策.....	25
7.1 分析系统常见故障检查流程图.....	26
7.2 CEMS 预处理系统常见故障.....	31
7.3 一体化流速常见故障.....	32
7.4 粉尘分析仪系统常见故障.....	33

一、 系统描述

1.1 概述

Smart Vison 型烟气连续监测系统运用了先进的技术，结合国内现场的实际情况（高温、高湿、高尘、高腐蚀），结合目前超低排放处理工艺，进行了针对性的改进设计。采用激光后散射法测量烟尘浓度；热管完全抽取采样；非分散红外吸收法测量烟气中污染物的气态污染物浓度；用皮托管、压力传感器、温度传感器、湿度传感器等来测量烟气参数；通过 PLC 及本公司开发的数据采集器和软件系统来采集并处理、保存、传输数据，进行实时监控，报表，系统可自动实现上述包括数据采集、自动反吹、冷凝排放、故障和超标报警等功能。

烟气在线监测系统由采样和预处理系统、气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数测量子系统、数据采集控制传输系统等组成。

系统的主机选用进口仪表；在气体分析技术方面，采用世界上最先进可靠的分析仪器。分析系统采用模块化的组合方式，可以根据用户的实际监测要求，灵活地配置系统构成。各项参数独立监测，保证每一台仪器都在最优化的条件下工作，与多参数分析仪器相比，具有结果更准确、维护更便捷的特点。

机柜是专门为烟气监测现场设计制造的，具有防尘、通风散热功能，预处理系统主要目的是除尘、降温、排水、取样。取样泵是德国原装进口的。压缩机制冷器具有大制冷量、降温快、除水性能好的特点。

取样探头专门针对高温、高尘、强腐蚀工况而设计的取样探头。探头装有内外反吹入口，反吹气直接吹洗滤芯。不会产生冷凝，反吹效果很好，其突出的特点是更换方便。

电器控制系统采用是国际著名 PLC 西门子控制，主要目的是提高分析系统的自动化程度，达到自动反吹清洗探头过滤芯、取样管线、自动排水、超标报警等功能。

数据采集传输系统包括数据采集主机、通讯卡、信号转接卡、控制软件、客户端软件等构成，用于控制整个系统的运行和所有数据和仪器状态的采集与传输，生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度，生成日、月、年的累积排放量，完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。


系统通讯采用 RS485，模拟量传输；可根据业主要求接入到 DCS 系统。

同时系统支持以太网等多种通讯方式，可方便的将监测数据接入到环保监测部门。

其监测项目包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、逃逸氨、烟气流速、温度、压力、以及湿度监控，数据输出单位全部采用国际标准单位。

1.2 检测原理

Smart Vision CEMS 烟气连续排放监测系统，运用了先进的技术，结合国内现场的实际情况（高温、高湿、高尘、高腐蚀），进行了针对性的设计，在方法上采用完全抽取冷干法，符合国家技术规范，在仪表选用上采用国际先进的检测原理与测量技术，对固定污染源排放的各种气态成份（SO₂、NO、CO、CO₂、O₂等）以及颗粒物（烟尘）浓度，烟气的温度、压力、流速、湿度等进行连续实时监测，并通过数据采集、处理与传输子系统将系统参数传输到企业和各级环保管理部门。

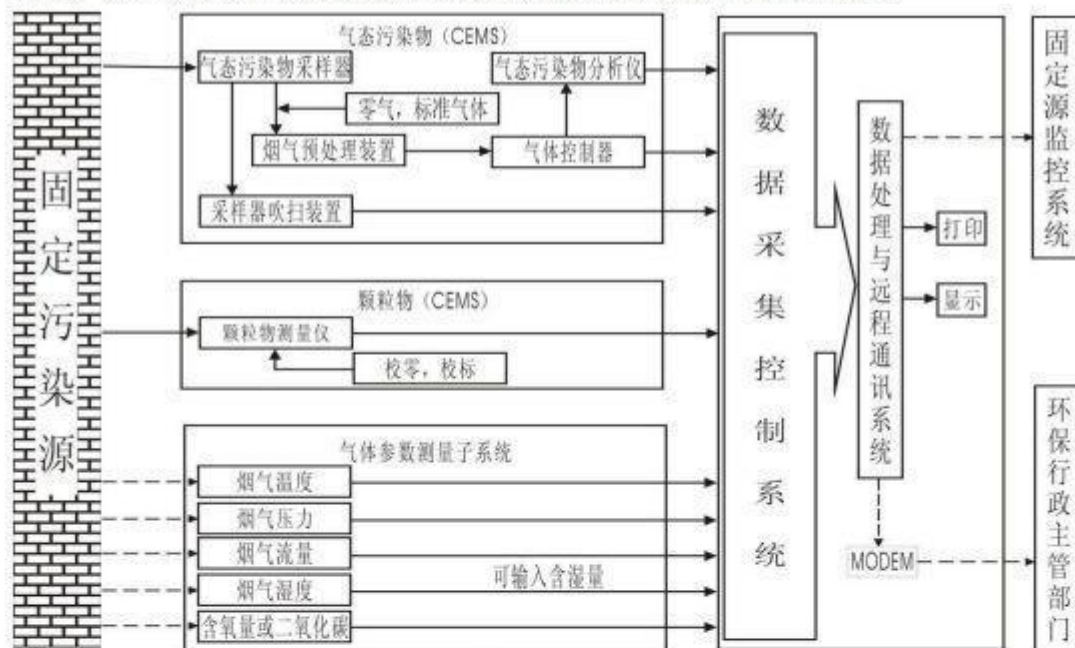

CEMS 原理图

1.3 系统特点

本系统以国家环保总局污染源在线监测设备和安装、在线监测传输数据有效性、

在线监测通信技术、监测子站系统验收等技术规范为依据，在系统设计中突出以下几个方面：

- ◆ 标准模块化设计，便于维护，便于升级扩容；
- ◆ 核心国外技术与国内技术有机结合，产品性价比高；
- ◆ 环境条件针对性设计，产品适应能力强；
- ◆ 多项技术专利，系统稳定性高，运营成本低；
- ◆ 现场数据实时传送，厂家远程故障诊断；
- ◆ 兼容各种传输方式，可实现多级联网；
- ◆ 产品操作简单，维护工作量小，费用较低；
- ◆ 资质齐全，获得国家、省、市各级环保局的一致认同；
- ◆ 依据国标设计，符合 HJ/T75-2017 和 HJ/T76-2017 的要求；
- ◆ CEMS 系统提供 95% 以上的数据可利用率。CEMS 数据可用率的计算是基于 CEMS 系统运行并收集数据的时间，扣除 CEMS 系统任何部件不能投运的时间。
- ◆ CEMS 系统中分析仪器具有自我诊断功能。这些诊断功能包括检测源和探头的失效、超出量程报报警，并具有主要仪器部件故障警报功能。CEMS 系统应自动进行精确度和误差检查，各项参数的精确度满足国标要求（HJ/T76-2017）。

二、性能参数

2.1 预处理系统性能参数

- 采样单元温度：（120~260）℃ 可调
- 样气过滤精度：初级 1.0um，末级 0.1 um
- 样气流量：（0~5）L/min 可调
- 样气温度：预处理进口温度 <130℃
冷凝器出口温度 <4℃
- 制冷方式：压缩机、半导体制冷
- 排水方式：蠕动泵+直排

- 电 源 供 给: 380V/AC, 50Hz, 5.5KW
- 环 境 温 度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- 环 境 湿 度: $<95\%\text{RH}$

2.2 采样系统性能参数

- 采样温度: Max 500°C
- 采样腔加热温度: Max 260°C (温度可设置)
- 陶瓷过滤精度: $1.0\mu\text{m}$ (可根据现场条件选用)
- 过滤腔容量: 预处理进口温度 $<130^{\circ}\text{C}$
- 反吹气源: 仪用压缩空气, 压力范围: $0.4\text{mBar}—0.6\text{mBar}$, 冷热气源均可
- 取样管: $\phi 25 \times 1200\text{mm}$ (长度根据现场选用)
- 内吹气源接口: OD8/6mm
- 外吹气源接口: OD8/6mm
- 校准气源接口: OD8/6mm
- 采样气源接口: OD8/6mm
- 工作环境温度: $(-20 \sim 80)^{\circ}\text{C}$
- 工作电源: 220VAC/50Hz/350W

2.3 吹扫系统性能参数

- 气源入口温度: 常温
- 气源出口温度: Max 150°C
- 气源入口压力: $0.40\text{MPa} \sim 0.60\text{MPa}$
- 气源出口压力: $0.4\text{MPa} \sim 0.60\text{MPa}$
- 储气罐容量: 5L
- 排水方式: 电磁阀自动排水
- 加热方式: 电加热 (硅橡胶圈加热)
- 气源出口供给方式: 脉冲式交替供气
- 电 源 供 给: 220V/AC, 50/60Hz, 300W
- 环境温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

- 环境湿度: <95%RH

2.4 气态分析仪性能参数

- 分析量程: SO_2 : (0~30) $\mu\text{mol/mol}$ (最小量程) (0~300) $\mu\text{mol/mol}$ (最大量程)
 NO_x : (0~30) $\mu\text{mol/mol}$ (最小量程) (0~300) $\mu\text{mol/mol}$ (最大量程)
 O_2 : (0~25)%
- 零点漂移: $\leq 2\%$ 量程
- 线性: $\leq \pm 2\%$ 量程
- 重复性: $\leq \pm 0.5\%$ 量程
- 精度: $\leq 1\%$
- 误差: $\leq 1\%$
- 系统响应时间: $T_{90} \leq 35$ 秒 (流量 60 升/小时)
- 输出讯号: (4~20) mA 隔离讯号
- 仪表用气要求: 0.1m/min
- 耗电量 (KVA): 2KVA
- 防尘要求: 无 环境温度限制: $(-10 \sim +40) ^\circ\text{C}$

2.5 颗粒物分析仪性能参数

⇒ 供电电压	⇒ 400 V, 50 Hz, 3~, 16 A (电缆最大 $5 \times 4 \text{ mm}^2$)
⇒ 保护等级	⇒ 1
⇒ 开机准备时间	⇒ 5 到 13 分钟 (预加热时间除外)
⇒ 机架	
⇒ 尺寸 (W×H×D)	⇒ 600 × 1750 × 550 mm
⇒ 需要空间 (W×H×D)	⇒ 850 × 1750 × 1050 mm
⇒ 重量	⇒ 约 60 kg
⇒ 防护等级	⇒ IP 65
⇒ 控制单元	
⇒ 尺寸(W×H×D)	⇒ 600 × 400 × 410 mm
⇒ 需要空间(W×H×D)	⇒ 1200 × 400 × 410 mm

⇒ 重量	⇒ 约 20 kg
⇒ 防护等级	⇒ IP 55
⇒ 环境温度	⇒ - 20 °C 到+ 50 °C
⇒ 探头	
⇒ 尺寸 (B × H × D)	⇒ 600 × 1050 × 1500 (500 + 1000)mm
⇒ 插入长度	⇒ 1000 mm (详见订单)
⇒ 重量	⇒ 约 45 kg
⇒ 防护等级	⇒ IP 55
⇒ 环境温度	⇒ - 20 °C 到+ 50 °C
⇒ 量程	
⇒ 粉尘 i.B. (CiB)	⇒ 0 到 15 (最大 500) mg/m ³
⇒ 原信号 (Cal)	⇒ 0 到 5 (最大 300) V
⇒ 温度	⇒ 0 到 300 °C
⇒ 测量室流量 F	⇒ 0 到 20 m ³ /h
⇒ 稀释气体流量 FD	⇒ 0 到 20 m ³ /h
⇒ 电气连接	
⇒ 模拟信号	⇒ 4 到 20 mA (电缆最大 1 mm ²)
⇒ 负载	⇒ 最大 1000 Ω
⇒ 状态信号	⇒ 最大 35 VDC (当电流为 0.2 A 时) (电缆最大 1 mm ²)
⇒ 探头电缆	⇒ 距离最大 25 m
⇒ 气路连接 (需咨询制造商定制)	
⇒ 射流风机软管	⇒ 最大距离 10 m (管径 25 mm)
⇒ 稀释风机软管	⇒ 最大距离 10 m (管径 13 mm)
⇒ 选配的稀释气体气源 (压缩空气或氮气)	⇒ 仪表气: 压力最大 1 到 2 bar ⇒ 消耗 3 到 5 m ³ /h (以 1 bar 为前提)
⇒ 选配的射流气体气源 (压缩空气或氮气)	⇒ 仪表气: 压力最大 1 到 2 bar ⇒ 消耗 40 到 50 m ³ /h (以 1 bar 为前提)
⇒ 选配的探头吹扫气体气源 (压缩空气或氮气) (冷却装置)	⇒ 仪表气: 压力最大 2 到 3 bar ⇒ 消耗最大 60 m ³ /h (以 1 bar 为前提)

2.6 辅助监测因子性能参数

皮托管流速计性能参数

- 规格：插入长度：200、400、600、1000、1500、2000、2500mm 可选或定制长度
- 可测流速范围：（0~30）m/s 、（0~60）m/s 可选；
- 精度：≤±1%FS
- 相对误差：±3%
- 重复性：±0.1%
- 防护等级：IP65
- 供电电源：24VDC，两线制；
- 输出信号：（4~20）mA 电流，HART 协议，两线制；差压变送器功耗：30mA，（18~36）mW；差压变送器最大回路电阻：43.5×（电源电压-10.5）；
- 法兰规格：DN100，PN0.6（代码 DH，材质 X2）
- 介质温度极限：常规型号：（-40~300）℃ 高温型号：（-40-600）℃
- 响应时间：在稳定电源接通后 2 秒之内，技术性能达到技术规格范围。
- 环境温度：常规型号：（-20~85）℃

烟气温度性能参数

- 供电电源：24VDC
- 输出信号：（4~20）mA 两线制
- 防护等级：IP65
- 测量精度：±0.5%FS
- 重复性：±0.1%
- 环境温度：（-40~80）℃

烟气压力性能参数

- 供电电源：24VDC
- 输出信号：（4~20）mA ；
- 两线制测量精度：±0.5%FS
- 压力过载：2 倍量程
- 工作温度：（-40~80）℃

- 防护等级: IP65
- 零点温度漂移: $<5 \times 10^{-4} \text{F.S./}^{\circ}\text{C}$
- 满量程温度漂移: $<5 \times 10^{-4} \text{F.S./}^{\circ}\text{C}$

烟气湿度仪性能参数

- 测量范围 : $0 \sim 4000 \mu \text{mol/mol}$ (量程可调)
- 准确度: $\pm 3\%$
- 响应时间 (T_{90}) (在流量和压力满足 1L/min 和 1bar 的条件下)
- 从高湿到低湿环境: 15s
- 从低湿到高湿环境: 10s
- 湿度传感器: 阻容式
- 输出信号: (4~20) mA
- 供电电源: 220VAC
- 模拟输出外接负载: 最大 250Ω (对地)
- 电流消耗: 最大 0.1 A
- 功耗(最大): 25W
- 工作压力: (0~50) bar
- 工作温度范围: (-40~+60) $^{\circ}\text{C}$
- 工作环境湿度: (0~90) %RH

2.7 数据采集仪性能参数

- 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: 5%~95%(40 $^{\circ}\text{C}$ 无结露)
- 储存温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 大气压强: 86kPa~106 kPa
- 输入电压: AC220V $\pm 10\%$
- 频率: 50/60Hz
- 符合无线电骚扰限值 GB9254 - 1998 标准 A 级;
- 抗扰度符合 GB/T17618 标准的限值。
- 抗振动: (5~19) Hz/1.2mm 振幅; (19~200) Hz/1.2g 峰-峰加速度;


➤ 抗冲击：15g 峰-峰加速度，11ms 周期。

三、系统说明及仪表工作原理


3.1 主机柜

本装置由监测房放置的主机柜、预处理部件、分析仪表和采集气体样品传输管线构成。主体机箱的构造为前开门方式，机箱外型尺寸见图 2。

机箱内部构件配置如下图

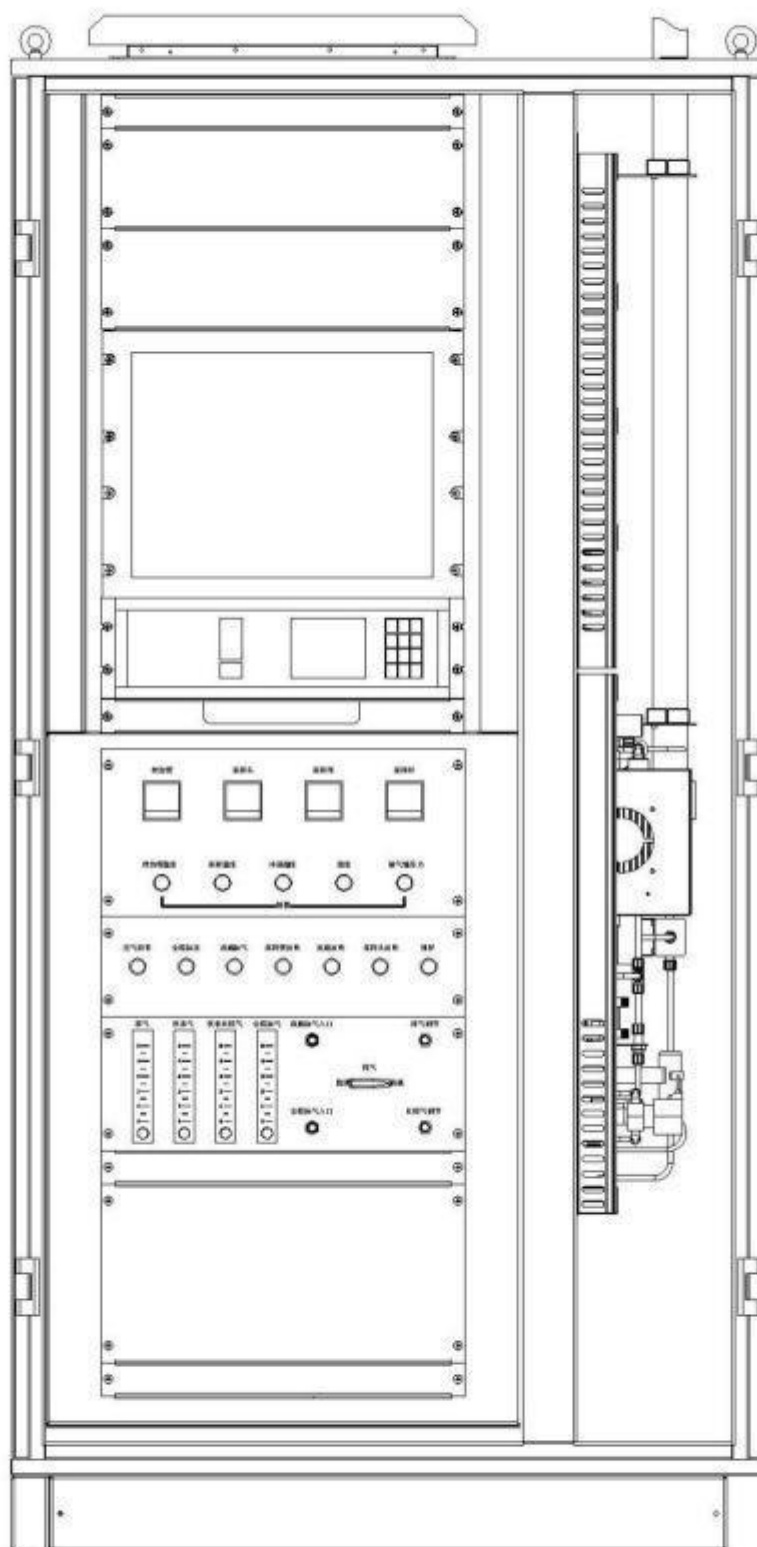

前面板图

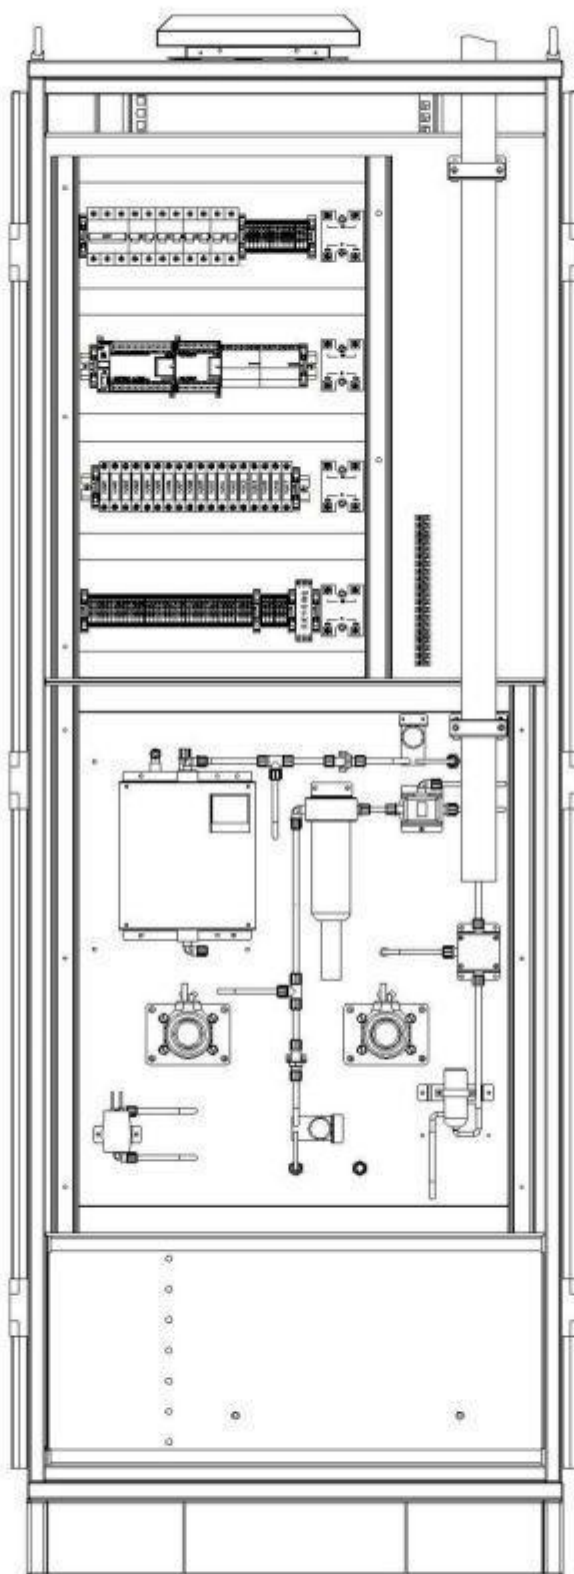

安装面板图

3.2 预处理系统

抽气泵将样品气体通过多功能采样探头，沿着伴热管线进入预处理单元后，系统设置有加磷酸装置，使样品气体和磷酸充分接触，减少样品气体中二氧化硫由于溶解于水而导致的损失，同时可以滤除氨气、铵盐、颗粒物、油气等杂质。然后样品气体经过一级冷凝器，并使样品气体 120℃ 温度急速降低，降到 2℃ 以下。除去样品气体中绝大部分气体水分，冷凝水由蠕动泵自动排出，防止样品气体中水分冷凝结露（露点温度对应气体水分含量：(0~5)℃ 对应气体水分含量 0.607%~0.869%），消除样品气体被测成分二氧化硫的损失。经过一级冷凝器之后的烟气分为两路：一路为气体分析仪使用，一路为旁路；用气阻按照分析仪要求流量调节主路气体流量，进入后二级冷凝器，使其温度降到 2℃ ± 0.4℃ 左右，将样品气体内的水分彻底分离出去（基本上没有冷凝水出现），完全消除水分对分析仪测量的影响，最后经过高分子滤膜过滤器彻底清除微尘的影响。气体经过预处理之后成为干洁样气，进入分析仪进行测试。

预处理系统包括电磁阀、PLC 控制模块、蠕动泵、继电器、固态继电器、温度控制器、开关按钮、断路器、加酸装置、保安瓶、多级冷凝器、采样泵、湿度报警装置、高分子滤膜过滤器（其过滤精度可达 0.1μ）等。能完成样品气体的净化、除尘、除湿，其过滤精度可达 0.1μ，将符合分析仪器要求的超净、恒温、稳流的样品气体，源源不断送入分析仪器，从而确保了 CEMS 的数据分析准确性和长期可靠性。

采样泵：采用品牌 KNF6 真空采样泵。

电磁阀：采用 SMC 两位两通和两位三通电磁阀，电磁阀密封材质用 FKM，阀体材质用 PVDF，电磁阀最大受压力为 10Bar。

流量计：采用(0~2)L/min、(0~10)L/min、(0~5)L/min 高精度流量计；

预处理管路：管路采用聚四氟乙烯材质；

气路连接头：全部采用 PVDF

过滤器：采用高分子滤膜过滤器，过滤孔径 0.1 μ

制冷器：电子半导体制冷器，热交换管为玻璃材质。

除湿器：压缩机制冷，热交换管为玻璃材质（双路）。


3.3 采样系统

3.3.1 多功能采样探头


多功能采样探头配备电加热器，加热过滤单元，保温隔离，且在分析柜内有温度显示。温度可控，工作温度出厂设置为 180℃(可调)，最高可达 260℃。

过滤器选用耐高温刚玉精细过滤芯，过滤精度为 1 μ ；能有效过滤样品气体中的粉尘且更换方便。

采样探头采用独特的内外吹扫结构设计，能有效去除样品气体中的尘、机械杂质等；维护方便，无需工具，手工即可完成更换过滤芯等操作；可清洗，具有良好的可再生性。探头吹扫气采用压缩空气，内吹和外吹结合的方式；内吹将过滤芯孔眼中的粉尘吹扫至过滤器外层，外吹在过滤芯外侧形成螺旋气流，将过滤芯外层和探头腔体内的粉尘吹入烟道中。为了保证吹扫的效率，内吹和外吹均为脉冲方式。

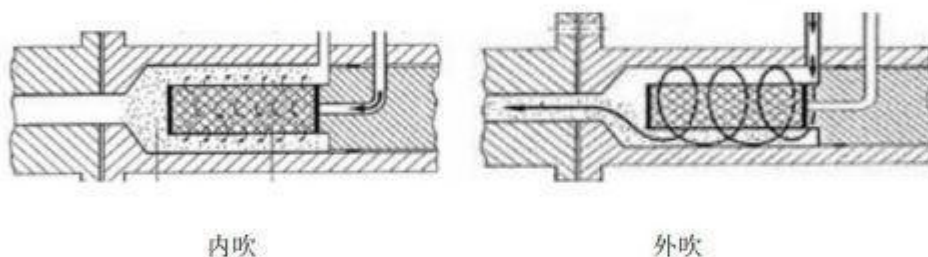

3.3.2 多功能采样探头内部结构布置

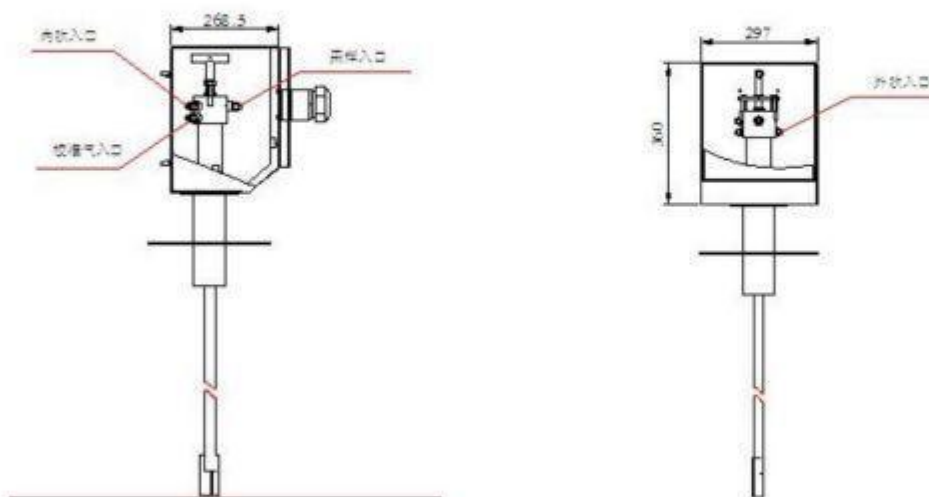

采样探头结构图

3.3.3 采样管线

采样管线选用国内先进产品，采样管线选用材质是 FEP，外加保温层，最后敷以耐寒阻燃聚氯乙烯（PVC）保护外套复合而成。电伴热带辅助加热，气体输送管线选用外径 $\Phi 8\text{mm}$ 规格，气体管线拉管工艺先进，采样管线需要护套，防止施工过程中折损。

管径：内径 6mm × 外径 8mm

功率：40W/m

加热温度：平均 130℃；最高加热温度 160℃




- ❖ 合金高性能发热带（线）
- ❖ 对于功率大于 15w/m ，需使用温控
- ❖ 最高连续工作温度达 180°C
最高连续承受温度达 $200\text{--}260^{\circ}\text{C}$




3.4 吹扫系统

配备有吹扫加热储气罐、除水油过滤器、压力传感器、电动球阀；加热储气罐防止吹扫时，采样探头温度突然降低以及吹扫压力降低，影响吹扫效果；除水油过滤器过滤压缩空气中的水分、油类；压力传感器目的在于气源丢失时，产生报警；电动球阀实行加热储气罐自动排水功能（吹扫气储存罐 5L，带电加热装置，温度控制在 $80^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 可调）。由 PLC 控制，定期吹扫，吹扫方式为脉冲式；并设置定期自动排水。

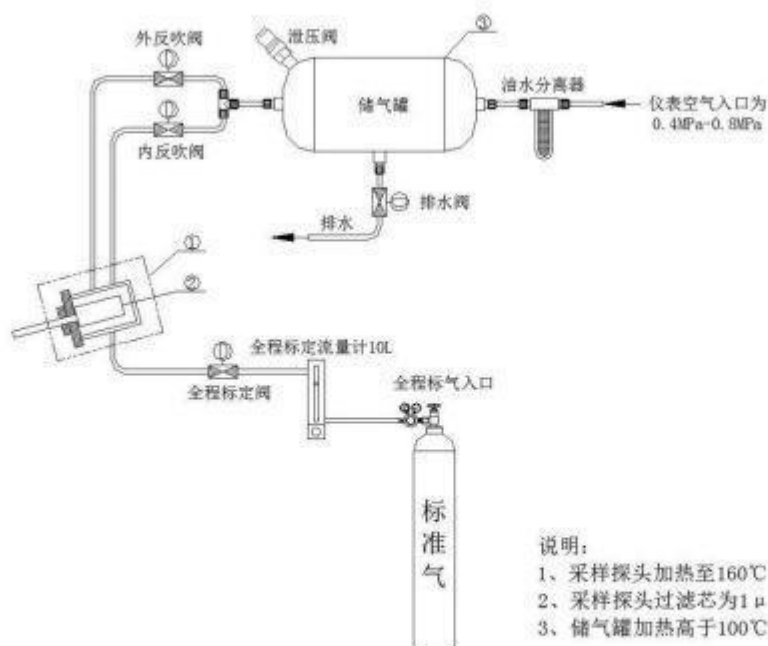

吹扫系统流程图

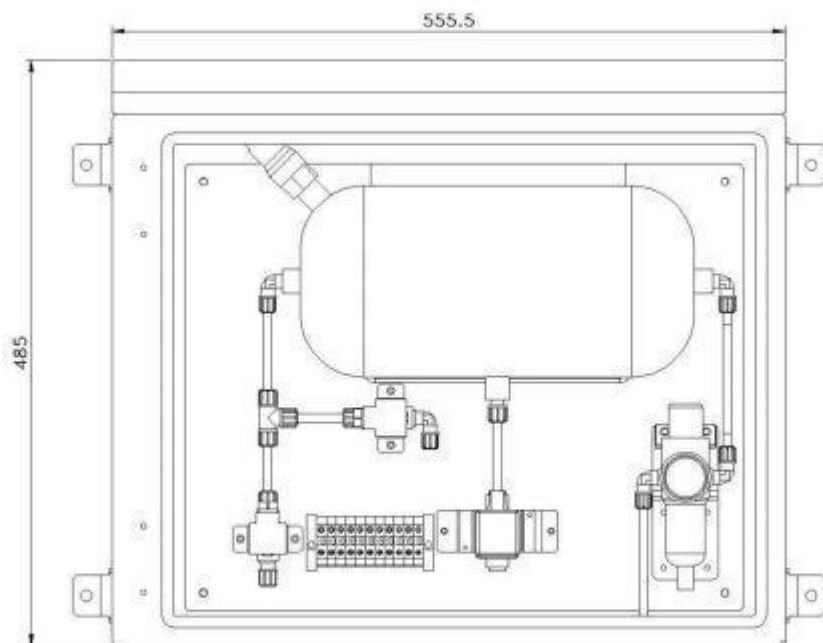

储气罐布置图

储气罐：采用不锈钢 5L 储气罐，配有一个进气孔、两个出气孔、一个排水孔。

除水除油过滤器：能够除去压缩空气的中的水、油等杂质

压力传感器：检测吹扫气源压力，并有压力报警节点输出给 PLC

电磁阀：采用 SMC 两位两通电磁阀，为采样探头吹扫提供交替式脉冲气源以及储气罐自动排水；常闭电磁阀。

3.5 全系统校准

Smart Vision CEMS 在进行校准时是对全系统进行校准，完全符合国家规定要求进行的全系统校准。Smart Vision CEMS 在进行全系统校准时，首先由 PLC 控制校准阀，设定校准的标准气体流量(5~10)L/min，标准气体沿着校准管路通入多功能采样探头，标准气体充满采样探头腔体，大部分标准气体沿着采样枪杆进入烟道或烟囱；只有分析系统需要的标准气体流量沿着样品气体通过的路径（如：采样探头、伴热管线、多级冷凝器、高分子滤膜过滤器等）进入烟气分析仪进行校准。

校准电磁阀：采用 SMC 两位两通电磁阀，电磁阀密封材质用 FKM，阀体材质用 PVDF，电磁阀最大受压力为 10BAR；常闭电磁阀；

校准流量计：选用(0~10)L/min 流量计。

3.6 气体分析仪

气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物 SO_2 、 NO 和 O_2 等的浓度。本方案采用的是日本富士公司 ZPB(ZPA)型直采式多组分气体分析仪，ZPB(ZPA)型直采式多组份气体分析仪具有极高的可靠性。它的简约设计使维护变得更加便利。ZPB(ZPA)型分析仪的关键设计在于其内置的安全装置，能够全面的保护分析仪在采样过程中免受损坏。 SO_2 、 NO 的测量原理为非分散红外吸收法， O_2 的测量原理为电化学法。

1)、 非分散红外吸收法测 SO_2 、 NO

根据非分散红外吸收 (NDIR) 测量原理，基于多原子化合物在红外光谱区对辐射的吸收，即不同气体对(2.5~8)mm 范围内的不同波长的非分散红外线具有本征吸收。由红外光源发射的红外光经切光轮调制成一定频率的光束，通过气室进入接收器。接收器是一种充气的微音薄膜电容器，它能吸收特定波长的红外光而造成压力差，使电容器薄膜产生位移而生成电信号输出。

2)、 电化学法测氧量

电化学基于氧电池原理。氧电池可以简单地看作有两个电极的盒子。涂上活化剂地聚四氟乙烯地带子作阴极，石墨块作阳极。两个电极通过集电器相连接，其向外突出地引脚可使传感器和仪器连接。电池顶部有一毛细管可使待测的氧进入电池。整个电池布满电解液，以使离子在电极间自由移动。

氧从毛细管进入电池，到达阴极，发生还原反应，生成羟基离子 (OH^-)，然后通过电解液移动到阳极，发生氧化反应，生成氧化物。氧化还原反应过程中产生电流，电流的强度和氧的浓度成一定关系，由此测得电流浓度就可以计算出氧的浓度。

详情见分析仪说明书

3.7 烟尘监测仪

3.7.1 产品介绍

抽取式粉尘仪 PFM 06 ED 是一款高灵敏度的连续性粉尘浓度在线监测装置，可以用于湿度较大的烟道中粉尘浓度的监测。它采用光散射原理，对抽取之后经过预处理的烟气进行粉尘浓度的测量。这一解决方案排除了粉尘自身带电和

烟气中的液滴对粉尘测量产生的干扰，广泛应用于湿式电除尘、湿法脱硫等工艺之后烟气中粉尘浓度的监测。


3.7.2 执行标准

福德世公司抽取式粉尘仪 PFM 06 ED 的生产遵守相应的规范条例：89/336/EEC-电磁兼容和 73/23/EEC-低压规范。此外，粉尘仪 PFM 06 ED 也符合以下欧洲规范：

- DIN EN 61010-1 1994：电气安全要求
- DIN VDE 0701：安全检查
- DIN VDE 0877 part 1：电压干扰的测量
- DIN VDE 0877 part 2：电磁干扰的测量
- DIN VDE 0847 part 4-2：静电干扰的治理
- DIN VDE 0847 part 4-4：瞬态电气干扰的治理
- DIN EN 50142：电涌的治理

3.7.3 测量原理

粉尘仪 PFM 06 ED 是一款高灵敏度的抽取式连续在线监测粉尘浓度仪。它通过取样嘴将烟道中的烟气采集到系统中，再经过稀释和加热等预处理方式将原烟气转化为干烟气；最后，在测量室中通过光散射原理测量干烟气中粉尘浓度，并将此浓度信息转换为电信号。测量信号的强弱程度取决于烟气中粉尘浓度的大小。控制单元中集成的微处理器将信号按比例转换成 4 到 20mA 的电流信号输出。同时，当前的测量值会显示在控制单元的显示屏上。

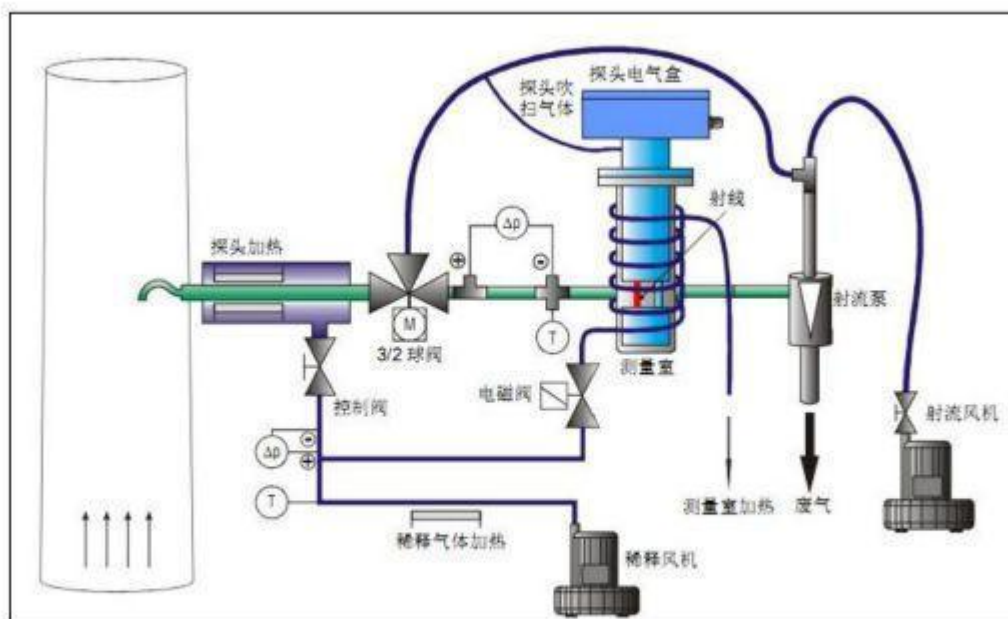

3.7.4 配件清单

粉尘仪 PFM 06 ED 包含以下部件：

⇒ 1 个探头（置于 GRP 材质的保护壳内）
⇒ 1 套焊接法兰，DN 80 PN 6，内径 100 mm（带合成回流接口或分离回流接口）
⇒ 1 个控制单元
⇒ 1 套钥匙
⇒ 2 台风机（若未选择压缩气体供气方式）
⇒ 1 台机架（组装控制单元和两个风机）
⇒ 配气装置（可选）
⇒ 1 本手册
⇒ 1 制冷器（可选）
⇒ 可选：固定加热器

3.7.4 技术参数

⇒ 供电电压	⇒ 400 V, 50 Hz, 3~, 16 A (电缆最大 5 x 4 mm ²)
--------	--

⇒ 保护等级	⇒ 1
⇒ 开机准备时间	⇒ 5 到 13 分钟（预加热时间除外）
⇒ 机架	
⇒ 尺寸 (W x H x D)	⇒ 600 × 1750 × 550 mm
⇒ 需要空间 (W x H x D)	⇒ 850 × 1750 × 1050 mm
⇒ 重量	⇒ 约 60 kg
⇒ 防护等级	⇒ IP 65
⇒ 控制单元	
⇒ 尺寸 (W x H x D)	⇒ 600 × 400 × 410 mm
⇒ 需要空间 (W x H x D)	⇒ 1200 × 400 × 410 mm
⇒ 重量	⇒ 约 20 kg
⇒ 防护等级	⇒ IP 55
⇒ 环境温度	⇒ - 20 ° C 到 + 50 ° C
⇒ 探头	
⇒ 尺寸 (B x H x D)	⇒ 600 × 1050 × 1500 (500 + 1000) mm
⇒ 插入长度	⇒ 1000 mm (详见订单)
⇒ 重量	⇒ 约 45 kg
⇒ 防护等级	⇒ IP 55
⇒ 环境温度	⇒ - 20 ° C 到 + 50 ° C
⇒ 量程	
⇒ 粉尘 i. B. (CiB)	⇒ 0 到 15 (最大 500) mg/m³
⇒ 原信号 (Cal)	⇒ 0 到 5 (最大 300) V
⇒ 温度	⇒ 0 到 300 ° C
⇒ 测量室流量 F	⇒ 0 到 20 m³/h
⇒ 稀释气体流量 FD	⇒ 0 到 20 m³/h
⇒ 电气连接	
⇒ 模拟信号	⇒ 4 到 20 mA (电缆最大 1 mm²)
⇒ 负载	⇒ 最大 1000 Ω
⇒ 状态信号	⇒ 最大 35 VDC (当电流为 0.2 A 时) (电缆最大 1 mm²)
⇒ 探头电缆	⇒ 距离最大 25 m

⇨ 气路连接（需咨询制造商定制）	
⇨ 射流风机软管	⇨ 最大距离 10 m（管径 25 mm）
⇨ 稀释风机软管	⇨ 最大距离 10 m（管径 13 mm）
⇨ 选配的稀释气体气源（压缩空气或氮气）	⇨ 仪表气：压力最大 1 到 2 bar， ⇨ 消耗 3 到 5 m ³ /h（以 1 bar 为前提）
⇨ 选配的射流气体气源（压缩空气或氮气）	⇨ 仪表气：压力最大 1 到 2 bar， ⇨ 消耗 40 到 50 m ³ /h（以 1 bar 为前提）
⇨ 选配的探头吹扫气体气源（压缩空气或氮气）（冷却装置）	⇨ 仪表气：压力最大 2 到 3 bar， ⇨ 消耗最大 60 m ³ /h（以 1 bar 为前提）

3.8 辅助参数分析仪

烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、湿度等，用于排放总量的积算和相关浓度的折算。

北京银谷流量产品采用先进工艺生产，并经风洞实流标定，配套高精度差压变送器，使流量测量结果更加精确。还可加装实时动态流量补偿仪，经温度、压力、密度补偿后，可得到不同工况下的最终数据。

通过十多年的实际应用与升级改进，北京银谷从积累的数千组测试数据与生产工艺数据比对中，逐步优化产品，使得现有产品无论从数据稳定性，还是从防腐蚀，防堵塞，耐磨损等各方面都有着不可比拟的优势。完全符合国际国内各相关标准，并有多种可选配置，能满足各种极端复杂工况，且与国内各主流 CEMS 系统完全兼容。

1)、 工作原理


皮托管流速计主要由“S”型皮托管检测头、取压管保护套管、差压变送器、反吹控制阀等部件构成。测量时将皮托管流速计探头插入管路中，并使全压和背压探头中心轴线处于过流断面中心且与流线方向一致，全压探头测孔正面应对来流，检测流体总压，并将其传递给差压变送器；同时背压探头测孔拾取节流静压也将其传递给变送器，变送器读取动静压差值并将其转换成相应的流速比例电流（4～20mA）传送给显示仪表或计算机进行数据处理。皮托管内外表面均做了特殊处理，

可有效避免烟气腐蚀并减少粉尘粘附。电磁阀主要用于脏污气体（如锅炉排放的烟气）测量时的系统反吹：当探头检测孔粘附积淀灰尘污物时，电磁阀定时或按预定程序开启，将压缩空气同时接入两个取压管进行吹除作业；正常测量时电磁阀则处于关断状态。

详细说明见分析仪说明书

3.9 数据采集仪

RICHE-2000 型数据采集传输仪（以下简称数据采集传输仪）通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息，然后通过传输网络将数据、状态传输至上位机；上位机通过传输网络发送控制命令，数据采集传输仪根据命令控制监测仪表工作。

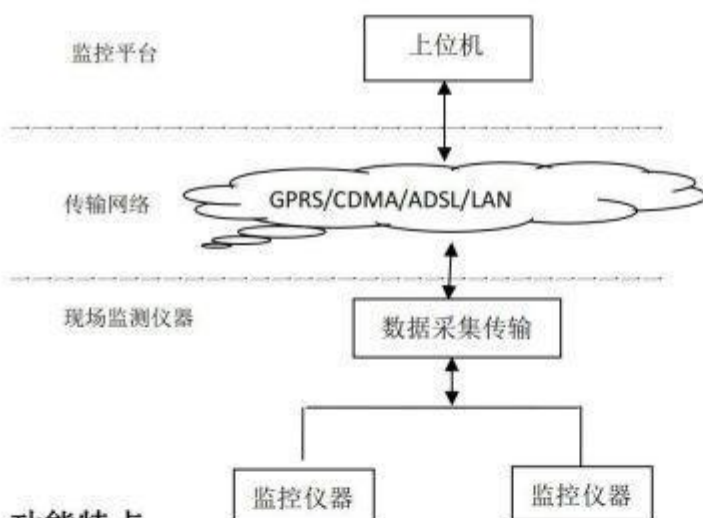

功能特点

数据采集传输仪是配套于环境在线监测系统的数据采集系统，它的主要功能是直接收集由环境在线监测系统仪器和仪表所测定的监测数据，监测数据经数据采集传输仪处理、加工、转换后送环境主管部门环境在线监控中心，同时，数据采集传输仪响应监控中心传来的远程命令，实现对监测监控现场仪器和仪表的远程操控。

数据采集传输仪可以与废水（pH、流量计、COD、TOC 等）、烟气（SO₂、NO_x、CO、流速、压力、温度等）、噪声和放射源仪器仪表进行集成，组成一套完整的企业污染源在线监测系统，它具有适用性强、可靠性高和易管理等特性，可胜任污染

源在线监测监控关键业务应用。



数据采集传输仪主要功能特点：

- **数据处理** 工业级中央处理芯片，数据采集传输仪的 CPU 为 Intel (R) Pentium (R) Dual CPU E2200，芯片内部实现有硬件数学协处理器，因而具有较其他同类 CPU 更强的数据处理能力，可完全满足工控领域的常规处理需求；
- **操作系统** 正版的嵌入式操作系统，数据采集传输仪预装了 LINUX 操作系统，LINUX 是当前市场上最流行的实时多任务操作系统之一；
- **人机界面** 人机界面非常友好，数据采集传输仪带有 VGA 接口，支持大多数 VGA 显示屏。针对终端类型的应用，数据采集传输仪提供了矩阵键盘、USB 鼠标、USB 键盘和触摸屏四种接口；
- **数据存储** 稳定安全的数据存储，数据采集传输仪为应用程序保留 2000MB 物理内存，并为用户提供了 500GB 的硬盘作为数据存储空间，提高了数据采集传输仪存储设备的使用寿命；
- **外设扩展** 基于 PC104 总线的外设扩展，即数据采集传输仪可用 PC104 数据总线扩展串口等外设；
- **无线通信** 支持无线通信模块，支持西门子 MC39i GPRS 和 CM320 CDMA 无线模块接口，并设置了无线模块加电和复位控制引脚，在节约用户成本的同时，增强了无线通信的稳定性；
- **网络通信** 形式多样的网络通信手段，数据采集传输仪带有一个 100M 以太网接口、6 个以上异步串口以及 4 个 HOST 模式的 USB 接口；

四、安装

4.1 设备安装场所的选定

- ◆ 应尽量安装在气体采样探头的设置点附近，这样可以避免因导管过长，出现影响或延迟检测数据等情况。
- ◆ 请注意避开直接接受太阳，热源，锅炉等辐射的地方，以及避开经常被风吹，受震动的地方。
- ◆ 请尽量避免放置在含有腐蚀性气体的空气环境中。
- ◆ 要求环境温度（-5 ~ 40）℃，湿度 95%RH 以下。
- ◆ 请事先充分考虑本装置维护保养，调整修理所需要的空间。
- ◆ 应尽量远离大电流的电源线，高压电线等容易产生干扰源的地方，选择具备良好接地条件的场所。
- ◆ 在仪表室中进行远距离测定等情况下，本设备输出信号（电流信号）可以连接数百米长的导线来进行数据显示，记录和仪器调整，但应注意使信号连接线尽量远离各类干扰源。
- ◆ 由于被装置没有防爆结构，所以不宜在易发生爆炸的环境中使用。
- ◆ 注意必须要安装单独类型接地。
- ◆ 在易发生雷击的地方，请给电源和信号线安装避雷器。

4.2 分析仪的安装

分析仪按照前面板图安装，固紧螺钉。

4.3 冷凝器的安装

压缩机冷凝器在运输中是单独包装的，拆开冷凝器的包装，取出冷凝器，挂于机柜内，四个螺丝固定拧紧。因为是压缩机形式的制冷器，所以必须在固定好后，四小时后才能通电。


4.4 气体和排液管道的连接

样品气体导入口在主机箱左上部。从气体采样探头到主体装置的连接管道应使

用内径 6mm×外径 8mm 的 FPE 管。但是具备检测 SO₂ 或 NO_x 含量的情况时，则应使用内径 6mm×外径 8mm 的 FPE 管加热导管。

排液出口，从这里排出的气体在不加压的情况下，向安全的地方排入大气，将导管引到附近排液通道。

4.5 加酸装置的连接

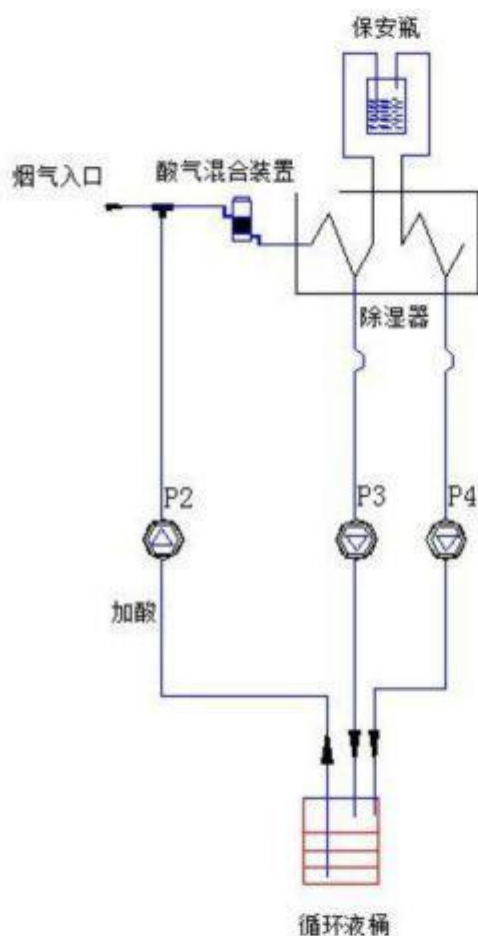


烟气由伴热管接入冷凝器前加三通接入加酸管路。酸有循环液桶提供，循环液桶采用 10L 桶。首先配制 10% 的磷酸溶液 1000ml (在 900ml 蒸馏水中加入 100ml 左右的浓磷酸 (85%)，摇匀)，导入 10L 桶中作为初始酸液。系统运行后，冷凝水回流到桶里。运行一段时间后，到桶里的液体超过一半后，要求倒掉液体至大致一升左右，然后加入 100ml 浓磷酸，摇匀，可继续使用。对于桶内较多杂质，如颗粒物，油污等，可全部倒掉，重新配置磷酸液。

4.6 保安瓶的安装

保安瓶是系统的保安装置。对照管子上的标签和冷凝器连接。首次使用时加入浓磷酸到瓶子一半高度左右。当加酸装置没酸，或者有故障时，保安瓶能暂时去除烟气中的氨气、油、铵盐等。但发现问题后必须马上处理故障。保安瓶能酸液需要每半年更换一次。

4.7 电气连接

本装置的电源供给接线连接法请参考图。

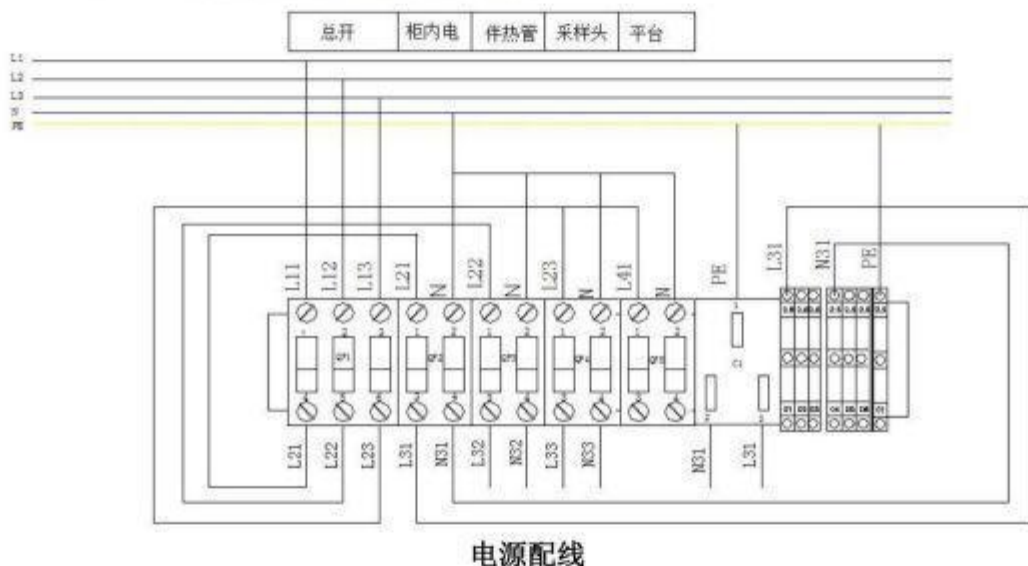

电源输入请使用 3 聚芯乙烯绝缘软电缆配线，输出信号请使用带屏蔽电缆。

五、操作

请在详细阅读各部件机构使用说明书，充分理解各部分的规格，使用方法，并再三确认本装置已经得到正确组装和放置后，再启动本装置。

5.1 基本操作

接通各路有关电源 → ②调整流量 → ③确认冷凝器工作正常 → ④确认加


酸装置正常→⑤确认保安瓶正常→⑥确认采样探头工作正常→⑦确认采样管线工作正常→⑧调整分析仪测定状态和量程范围→⑨零点、量程校正→⑩进行测定

内容	备考
::打开主机箱电源 ::打开气体采样探头电源 ::打开加热导管电源 ::打开冷凝器电源 ::打开分析仪电源	
确认控制面板温控显示正常	伴热取样管设定值 130℃ 警报值 100℃ 探头温控设定值 150℃ 警报值 100℃ 冷凝器温控设定值 1℃ 警报值 4℃ (各温控达到设定值,抽气泵才开始取样)
调整流量表流量 (1±0.2) L/min	
对分析仪工作状态进行设定	请参考仪表说明书
在停止测试时,应先导入大气,清洗管道系统,在关闭电源。如准备长时间停止使用,应将排水罐中液体全部排出。	

5.2 CEMS 调试操作

对 CEMS 系统上电调试基本操作,首先所有设备部件(含分析仪)上电,系统预热 4 小时以后方可进行以下操作:

- ① 分析仪量程设定操作:

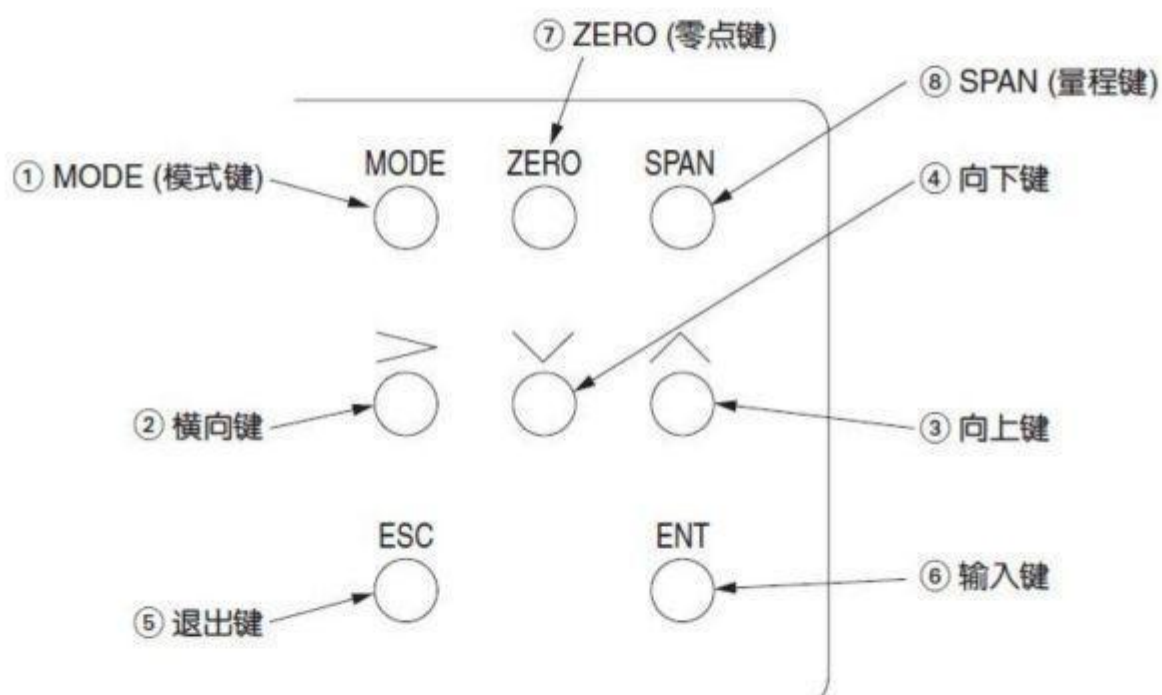

名 称	说 明	名 称	说 明
① MODE键	用于切换模式。	⑤ 退出键	欲返回前一画面，或设定途中取消设定时使用。
② 横向键	用于变更选择项目(移动光标，变更数值的位。	⑥ 输入键	用于选择项目及数值的确定。也用于校正的执行。
③ 向上键	用于变更选择项目(移动光标，使数值增大。	⑦ ZERO键	零点校正时使用。
④ 向下键	用于变更选择项目(移动光标，使数值减小。	⑧ SPAN键	量程校正时使用。

在分析仪键盘板上，按下 MODE 键，系统进入如下界面

↓ MODE

菜单模式	请选择项目
▣ 量程切换 校正设定 报警设定 自动校正设定 简易零点校正设定 峰值警报设定 参数	

进入该界面之后，按下 ENT 确定键，进入下一个界面

量程切换		请选择组分	
▣ Ch1 NO _x	手动	▶ 量程 1 0-200.0 ppm 量程 2 0-2000 ppm	
Ch2 SO ₂	自动	▶ 量程 1 0-200.0 ppm 量程 2 0-2000 ppm	
Ch3 CO ₂	远程	▶ 量程 1 0-10.00 vol % 量程 2 0-20.00 vol %	
Ch4 CO	手动	▶ 量程 1 0-200.0 ppm 量程 2 0-1000 ppm	
Ch5 O ₂	手动	▶ 量程 1 0-10.00 vol % 量程 2 0-25.00 vol %	

按向上键或向下键，选择匹配的量程，并按 ENT 键确认。如下：

量程切换		请选择切换量程方法
Ch1 NO _x	手动	▶ 量程 1 0-200.0 ppm ▶ 量程 2 0-2000 ppm
Ch2 SO ₂	自动	▶ 量程 1 0-200.0 ppm ▶ 量程 2 0-2000 ppm
Ch3 CO ₂	远程	▶ 量程 1 0-10.00 vol % ▶ 量程 2 0-20.00 vol %
Ch4 CO	手动	▶ 量程 1 0-200.0 ppm ▶ 量程 2 0-1000 ppm
Ch5 O ₂	手动	▶ 量程 1 0-10.00 vol % ▶ 量程 2 0-25.00 vol %

分析仪量程确定好以后，需用 90%~100%量程标准气体进行校准，在分析仪校准之前，需要对分析仪进行校准气浓度设定：

② 分析仪校准气浓度设定：

按下 MODE 键进入菜单选择界面，用向上或向下键选择校正设定，按下 ENT 键，进入如下界面

①连续选择<菜单模式>→<校正设定>→<校正浓度>，进入校正浓度设定画面。（显示右图所示的画面。）

②通过 $\hat{\circ}$ \vee 键选择欲变更的 Ch，按 ENT 键，光标移至数值的前面。

③通过 $\hat{\circ}$ \vee $\hat{\circ}$ 键选择欲设定的浓度项目。（只能在选择的 Ch 内移动）

选择后按 ENT 键，数值即翻转显示。

校正设定 校正浓度		请选择要设定浓度的项目	
Ch	量程范围	零点	量程
Ch1	0-200.0ppm	+0000.0	0200.0
NO _x	0-2000ppm	+00000	02000
Ch2	0-200.0ppm	+0000.0	0200.0
SO ₂	0-2000ppm	+00000	02000
Ch3	0-10.00vol %	+000.00	010.00
CO ₂	0-20.00vol %	+000.00	020.00
Ch4	0-200.0ppm	+0000.0	0200.0
CO	0-1000ppm	+00000	01000
Ch5	0-10.00vol %	21.00	01.00
O ₂	0-25.00vol %	21.00	01.00

根据当前校准标气浓度，设定所需要的浓度值。

分析仪设定好标准气浓度值好以后，方可进行分析仪校准；分析仪校准有两种方式，一种方式是直接用标准气校准分析仪，另一种方式为全系统校准。

③ 直接用标准气体校准分析仪（分析仪一定要预热 4 小时以上，切记！！！，跨度校准气浓度为分析仪满量程值的 90%~100%）

分析仪校零：分析仪校零可以用空气校零也可以用高纯氮气校零，条件允许一律用氮气校零；具体操作如下：

空气校零：按下“维护”按钮，然后按下“空气校零”后，调整进气流量为（1±0.2）L/min，通入处理过的空气，通入空气（3~5）分钟；分析仪按 ZERO 键，进入

校准界面：观看分析仪读数，待读数稳定后，按 ENT 键，校完后恢复按钮；校准界面如下图：

手动零点校正时的画面

· 各Ch都设定为“选择”时

手动零点校正		对光标所示的组分执行零点校正。 待示值稳定后，请按ENT键
Ch1 NO _x	量程1 0-200.0ppm 量程2 0-2000 ppm	-2.1
Ch2 SO ₂	量程1 0-200.0ppm 量程2 0-2000 ppm	-0.5
Ch3 CO ₂	量程1 0-10.00vol% 量程2 0-20.00vol%	0.00
Ch4 CO	量程1 0-200.0ppm 量程2 0-1000 ppm	0.0
Ch5 O ₂	量程1 0-10.00vol% 量程2 0-25.00vol%	21.00

只在1个组分处出现光标

· 所有组分都设定为“全部”时

手动零点校正		对光标所示的组分执行零点校正。 待示值稳定后，请按ENT键
Ch1 NO _x	量程1 0-200.0ppm 量程2 0-2000 ppm	-2.1
Ch2 SO ₂	量程1 0-200.0ppm 量程2 0-2000 ppm	-0.5
Ch3 CO ₂	量程1 0-10.00vol% 量程2 0-20.00vol%	0.00
Ch4 CO	量程1 0-200.0ppm 量程2 0-1000 ppm	0.0
Ch5 O ₂	量程1 0-10.00vol% 量程2 0-25.00vol%	21.00

光标出现在所有组分处

氮气零点校准：把氮气通入标准气体入口，按下“维护”按钮，然后按下“标气校准”后，调整进气流量为 (1 ± 0.2) L/min，通入氮气（3-5）分钟后分析仪按 ZERO 键，进入校准界面；观看分析仪读数，待读数稳定后，按 ENT 键，校完后恢复按钮，校准界面如上图。

量程校准：把对的量程标准气体通入标准气体入口，按下“维护”按钮，然后按下“标气校准”后，调整进气流量为 (1 ± 0.2) L/min，通入量程气体 3-5 分钟后分析仪按 SPAN 键，进入校准界面；观看分析仪读数，待读数稳定后，按 ENT 键，校完后恢复按钮。

全系统校准分析仪（分析仪一定要预热 4 小时以上，切记！！！，跨度校准气浓度为分析仪满量程值的 90%~100%，零点气用高纯氮气）

氮气零点校准：把氮气通入全程气体入口，按下“维护”按钮，然后按下“全程校准”后，调整进气流量为 (5 ± 2) L/min，调整样气流量 (1 ± 0.2) L/min；通入氮气（5-8）分钟后分析仪按 ZERO 键，进入校准界面；观看分析仪读数，待读数稳定后，按 ENT 键，校完后恢复按钮。

量程校准：把对应的量程标准气体通入全程气体入口，按下“维护”按钮，然后按下“全程校准”后，调整进气流量为 (5 ± 2) L/min，调整样气流量 (1 ± 0.2) L/min；通入量程气体（5~8）分钟后分析仪按 SPAN 键，进入校准界面；

观看分析仪读数，待读数稳定后，按 ENT 键，校完后恢复按钮。

5.3 关于自动运行

系统上电后如果没有按下“维护”按钮则进入自动运行状态，系统上电 2 分后进行伴热管和采样探头反吹，且每隔 2 个小时后自动反吹一次。每隔 2 个小时进行流速反吹。

5.4 报警操作

湿度报警 检查冷凝器除水效果

伴热管和采样头温度报警 则检查对应的温控器和电热阻丝以及对应的固态继电器

冷凝器温度报警 检查冷凝器装置

六、保养维修

6.1 CEMS 预处理维护保养

以下内容是专门为日常定期保养，检查归纳编写的操作要领。在下面一一加以说明，请务必在仔细阅读理解的基础上，认真进行贯彻实施。

标明更换时间的零部件均为易耗品，事先及时准备是用户应当周密计划考虑的内容，另外，其更换周期根据贵用户周围的环境，测试条件等情况而有所改变，这一点也请用户有充分认识。具体摸索，掌握实行。

设备名称	项目	检查周期	更换周期	概要
样品气体探头 (陶瓷滤芯过滤型)	更换过滤器部件	定时检查	3 个月	更换方法请参照 另附样品气体探 头使用说明书有 关要求执行
	更换环型圈			
	确认密封	定时检查		
	检查加热器工作 及绝缘情况			
	确认取样管情况			

蠕动泵	泵管有否破损	1 个月	3 个月	拆下, 更换蠕动泵管
冷凝器	确认冷却性能 风扇 清扫气体管道	每周	1 年	
过滤器	更换纸质滤芯		6 个月	
抽气泵	更换泵膜		1 年	
流量计	确认流量是否污染, 分解清扫	每星期		
机内过滤筛	确认过滤筛是否污染 换气扇	1 年 1 年		
标准气体专用减压阀	确认压力情况 检查是否存在泄漏 更换密封圈 注意大修间隔时间, 适时进行检修	每星期	必要时	

※ 注意:

在易耗品, 修理品作废弃处理时, 请全部作为工业废弃物加以处理。

6.2 一体化流速仪维护保养


- 温度、压力、流速电压均为两线制 24V, 电磁阀为 220V, 请注意区分并注意用电安全。
- 反吹系统的接头规格为 $\Phi 8$, 所配的气源管线规格为 8mm。
- 考虑到对差压变送器调试与维护的需要, 预留气管与电线长度应长于皮托管流速计总长。



由于皮托管流速计加装了反吹系统，并采用罗斯蒙特 3051CD1 型变送器，所以日常维护量很小

对皮托管的检查主要是包括对差压变送器的校准和对皮托管的连接管路的清理以及取压部位的积灰的清理和腐蚀情况的处理

✧ 万用表调零点步骤：如果工艺管路处于运行状态，则需首先将保护套装于检测头部，并用绝缘胶布密封，保证高低压侧无差压产生；然后将整个皮托管正确安装就位；按照下图将万用表电流笔接到“test”两端子间；拧松变送器表盖上固定认证标牌的螺钉，旋开标牌，露出零点和量程按钮（标有“Z”者为零点，勿动量程“S”按钮）；按住零点按钮至少 5 秒钟，同时核查“test”两端子间电流值应为 4mA；确认为 4mA 后将皮托管抽出，拆下保护套，重新将皮托管安装到位即完成零点调整；如果工艺管路处于停运状态，在确认无自然风或管路中介质无流动时，则可以直接按照做零点调整。

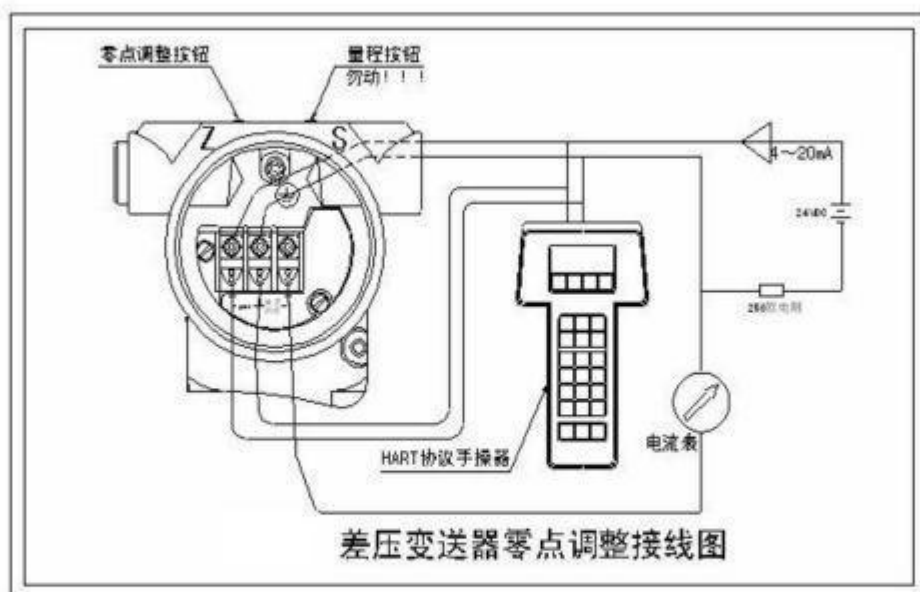

- ◇ 当检查皮托管的连接管路时若管路内存有积水则应立即对其进行排清，当连接管路的接头部分出现破损或者腐蚀时应该对其及时的进行更换。

6.3 烟尘分析系统维护保养

● 首次安装维护

建议用户在系统安装后 3 天第一次检查仪器，而后每周检查，此检查主要的检查光学窗口是否被污染，清洁风系统系统是否有效。

● 正常维护

正常情况下，建议每周检查一次 RBV-DUST，如经首次检查发现仪器环境恶劣，不能满足要求，用户需经常更换空气过滤器，则需要改变常规的维护时间，根据实际情况而定。

在正常维护时，仅仅光学窗口需要清洁，清洁液为 50% 的酒精和蒸馏水的溶液，酒精要用化学纯级的，注意不要用含有油的酒精。

● 空气过滤器维护

清洁系统有一个空气过滤器，保证灰尘不进入光学头。空气过滤器要定期清洁或更换，可把空气过滤器卸下，用风吹掉上面的灰尘，也可以用清水冲洗，如果过滤器过滤面无损伤，过滤器风阻不大，还可以继续使用，经常检查过滤器的工作状态，保证

足够的清洁气。另外，要注意清洁过滤器的摆放位置，保证不让雨水等通过过滤器时入风机由及仪器内。

6.4 分析仪维护保养

日常维护要领

	检查要点	现象	原因	对象
每天检查部位	示值	示值降低 示值上升	① 试样气室内混入了灰尘。	① 清洁试样气室，同时对采样部件、特别是气体过滤器进行检查
			② 采样配管途中吸入了空气。	② 检测采样管路的泄漏，进行维修
	试样气体流量 (仪表内进行换气时， 包含换气气体的流量)	标准流量为0.5L/min，超出了0.3 ~ 0.7L/min的规定流量范围 (换气气体流量为1L/min ~ 1.5L/min)	—————	通过流量计的针阀等进行调整
每周检查部位	气体分析仪的零点	零点偏移	—————	零点调整
	气体分析仪的量程点	偏离标准	—————	量程调整
每年检查部位	气体分析仪	无论出现任何现象	—————	大修

6.5 加酸装置维护

定期更换循环液，跟换周期根据现场湿度情况。根据现场情况，如果循环液超过桶一半以上，就倒掉，当液体剩下 1000mL 左右时，加入 100mL 左右的浓磷酸，摇匀。

6.6 比较气路维护（用 ZPB 分析仪时）

定期更换气体过滤芯

七、故障对策

在这里介绍本测定装置长期工作后，常见故障情况的一些应急维修及对策措施，如果是关于其中各组成机构的故障情况最好先参考各相关机构使用说明书。

CEMS 发生故障时，由于其产生原因不同，会出现各种各样的现象症状，要想迅速修复，调查了解发生故障前的工作情况是相当重要的一环。包括：

- ◆ 逐渐出现工作情况失常；
- ◆ 在受到某外力打击后工作状态不佳；
- ◆ 突然出现检测反常；
- ◆ 切断电源后再度打开时情况异常。

根据它前后工作情况不同作出是属于部件老化损坏，电气故障，还是属于气体系统故障等不同判断。但是如果属于分析仪故障修理那需要相当复杂高深的技术，尤其分析仪内部故障连同电子部件发生故障时，有时连寻找故障点都相当困难。遇到这类故障情况，还是委托本公司派遣技术员前来维修为好，但下面叙述的内容对于贵客户来说也是十分实用的处理对策，特别在整个样品气体的故障，其故障发生点的寻找，产生原因都比较容易对付，用户可以根据下面给予的对策处理。


本检测装置中凡于计量单位有关器具进行修理时，原则上规定必须再度接受计量鉴定，但是对于某些与检测性能无关的应急处理等应另当别论，可以有以下情况轻度维修范围（用户可以自行修理范围）

- ① 外箱，电源软线，连接线或与控制流量有关的零部件更换或修理
- ② 外部螺丝类，橡胶垫圈，把手旋钮，电源接线端子，指示灯，照明灯，保险丝，过滤器部件，泵隔膜，或自动校正用标准件等的更换
- ③ 凡污损及计量器具上计量刻度以外标志文字类（只要已恢复），或与计量精度无直接影响的锈蚀，颜色脱落，修补，甚至焊接


凡属以上轻度修理范围内，零部件更换以外的修理，因大都与计量成分有直接关系，请务必与本公司联系。

7.1 分析系统常见故障检查流程图


故障症状之一

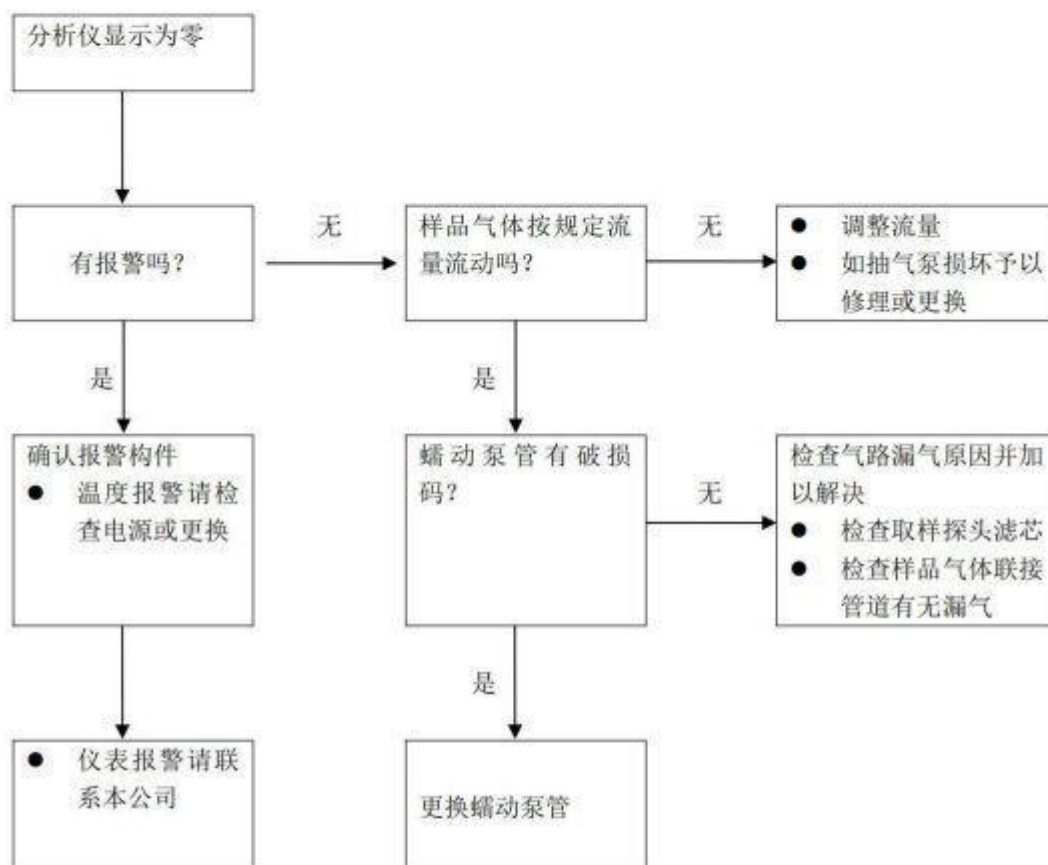


故障之二

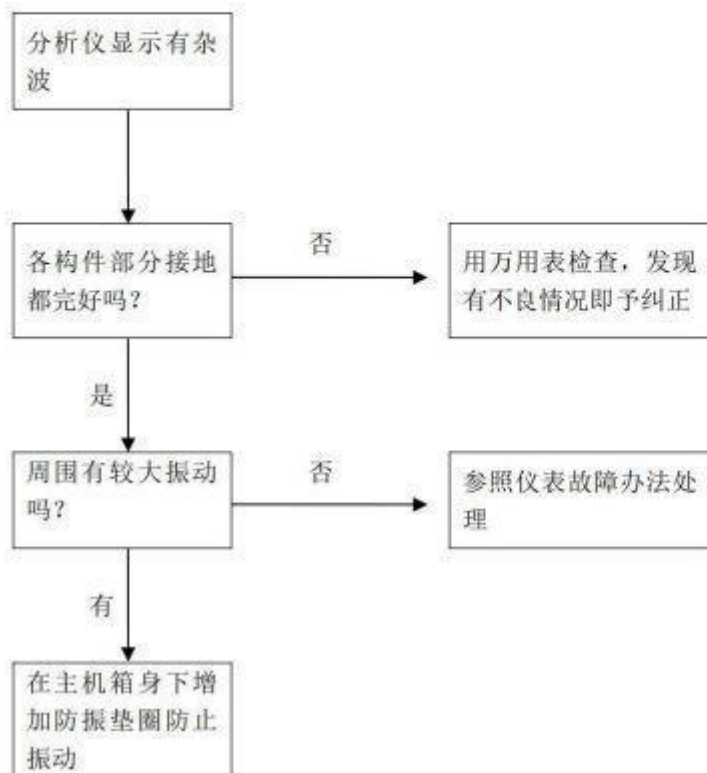


故障症状之三

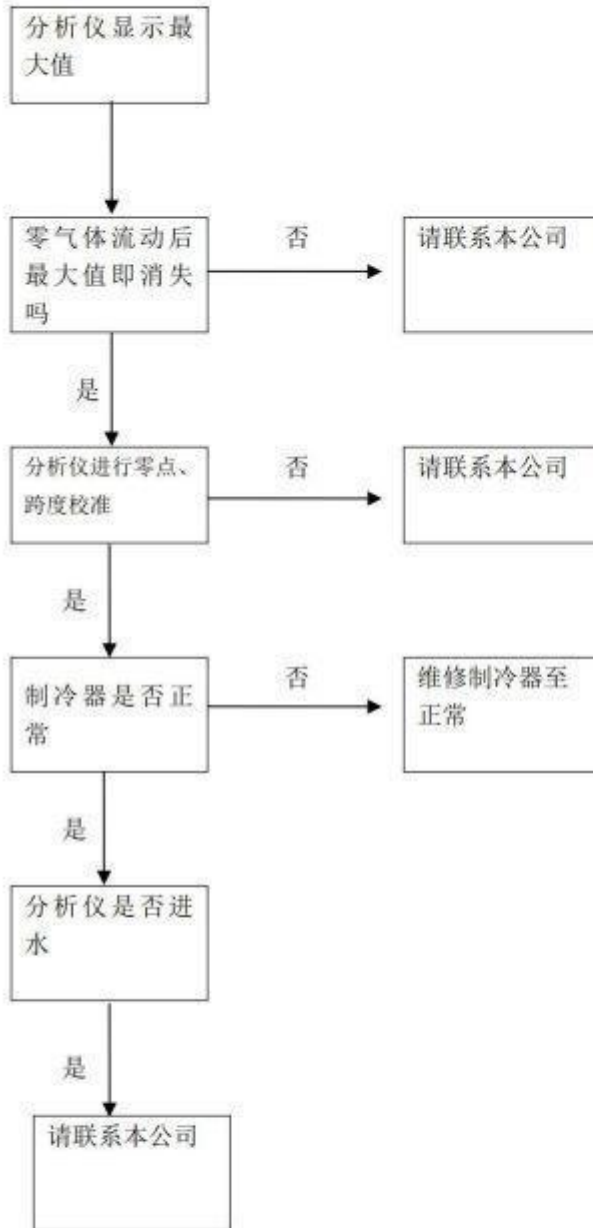


故障症状之四

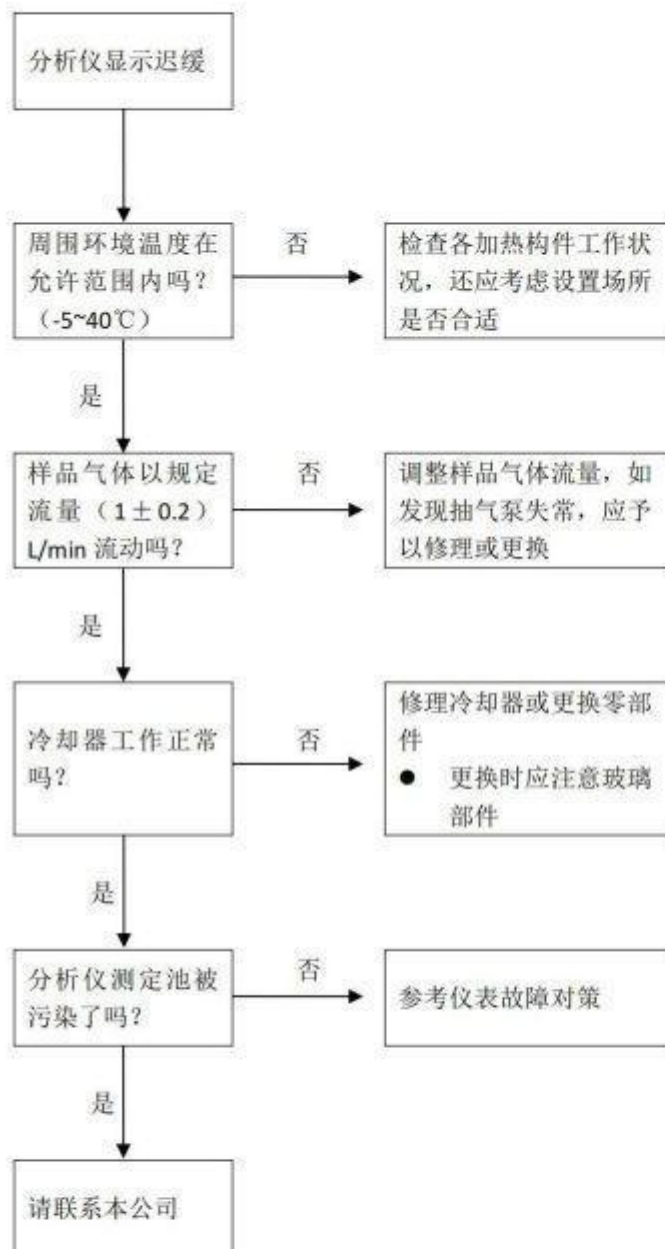

故障现象之五

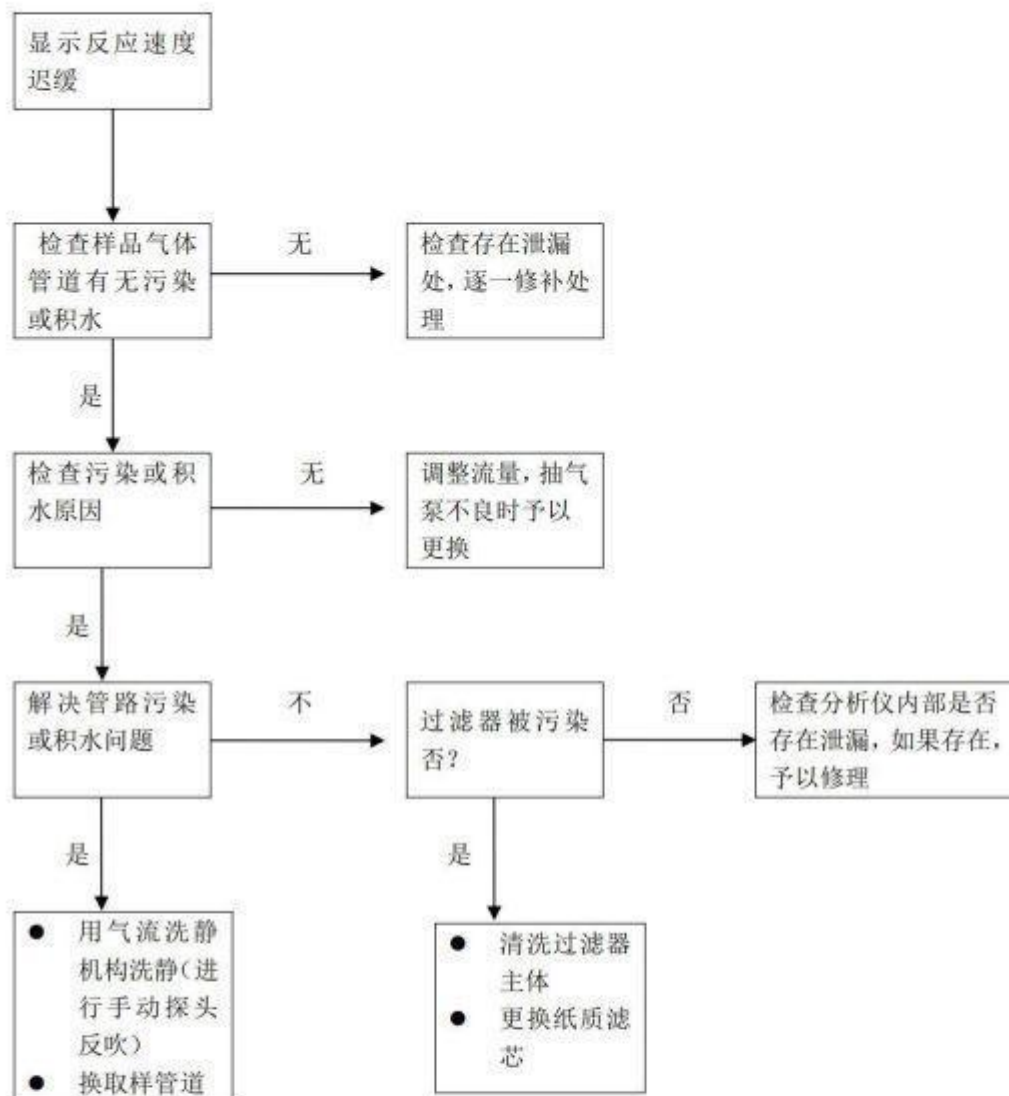

故障现象之六

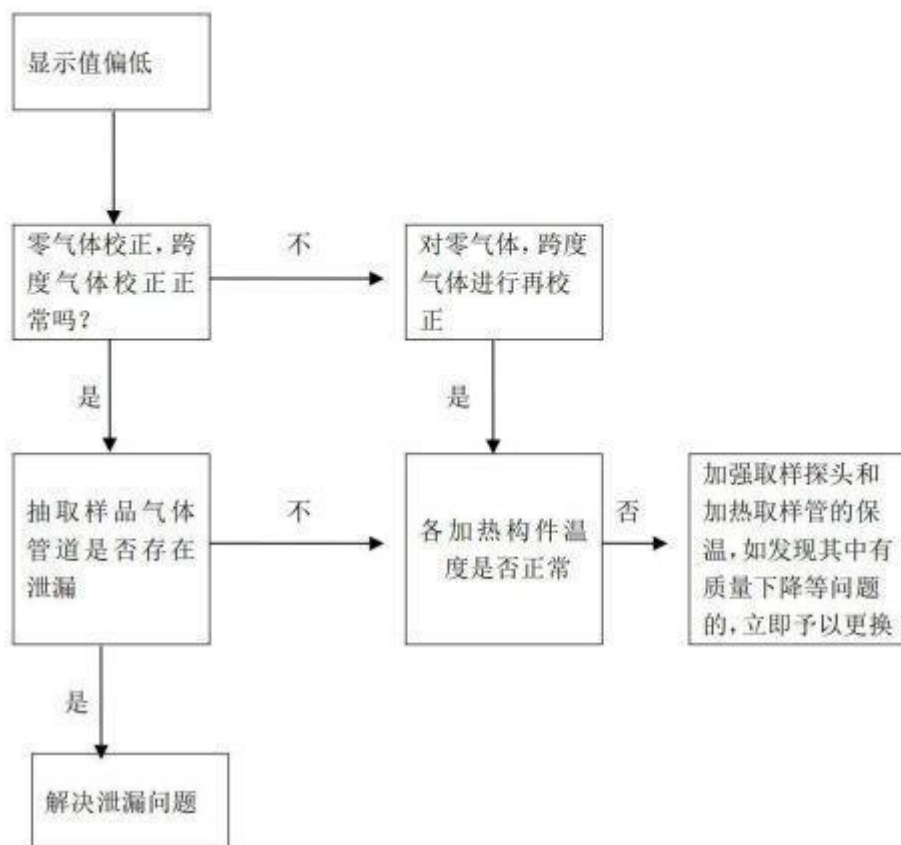

7.2 CEMS 预处理系统常见故障

转子流量计流量下降

首先卸掉抽气泵的进气端，如果流量仍没有上升，需要检查抽气泵。拆开泵体，观察膜片有无灰尘黏附，若有则小心清除掉；若膜片损伤，则必须更换膜片；

若流量恢复正常，则抽气泵不需检查，将抽气泵前面的部件进气端接头卸掉，若仍无流量，则该部件堵塞；若流量恢复正常，则该部件无堵塞，用同样方法逐段向前检查，直至确定被堵塞的部件，进行处理。

故障现象	可能原因	处理方法
------	------	------

过滤器堵塞	过滤芯黏附粉尘过多	清洗过滤器芯或更换
冷凝器堵塞	冷凝盘管内异物	清除
电磁阀堵塞	阀芯内有杂质	清除杂质，若损坏则需更换
管路堵塞	管路内有杂质	用压缩空气吹扫或更换管路
取样探头堵塞	探头过滤芯黏附粉尘过多	清洗探头过滤器芯或更换
加热伴热管堵塞	采样管线内部有杂质	清洗伴热管

7.3 一体化流速常见故障

不按使用说明书正确安装、接线，使用不当或元器件损坏均可能造成仪表故障，下表给出了仪表几种典型的故障及排查处理方法。当您的仪表出现问题时，请首先对照表看一看属于哪一类故障，然后依提示逐一化解；如遇到的问题比较复杂，请及时与本公司联系以获得支持，不要试图自行解决。

常见故障及处理

序号	故障现象	可能原因	排除方法
1	风速测量指示为零；或变送器无输出	1.皮托管安装方向与介质流向不符	1.使皮托管铭牌指向与介质流向一致
		2.电磁阀开启	2.将各电磁阀置于正确状态（常闭）
		3.变送器端子接线不正确	3.按说明书正确接线
		4.压力及风速测量回路断路	4.将温度、压力及流量测量回路接好
		5. 24VDC 电源损坏	5.更换 24VDC 电源
		6.过程变量超过变送器量程输出饱和	6.先将超量程变送器拆除然后更换大量程变送器
		7.测量回路短路	7.清除短路点
		8. 变送器元件损坏	8.与本公司联系更换变送器
3	风速剧烈波动	1.测量介质没有充满圆管	1.重新安装管路保证测量介质充满圆管
		2.上、下游直管段长度不够	2.重新安装管路保证上、下游直管段长度
		3.安装点离调节阀太近	3.重新安装管路使皮托管远离调节阀
		4. 皮托管安装姿态不正确	4.以正确姿态安装皮托管
		5.取压管集气	5.将取压管集气排除干净
		6.变送器损坏	6.更换变送器
		7.变送器回路接线松动或虚接	7.将线接牢
		8.强电磁干扰	8.将仪表装于远离干扰源的地方或将干扰隔离

4	风速测量 不正确	1.安装皮托管管路不合要求	1.重新安装皮托管及密封垫保证测量管形位要求
		2.取压通道泄露	2.清除泄露点
		3.变送器量程与系统设定量程不一致	3.使变送器量程与系统设定量程一致
		4.变送器零点不正确	4.调整变送器零点
		5.变送器损坏	5.更换变送器

7.4 粉尘分析仪系统常见故障

1、第一类故障

故障实质：仪器可能已经损坏

处理方式：返回原厂修复

故障诊断要点：

（1）激光无输出；（2）使用校准器做零点及跨度校准时输出无变化，并且让激光束投射在仪器前 500 左右距离的一张白纸上，仪器输出与拿掉白纸比较没有变化

2、第二类故障

故障实质：仪器设置不当

处理方式：咨询原厂、现场处理

故障诊断要点：

（1）零点及跨度点不准；（2）超量程；（3）仪器输出信号很小；（4）烟道无烟气但仪器输出显示有较高的烟尘浓度，但用校准器校准时零点又是准确的

故障处理要点：

（1）使用校准器调整零点与跨度点并进行零点与跨度的校准。（2）首先要确认是否确实超量程。要排除掉两个因素：a）是否在测量区有障碍物致使光束照射到障碍物的反射光被当作散射信号进入接受镜头 b）是否测量区与烟道（烟囱）的直径相匹配（如不匹配光束到对面烟道壁的反射光被当作有效信号）（测量区的调整参照章节 10.2 进行或由厂家调整）。排除掉以上两个因素之外，如果仪器经校准器校准是正常的，当安装到现场时输出经常超出 20mA 就代表超量程了。如果超量程了，则通过按键增大一个量程档次，如果最大量程档都满量程则需要由厂家进行量程调整。需要引起注意的是，如果烟气温度较低，湿度较大，引起

烟气结露，则容易出现超量程的现象，这种情况应该咨询生产厂家进行处理。

3、第三类故障

故障实质：接线及安装错误

处理方式：咨询原厂

故障诊断要点：

- (1) 接线错误仪器不能正常工作
- (2) 仪器镜片很容易积灰

故障处理要点：

- (1) 参照说明书正确接线。
- (2) 如果负压没有装风机确认是否有时会出现正压；是否安装了空气过滤器。如果安装了风机压力是否足以克服烟道正压，如果风机压力不够需要高选压力更高的型号。如果现场使用的是仪表气或压缩机产生的压缩空气，则要考察气量是否足够，是否经常断气，如果是这样则最后不要使用压缩空气作吹扫气源。

杭州利奇仪器设备有限公司

地址：杭州市余杭区五常街道联创街 199 号 1 号楼（3-5）层

电话：0571-87998935 全国服务热线：400-809-5050

网址：www.zjhac.com 邮箱：zjhac@zjhac.com

建设方案图纸文档

清远市鸿盈铝业有限公司

烟气 CEMS 在线监测系统

技术方案

清远东海环境技术有限公司

2023 年 9 月

目 录

1. 概述.....	3
2.设计依据.....	3
3. 系统介绍.....	5
3.1 系统构成和原理.....	5
3.2 系统特点.....	6
4.设备清单和功能介绍.....	7
4.1 设备配置和清单.....	7
4.2 设备功能介绍.....	9
4.2.1 采样系统.....	9
4.2.2 吹扫系统.....	10
4.2.3 恒功率伴热管.....	12
4.2.4 预处理机柜.....	13
4.2.5 分析系统.....	14
4.2.6 烟尘采集系统.....	17
4.2.6.1 产品介绍.....	17
4.2.6.2 系统安装及连接.....	17
4.2.6.3 性能参数.....	18
4.2.7 辅助因子监测系统.....	18
4.2.7.1、温压流一体化.....	18
4.2.7.2、湿度仪.....	21
4.2.8 辅助因子监测系统.....	22
5、企业准备事宜及要求.....	24
5.1 监测房基本要求：.....	24
5.2 供电系统要求.....	24
5.3 采样点相关的要求.....	25
5.4 平台建设相关要求.....	25
5.5 CEMS 电缆级管路敷设相关要求，需要企业完成事项.....	26
5.6 图纸.....	27
5.6.1、监测房配置要求及供电供气要求.....	27
5.6.2、烟囱平台建设要求.....	28
5.6.3、烟囱平台开孔要求.....	29
5.6.4、超低排放采样探头安装法兰及安装图纸.....	30
5.6.5、一体化流速法兰及安装图纸.....	31
6、公司相关资质证书.....	32

1. 概述

目前环境问题日益严峻，各地环境生态部门要求企业进行超低排放的改造，这对在线监测设备提出了更高的要求。Smart Vision 型烟气连续监测系统运用了先进的技术，结合国内处理现场的实情况（高温、高湿、高尘、高腐蚀），进行了针对性的改进设计。本系统的主机选用日本富士进口仪表。分析系统采用模块化的组合方式，可以根据用户的实际监测要求，灵活地配置系统构成。本系统很好的满足了超低排放标准的监测要求。

2. 设计依据


- GB/T 16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
- GB/T 16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
- GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法
- HJ 75—2017 固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）
- HJ 76—2017 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）
- HJ/T 397—2007 固定源废气监测技术规范
- HJ/T 352-2007 环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）
- HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准
- HJ/T 42—1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法
- HJ/T 43—1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法
- HJ/T 47—1999 烟气采样器技术条件
- HJ/T 48—1999 烟尘采样器技术条件
- HJ/T 56—2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法
- HJ 562-2010 《火电厂脱硝规范 SCR》
- GB/T 21509-2008 《燃煤技术烟气脱硝装备》
- HG 2050-1992 《过程检测和控制流程图用图形符号和文字

代号》


- GB50058-92 《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》
- CD90A4-83 《化工企业爆炸和火灾危险场所电力设计技术规定》
- HG/T20636-20639-1198 《化工厂自控设计技术规定》（第一二册）
- HG20507-92 《自动化仪表选型规定》
- HG20509-92 《仪表供电设计规定》
- HG20510-92 《仪表供气设计规定》
- HG20512-92 《仪表配管、配线设计规定》
- HG20513-92 《仪表系统接地设计规定》
- NFPA No.70 《美国国家电气规程(NEC)》
- NFPA No.496 《电气设备的外壳吹扫》
- IEC 79 《用于爆炸性气体环境中的电气设备》
- IEC 60529 《外壳防护等级》
- IEC 60364 《设备安全间隔》
- EEMUA 138 《分析仪系统的设计和安装》
- HG-20505—2000 《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》
- API RP 555 《工艺分析仪表》
- ASME/ANSI B1.20.1 《管螺纹，通用型(英寸) 》
- ASME/ANSI B16.5 《管法兰和法兰连接管件》
- HJ/T 57—2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法
- DB37/664—2007 火电厂大气污染物排放标准
- DL414-91 火电厂环境监测技术规范

3. 系统介绍

3.1 系统构成和原理

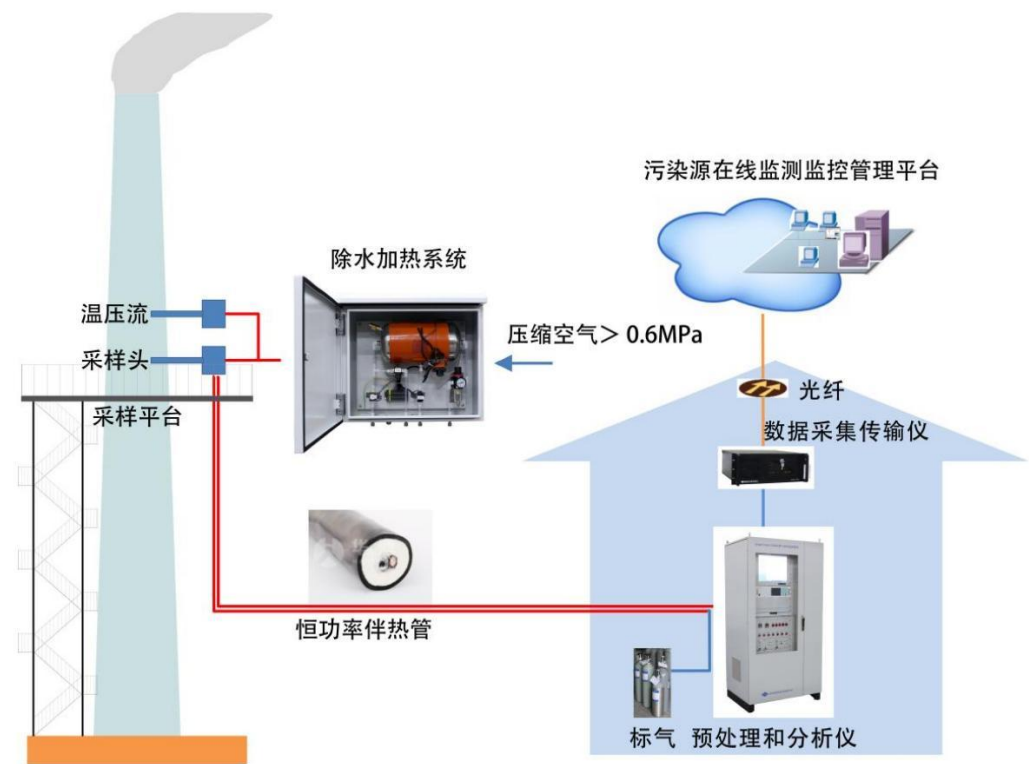

Smart Vision CEMS 系统拓扑机构图

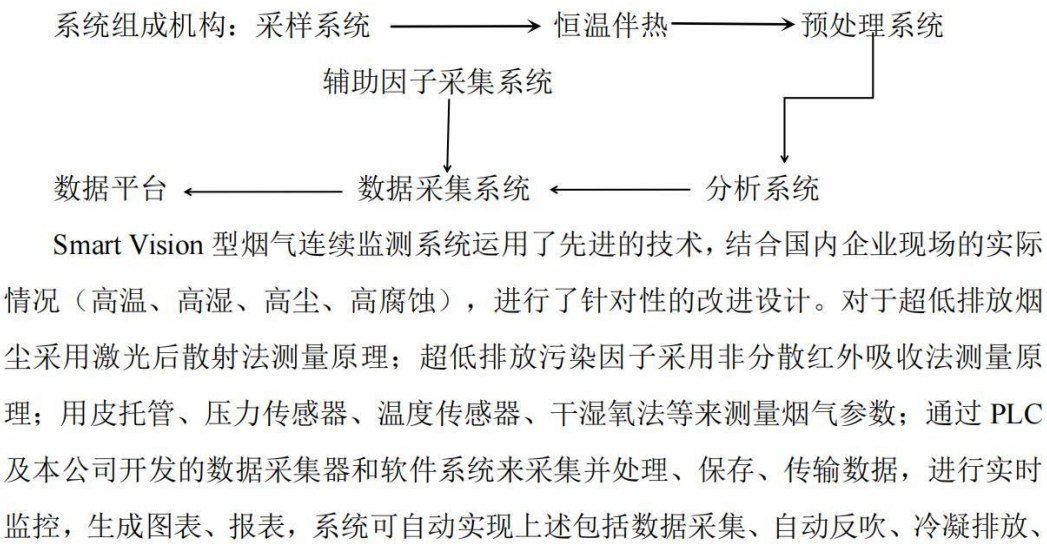

故障和超标报警等功能。

3.2 系统特点

本系统以国家环保总局污染源在线监测设备和安装、在线监测传输数据有效性、在线监测通信技术、监测子站系统验收等技术规范为依据，在系统设计中突出以下几个方面：

- ◆ 标准模块化设计，便于维护，便于升级扩容；
- ◆ 核心国外技术与国内技术有机结合，产品性价比高；
- ◆ 环境条件针对性设计，产品适应能力强；
- ◆ 多项技术专利，系统稳定性高，运营成本低；
- ◆ 现场数据实时传送，厂家远程故障诊断；
- ◆ 兼容各种传输方式，可实现多级联网；
- ◆ 产品操作简单，维护工作量小，费用较低；
- ◆ 资质齐全，获得国家、省、市各级环保局的一致认同；
- ◆ 依据行标设计，符合 HJ/T75-2017 和 HJ/T76-2017 的要求；
- ◆ CEMS 系统提供 95% 以上的数据可利用率。CEMS 数据可用率的计算是基于 CEMS 系统运行并收集数据的时间，扣除 CEMS 系统任何部件不能投运的时间。
- ◆ CEMS 系统中分析仪器具有自我诊断功能。这些诊断功能包括检测源和探头的失效、超出量程报警，并具有主要仪器部件故障警报功能。CEMS 系统应自动进行精确度和误差检查，各项参数的精确度满足国标要求（HJ/T76-2017）。

4.设备清单和功能介绍

4.1 设备配置和清单

Smart Vision CEMS 由采样系统、气态污染物监测子系统、烟气参数测量子系统、数据采集控制传输系统等组成。

系统通讯采用 RS485，模拟量传输；可根据业主要求接入到 DCS 系统；同时系统支持以太网等多种通讯方式，可方便的将监测数据接入到环保监测部门。

其监测项目包括二氧化硫、氮氧化物、烟气流速、温度、压力、以及湿度监控，数据输出单位全部采用国际标准单位。

监测项目	型式	监测方法
二氧化硫 SO ₂	直接抽取测量法	红外
氮氧化物 NO _x	直接抽取测量法	红外
烟气含氧量 O ₂	直接测量法	电化学（氧电池）
湿度	直接测量法	阻容法
温度	直接测量法	温度传感器直接测量热电阻法
压力	直接测量法	压力传感器直接测量
流速	直接测量法	皮托管
烟尘	直接测量法	激光后散射

主要设备配置清单

序号	名称	型号和规格	产地、厂家	数量	备注
1	多组份气体分析系统	ZPA	杭州	1	
		O ₂ 分析子系统	杭州利奇	1	
2	氮氧化物转化器	NCT001L	南京埃森	1	
3	一体化流速仪	VC04	北京银谷	1	
4	湿度计	HMS57C	吉纳波	1	
5	烟尘采样仪	RBV-DUST	彩虹谷	1	
6	预处理系统	采样探头 TX1002	杭州利奇	1	内外反吹
		伴热管 FHT-D42-B3	庆鑫流体	30 米	全程标
		预处理及主控机柜	杭州利奇	1	
7	反吹控制系统	空压机	国内名牌	1	
		加热储气罐 QC1002	杭州利奇	1	
8	数据采集仪	Riche 2000	杭州利奇	1	
9	校正用标气	99.999%高纯氮, 8L	杭州新世纪	1	
		SO ₂ 标准气体, 8L	杭州新世纪	1	
		NO 标准气体, 8L	杭州新世纪	1	
		减压阀/YQJ-1 铜	徐州鸿业	2	
		减压阀/YQJF-1 不锈钢	徐州鸿业	1	
10	平台接线箱	定制	杭州利奇	1	


4.2 设备功能介绍


4.2.1 采样系统

TX1002 多功能采样探头配备电加热器，加热过滤单元，保温隔离，且在分析柜内有温度显示。温度可控，工作温度出厂设置为 120℃(可调)，最高可达 260℃。

过滤器选用耐高温刚玉精细过滤芯，过滤精度为 5 μ ；能有效过滤样品气体中的粉尘且更换方便。

采样探头采用独特的内外吹扫结构设计，能有效去除样品气体中的尘、机械杂质等；维护方便，无需工具，手工即可完成更换过滤芯等操作；可清洗，具有良好的可再生性。探头吹扫气采用压缩空气，内吹和外吹结合的方式；内吹将过滤芯孔眼中的粉尘吹扫至过滤器外层，外吹在过滤芯外侧形成螺旋气流，将过滤芯外层和探头腔体内的粉尘吹入烟道中。为了保证吹扫的效率，内吹和外吹均为脉冲方式。

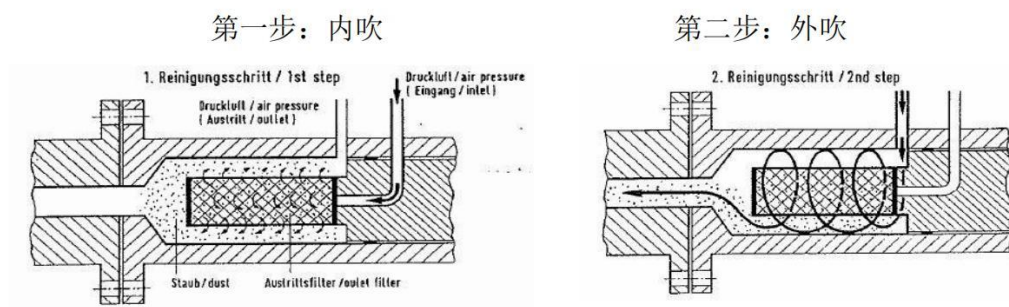

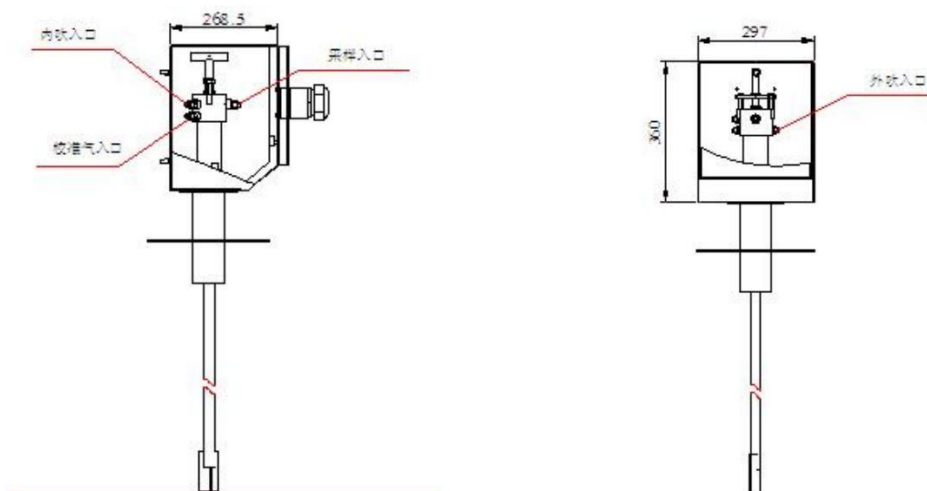

采样探头结构图


采样系统性能参数

- 采样温度: Max 500℃
- 采样腔加热温度: Max 260℃ (温度可设置)
- 陶瓷过滤精度: 1.0um (可根据现场条件选用)
- 过滤腔容量: 预处理进口温度 <130℃
- 反吹气源: 仪用压缩空气, 压力范围: 0.4mBar—0.6mBar, 冷热气源均可
- 取样管: $\phi 25 \times 1200\text{mm}$ (长度根据现场选用)
- 内吹气源接口: OD8/6mm
- 外吹气源接口: OD8/6mm
- 校准气源接口: OD8/6mm
- 采样气源接口: OD8/6mm
- 工作环境温度: (-20~80)℃
- 工作电源: 220VAC/50Hz/350W

4.2.2 吹扫系统

配备有吹扫加热储气罐、除水油过滤器、压力传感器、电动球阀；加热储气罐防止吹扫时，采样探头温度突然降低以及吹扫压力降低，影响吹扫效果；除水油过

滤器过滤压缩空气中的水分、油类；压力传感器目的在于气源丢失时，产生报警；电动球阀实行加热储气罐自动排水功能（吹扫气储存罐 5L，带电加热装置，温度控制在 $80^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 可调）。由 PLC 控制，定期吹扫，吹扫方式为脉冲式；并设置定期自动排水。

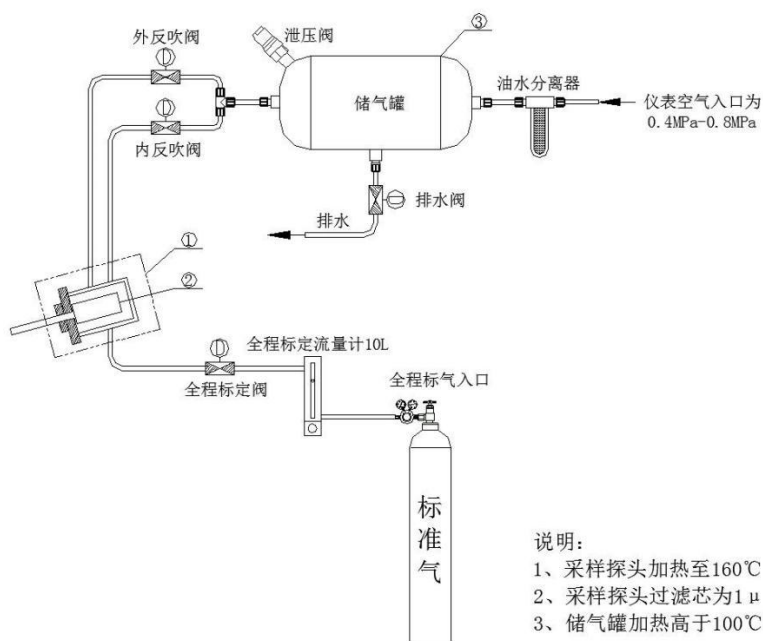

吹扫系统流程图



储气罐布置图

储气罐：采用不锈钢 5L 储气罐，配有一个进气孔、两个出气孔、一个排水孔。

除水除油过滤器：能够除去压缩空气的中的水、油等杂质

压力传感器：检测吹扫气源压力，并有压力报警节点输出给 PLC

电磁阀：采用 SMC 两位两通电磁阀，为采样探头吹扫提供交替式脉冲气源以及储气罐自动排水；常闭电磁阀。

吹扫系统性能参数

- 气源入口温度：常温
- 气源出口温度：Max 150℃
- 气源入口压力：0.40MPa~0.60MPa
- 气源出口压力：0.4MPa~0.60MPa
- 储气罐容量：5L
- 排水方式：电磁阀自动排水
- 加热方式：电加热（硅橡胶圈加热）
- 气源出口供给方式：脉冲式交替供气
- 电 源 供 给：220V/AC，50/60Hz，300W
- 环境温度：-5℃ ~+40℃

4.2.3 恒功率伴热管

伴热管线选用国内先进产品，采样管线又叫耐腐伴热采样复合管是由一组耐腐高性能树脂导管/不锈钢管辅以恒功率伴热带以及补偿线缆组成内芯，外加保温层，最后敷以耐寒阻燃聚氯乙烯（PVC）保护外套复合而成，自动控温 120 度（可调），气体输送管线选用外径 $\phi 8\text{mm}$ 规格，气体管线拉管工艺先进，受热均匀，避免局部发热现象，使用寿命长。




4.2.4 预处理机柜

抽气泵将样品气体通过多功能采样探头，沿着伴热管线进入预处理单元后，系统设置有加磷酸装置，使样品气体和磷酸充分接触，减少样品气体中二氧化硫由于溶解于水而导致的损失，同时可以滤除氨气、铵盐、颗粒物、油气等杂质。然后样品气体经过一级冷凝器，并使样品气体 120℃ 温度急速降低，降到 2℃ 以下。除去样品气体中绝大部分气体水分，冷凝水由蠕动泵自动排出，防止样品气体中水分冷凝结露（露点温度对应气体水分含量：（0~5）℃ 对应气体水分含量 0.607%~0.869%），消除样品气体被测成分二氧化硫的损失。经过一级冷凝器之后的烟气分为两路；一路为气体分析仪使用，一路为旁路；用气阻按照分析仪要求流量调节主路气体流量，进入后二级冷凝器，使其温度降到 $2^{\circ}\text{C} \pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 左右，将样品气体内的水分彻底分离出去（基本上没有冷凝水出现），完全消除水分对分析仪测量的影响，最后经过高分子滤膜过滤器彻底清除微尘的影响。气体经过预处理之后成为干洁样气，进入分析仪进行测试。


预处理系统包括电磁阀、PLC 控制模块、蠕动泵、继电器、固态继电器、温度控制器、开关按钮、断路器、加酸装置、保安瓶、多级冷凝器、采样泵、湿度报警装置、高分子滤膜过滤器（其过滤精度可达 0.1μ ）等。能完成样品气体的净化、除尘、除湿，其过滤精度可达 0.1μ ，将符合分析仪器要求的超净、恒温、稳流的样品气体，源源不断送入分析仪器，从而确保了 CEMS 的数据分析准确性和长期可靠性。



4.2.5 分析系统

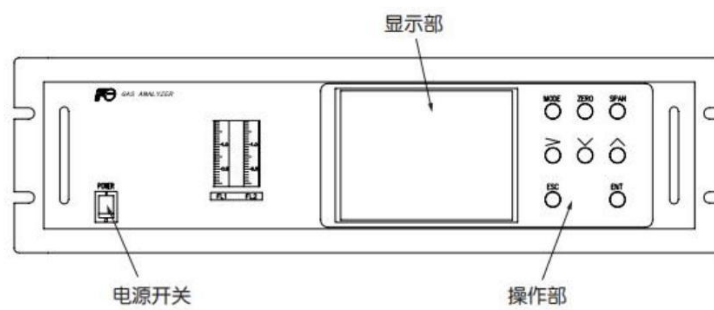

- 显示部：显示测量画面及各设定项目。
- 操作部：各部分的结构如下图所示。

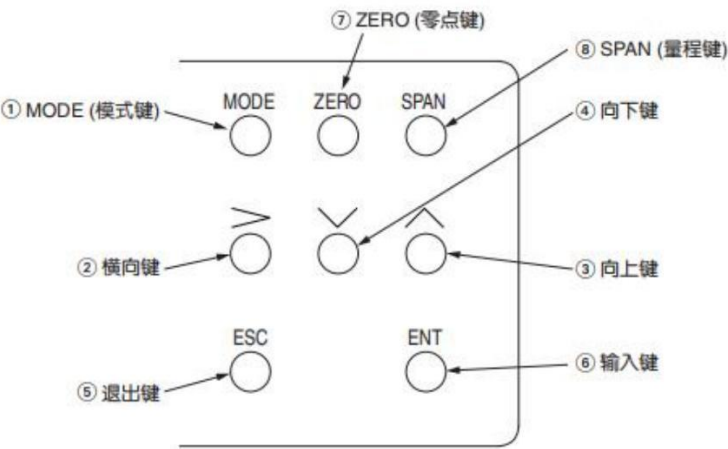

名 称	说 明	名 称	说 明
① MODE键	用于切换模式。	⑤ 退出键	欲返回前一画面，或设定途中取消设定使用。
② 横向键	用于变更选择项目(移动光标)，变更数值的位。	⑥ 输入键	用于选择项目及数值的确定。也用于校正的执行。
③ 向上键	用于变更选择项目(移动光标)，使数值增大。	⑦ ZERO键	零点校正时使用。
④ 向下键	用于变更选择项目(移动光标)，使数值减小。	⑧ SPAN键	量程校正时使用。

富士 ZPA 红外气体分析仪可对烟气中的 NO、SO₂、CO₂、CO、CH₄ 及 O₂ 的浓度进行测量。由于采用小型化设计，有助于节省测量装置的空间。采用单光束方式，维护性优异。最适合用于废弃物焚烧炉、锅炉等的燃烧排气的测量

测量组分及测量范围

测量组分	最小量程	最大量程
NO	200ppm	5000ppm
SO ₂	200ppm	10vol%
CO ₂	100ppm	100vol%
CO	200ppm	100vol%
CH ₄	500ppm	100vol%
O ₂	10%	25%

供电电源：额定电压 AC100V～AC240V

额定频率：50Hz/60Hz

额定功率：100VA

工作条件：环境温度 -25℃～45℃

环境湿度：90%RH 以下、无结露

贮存条件：环境温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$

环境湿度：1RH 以下但无结露

外形尺寸(H×W×D)：133×483×382mm，19 寸标准机架式安装

重 量： 约 10kg

喷涂颜色：正面面板：白色(Cool Gray PANTON 1C-F)

重 复性： $\pm 0.5\%\text{FS}$

线 性度： $\pm 1\%\text{FS}$

零点漂移： $\pm 2\%\text{FS}/\text{周}$ (500ppm 未满足使用简易零点校正进行 NO、SO₂ 测量时)

量程漂移： $\pm 2\%\text{FS}/\text{周}$

响应时间(90% FS 响应)：电气响应 1~15 秒

包括试样气体的置换时间在内，10~30 秒以内

试样气体的置换时间随测量组分数及测量量程而异。

标准测量气体条件

·流 量：0.5L/min $\pm 0.2\text{L}/\text{min}$

·温 度：0~50 °C

·压 力：10kPa 以下(气体排放口应与大气相通)

·尘 埃：0.3 μm 以下的粒度在 100 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 以下

·烟 雾：无

·水 分：室温饱和以下(无结露)

0~200ppmCO 分析仪、NO 分析仪及 SO₂ 分析仪为 2°C饱和以下

腐蚀性组分： 1ppm 以下

校正用标准气体：

(1) 红外线方式、标准 O₂ 分析仪的场合

零点气体：干燥 N₂

量程气体：相对于各测量对象组分量程的 0.9~1 的浓度(推荐)

但是，将氧化锆式 O₂ 分析仪设置在外部，用同一校正气体管路进行校正时，


零点气体：干燥空气或大气(有 CO₂ 分析仪时不可使用)

量程气体：除 O₂ 分析仪外，各测量对象组分的气体中，相对于量程的浓度。


4.2.6 烟尘采集系统

4.2.6.1 产品介绍

本系统采用激光后散射法测定烟尘含量。

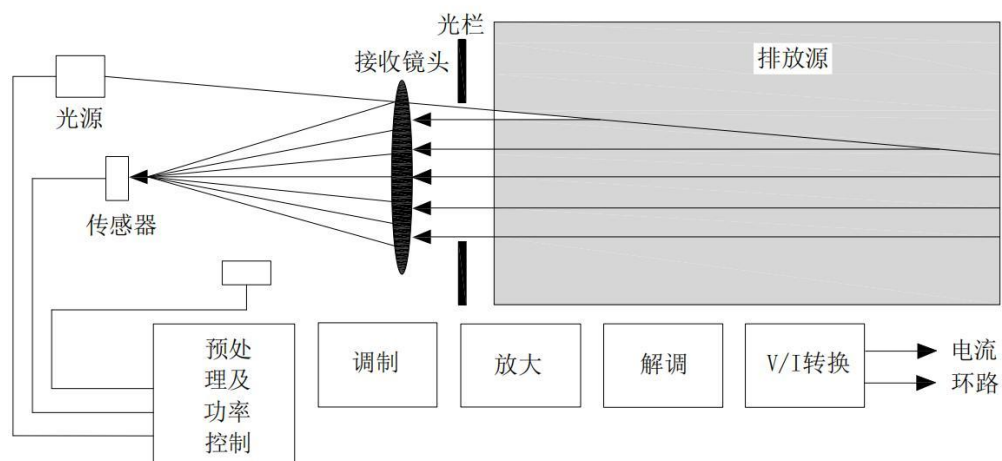

光学部分包括激光光源及功率控制、光电传感、散射光接收部分。激光器发出的 650nm 束以一个微小的角度射入排放源，激光束与烟尘粒子作用产生散射光，背向散射光通过接受系统进入传感器转变成电信号进行处理。电路部分实现光电转换、激光束的调制、信号放大、解调、光源的功率控制、V/I 转换功能。校准器用于产生一稳定的光信号，对仪器进行零点及跨度校准。

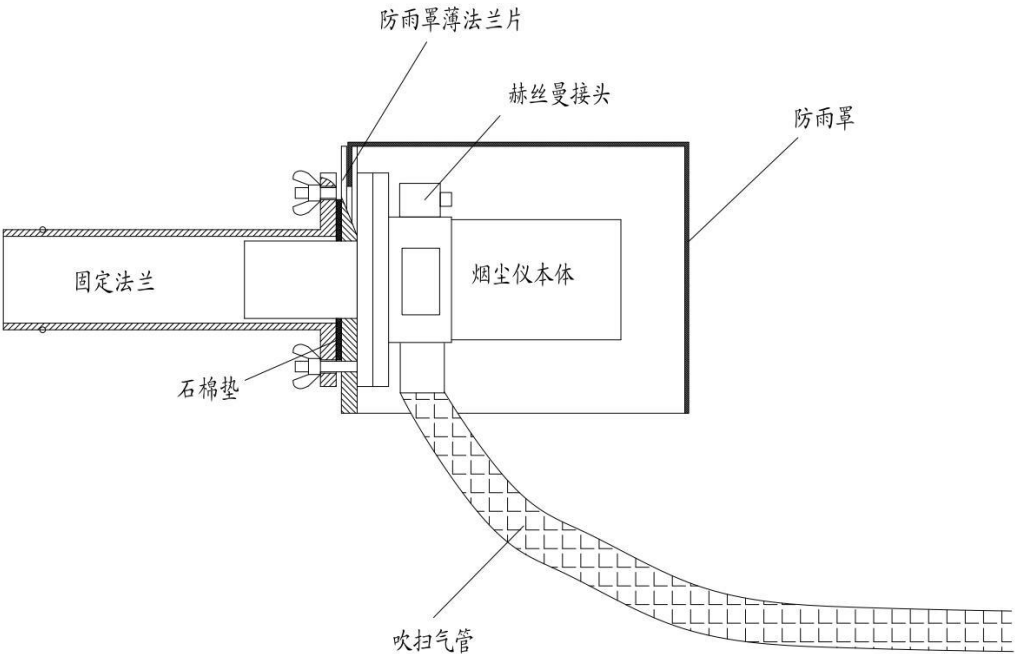

4.2.6.3 性能参数

测量范围	MIN 0-200mg/m ³ MAX 0-10g/m ³	环境要求	温度：-40℃~65℃ 相对湿度：0-100% R. H.
测量误差	± 2%F.S./周	尺寸/重量	160×160×250mm/ 4kg
零点漂移	± 2%F.S./周	介质条件	最高 300℃（高温需定制）
量程漂移	± 2%F.S./周	信号输出	（4~20）mA
线性误差	± 2%F.S./周	最大输出负载	500Ω
分辨率	1mg/m ³	功耗	MAX5 W
适用烟道直径	1~20m	供电	DC24V

4.2.7 辅助因子监测系统

4.2.7.1、温压流一体化

目前国内 CEMS 90%以上选用一体式的皮托管法测量温度、压力和流速。北京银谷 VC04 一体化流速分析仪采用先进工艺生产，并经风洞实流标定，配装高精度差压变送器，使流量测量结果更加精确。还可加装实时动态流量补偿仪，经温度、

压力、密度补偿后，可得到不同工况下的最终数据。

通过十多年的实际应用与升级改进，北京银谷从积累的数千组测试数据与生产工艺数据比对中，逐步优化产品，使得现有产品无论从数据稳定性，还是从防腐蚀，防堵塞，耐磨损等各方面都有着不可比拟的优势。完全符合国际国内各相关标准，并有多种可选配置，能满足各种极端复杂工况，且与国内各主流 CEMS 系统完全兼容。

■ 皮托管流速计

1)、工作原理

皮托管流速计主要由“S”型皮托管检测头、取压管保护套管、差压变送器、反吹控制阀等部件构成。测量时将皮托管流速计探头插入管路中，并使全压和背压探头中心轴线处于过流断面中心且与流线方向一致，全压探头测孔正面应对来流，检测流体总压，并将其传递给差压变送器；同时背压探头测孔拾取节流静压也将其传递给变送器，变送器读取动静压差值并将其转换成相应的流速比例电流（4~20mA）传送给显示仪表或计算机进行数据处理。皮托管内外表面均做了特殊处理，可有效避免烟气腐蚀并减少粉尘粘附。电磁阀主要用于脏污气体（如锅炉排放的烟气）测量时的系统反吹：当探头检测孔粘附积淀灰尘污物时，电磁阀定时或按预定程序开启，将压缩空气同时接入两个取压管进行吹除作业；正常测量时电磁阀则处于关断状态。



2)、技术特点

皮托管流速计适用于测量蒸汽、液体、空气、煤气等介质管速，尤其适合大口径风管风速测量，具有原理可靠、结构简单、成本低廉等特点，是工业锅炉燃气排放在线监测系统理想的流量检测配套仪表。

3)、技术规格

- 规格：插入长度：200；400；600；1000；1500；2000；2500mm 可选或定制长度

- 可测风速范围：0~30m/s 到 0~60m/s 可选；
- 重复性：±0.1%
- 防护等级：IP65
- 供电电源：24VDC，两线制；
- 输出信号：4~20mA 电流，HART 协议，两线制；
差压变送器功耗：30mA，18~36mW；差压变送器最大回路电阻：43.5×（电源电压-10.5）；
- 法兰规格：DN100，PN0.6（代码 DH,材质 X2）
- 介质温度极限：常规型号：（-40~300）℃ 高温型号：（-40-600）℃
- 响应时间：在稳定电源接通后 2 秒之内，技术性能达到技术规格范围。
- 环境温度：常规型号：（-20~85）℃



■ 烟气温度监测仪

STYB 一体化温度变送器采用进口高精度铂电阻传感器及专用设计电路，采用不锈钢外壳封装，并喷涂特氟龙防腐涂层，适用于高湿度腐蚀性气体。精度高、长期稳定性好、可靠性强，且有多种型号配置可选电源极性反接保护电路、树脂浇注工艺，各种过程接口可选壳体多种材质可选，适用于各种现场的介质测量。

1) 测量范围与测量原理：0~300℃ 铂电阻 0~600℃ 热电偶，各区间可选

2) 仪表参数：

- ① 供电电源：24VDC
- ② 输出信号：4~20mA 两线制
- ③ 防护等级：IP65
- ④ 测量精度：±0.5%FS
- ⑤ 重复性：±0.1%
- ⑥ 环境温度：-40~80℃

■ 烟气压力监测仪

STP 压力变送器采用美国原装进口高精度扩散硅隔离膜传感器及专用转换电

路压力传感器膜片采用316L材质，专为腐蚀性微压气体测量设计；全激光焊接，防射频防雷击设计；过电压、限流，反极性多重保护精度高、长期稳定性好、可靠性强 普通模拟电流输出，智能HART协议输出可选。

- 1) 测量原理：扩散硅
- 2) 测量范围：-10~10kPa，区间可选
- 3) 仪表参数：
 - ① 供电电源：24VDC
 - ② 输出信号：4~20mA ；
 - ③ 两线制测量精度：±0.5%FS
 - ④ 压力过载：2倍量程
 - ⑤ 工作温度：-40 80℃
 - ⑥ 防护等级：IP65
 - ⑦ 零点温度漂移： $<5 \times 10^{-4}$ F. S/℃
 - ⑧ 满量程温度漂移： $<5 \times 10^{-4}$ F. S/℃

4.2.7.2、湿度仪


湿度仪采用南京埃森原位式湿度仪，主要原理是阻容法。

测量范围：0~4000 μ mol/mol（量程可调）

- 准确度：±3%
- 响应时间（ T_{90} ）（在流量和压力满足 1L/min 和 1bar 的条件下）
- 从高湿到低湿环境：15s
- 从低湿到高湿环境：10s
- 湿度传感器：阻容式
- 输出信号：（4~20）mA
- 供电电源：220VAC
- 模拟输出外接负载：最大 250 Ω (对地)
- 电流消耗：最大 0.1 A
- 功耗(最大)：25W
- 工作压力：（0~50）bar
- 工作温度范围：（-40~+60）℃
- 工作环境湿度：（0~90）%RH

4.2.8 辅助因子监测系统


RICHE-2000 型数据采集传输仪（以下简称数据采集传输仪）通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息，然后通过传输网络将数据、状态传输至上位机；上位机通过传输网络发送控制命令，数据采集传输仪根据命令控制监测仪表工作。

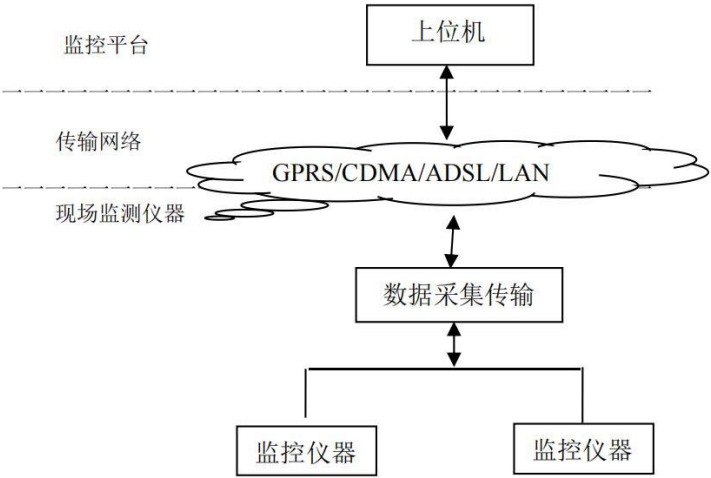

功能特点

数据采集传输仪是配套于环境在线监测系统的数据采集系统，它的主要功能是直接收集由环境在线监测系统仪器和仪表所测定的监测数据，监测数据经数据采集传输仪处理、加工、转换后送环境主管部门环境在线监控中心，同时，数据采集传输仪响应监控中心传来的远程命令，实现对监测监控现场仪器和仪表的远程操控。

数据采集传输仪可以与废水（pH、流量计、COD、TOC 等）、烟气（SO₂、NO_x、CO、流速、压力、温度等）、噪声和放射源仪器仪表进行集成，组成一套完整的企业污染源在线监测系统，它具有适用性强、可靠性高和易管理等特性，可胜任污染源在线监测监控关键业务应用。

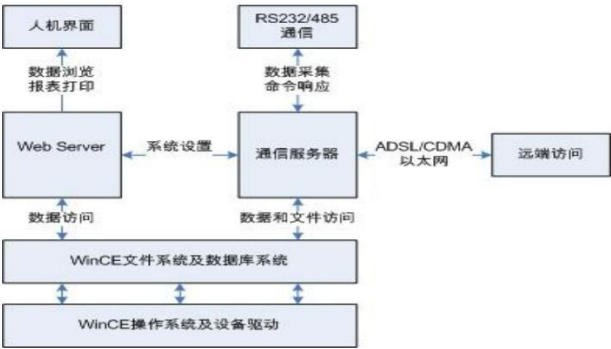

数据采集传输仪主要功能特点：

- **数据处理** 工业级中央处理芯片，数据采集传输仪的 CPU 为 Intel(R)Pentium (R) Dual CPU E2200，芯片内部实现有硬件数学协处理器，因而具有较其他同类 CPU 更强的数据处理能力，可完全满足工控领域的常规处理需求；
- **操作系统** 正版的嵌入式操作系统，数据采集传输仪预装了 LINUX 操作系统，LINUX 是当前市场上最流行的实时多任务操作系统之一；
- **人机界面** 人机界面非常友好，数据采集传输仪带有 VGA 接口，支持大多数 VGA 显示屏。针对终端类型的应用，数据采集传输仪提供了矩阵键盘、USB 鼠标、USB 键盘和触摸屏四种接口；
- **数据存储** 稳定安全的数据存储，数据采集传输仪为应用程序保留 2000MB 物理内存，并为用户提供了 500GB 的硬盘作为数据存储空间，提高了数据采集传输仪存储设备的使用寿命；
- **外设扩展** 基于 PC104 总线的外设扩展，即数据采集传输仪可用 PC104 数据总线扩展串口等外设；
- **无线通信** 支持无线通信模块，支持西门子 MC39i GPRS 和 CM320 CDMA 无线模块接口，并设置了无线模块加电和复位控制引脚，在节约用户成本的同时，增强了无线通信的稳定性；
- **网络通信** 形式多样的网络通信手段，数据采集传输仪带有一个 100M 以太网接口、6 个以上异步串口以及 4 个 HOST 模式的 USB 接口；

➤ 工作温度：-30℃~+65℃

➤ 相对湿度：5%~95%(40℃无结露)

➤ 储存温度：-10℃~50℃

➤ 大气压强：86kPa~106 kPa

➤ 输入电压：AC220V±10%

➤ 频率：50/60Hz

➤ 符合无线电骚扰限值 GB9254 - 1998 标准 A 级；

➤ 抗扰度符合 GB/T17618 标准的限值。

➤ 抗振动：（5~19）Hz/1.2mm 振幅；（19~200）Hz/1.2g 峰-峰加速度；

➤ 抗冲击：15g 峰-峰加速度，11ms 周期。

5、企业准备事宜及要求

5.1 监测房基本要求：

- 1、安装分体空调一台（1.5 匹（单套设备））；室内空调应保持在 18~28℃，空调应具有来电自启动功能。（如果一个监测站房需要放多套设备，空调应相应加大）
- 2、监测专用房内设置独立的照明设施，房间内环境应清洁、通风、干燥、空气相对湿度 $\leq 60\%$ 。
- 3、监测专用房要求尽可能贴近排放点（烟囱或烟道），单套 CEMS 监测房面积不小于 12M²，监测专用房密封性好(如果监测房另增加在线设备放置，监测房面积还需要扩大,该监测站为专用站房。其他无关设备不允许放入站房），需防渗防漏，安装防盗门、窗；房内铺设防滑地砖，墙面白色涂料粉刷。
- 4、需防渗防漏，安装防盗门、窗，监测房高低处设置换气扇；房内铺设防滑地砖，墙面白色涂料粉刷。
- 5、需提供连续、稳定、干净、干燥的仪表气源，介质为压缩空气，露点-40℃，压力 0.6~0.8Mpa；仪表气源需进入监测站房里面（供气管路为 $\Phi 12$ 以上不锈钢管路，并且需要在监测房设置手动阀门及带压力监测的过滤器，出口接头为 $\Phi 8$ 接头，）；压缩空气流量不小于 0.3m³/min，用于系统的设备动力气源。（单套设备）
- 6、站房内需配备温湿度计、换气扇以及灭火器，并设立标示牌。
- 7、监测站房须引入符合环保部门联网要求的专用通讯线路。
- 8、监测站房须有良好的建筑避雷措施。

5.2 供电系统要求

- 9、独立的供电系统，站房内设置配电箱一只，总电源入户为三相五线 380VAC,每套 CEMS 系统要求用电量 10KW 以上,同时配备一台三相 5KW 稳压电源及不间断电源 UPS，预留多孔插座 5 只。
- 10、室内配电箱电源分布、配线及空开参数见附件中的相关图纸
- 11、设置可靠的专用防雷保护接地装置，接地体由三根 50×5 镀锌角钢及

40×4 镀锌扁钢组成，由户外引至室内，接地电阻小于 5 欧姆，接地体埋设位置要求距离建筑物 3 米，垂直接地体角钢地间距不小于 5 米，接地体埋设深度不小于 0.7 米。接地线为铜质导线，截面积不小于 35mm²；

5.3 采样点相关的要求

- 1、烟气在线监测系统采样点的选择应符合国家、省最新颁布的污染源在线监控系统建设的技术规范。
- 2、烟囱上的采样点的位置，应选择气流稳定断面，优先选择负压区域，且所处位置的烟气流速应大于 5m/s；一般选择在烟囱距离地面的 1/3~2/3 处；
- 3、烟道上的采样点，应避开管道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处，对矩形烟道，其当量直径 $D=2AB/(A+B)$ ，A、B 为边长，应避开涡流区域。当安装位置不能满足要求是，应尽量选择在气流稳定的断面，但安装位置前直管段长度必须大于安装位置后直管段的长度；采样点到监测用房的直线距离不大于 35 米，折线距离不超过 76 米。
- 4、采样点的选择位置应避开有腐蚀性气体、较强电磁干扰的电器设备和振动；尤其是较强的振动会导致现场的监测、分析仪表无法正常使用甚至对仪表造成永久性损坏。
- 5、采样孔的开孔位置、开孔尺寸、安装法兰尺寸以及法兰安装要求详见附件中的相关图纸。

5.4 平台建设相关要求

- 1、为了安装及将来的维护方便，需要设置永久、安全的操作平台。
- 2、烟囱上操作平台应建立在监测点的正下方，平台的底面与测量点的距离应在 1.2 米到 1.5 米之间。平台的宽度（平台外侧到烟囱的距离）应大于 2 米；安全防护围栏高度不低于 1.2 米，防护围栏要牢固可靠；操作平台的底面应使用防滑钢板，平台承重在 300kg/m² 以上。
- 3、烟囱上的采样点操作平台，需要设置永久、安全的之字梯或旋转梯。爬梯需设置安全护栏，护栏高度不低于 1.2 米，爬梯应为防滑钢板，宽度范围为 600~800mm，爬梯角度不得大于 51°。
- 4、操作平台须具有良好的建筑避雷设施。

- 5、需提供连续、稳定、干净、干燥的仪表气源，介质为压缩空气，露点-40℃，压力 0.6~0.8Mpa，（供气管路为 $\Phi 12$ 以上不锈钢管路，并且需要在平台设置手动阀门及带压力监测的过滤器，出口接头为 $\Phi 8$ 接头）压缩空气流量不小于 0.3m³/min，用于采样系统设备反吹。（单套设备）
- 6、平台、爬梯、监测房、安装法兰要求、开孔布置图要求见相关图纸。

5.5 CEMS 电缆级管路敷设相关要求，需要企业完成事项

现场电缆敷设方式以桥架方式。桥架走向根据现场实际情况而定但应遵循以下原则：

- 1、采样管线长度尽量短，一般不要超过 76 米，以小于 50 米为佳；
- 2、采样管线走向不能出现 U 型弯，防止积水及阻塞管线；
- 3、采样管线不能折死弯，弯曲大于 90 度，弯曲半径 500mm 以上；

桥架铺设要求：


需铺设 200 x200 不锈钢桥架或热镀锌桥架，中间带金属隔板；桥架弯曲半径不小于 500mm；桥架一分为二，一边铺设供电电缆线，一边铺设采样管路以及信号电缆。

从监测平台一直敷设到监测站房内。桥架一段刚好与监测平台齐平，桥架另一段刚好进入监测站房内。


注意事项：

- 1) 监测平台需要比监测房顶要高
- 2) 桥架进入监测房高度为 2400mm 以上。
- 3) DCS 取信号时，我们只提供 4~20mA 接口，线缆及线缆铺设需方完成。


5.6 图纸
5.6.1、监测房配置要求及供电供气要求

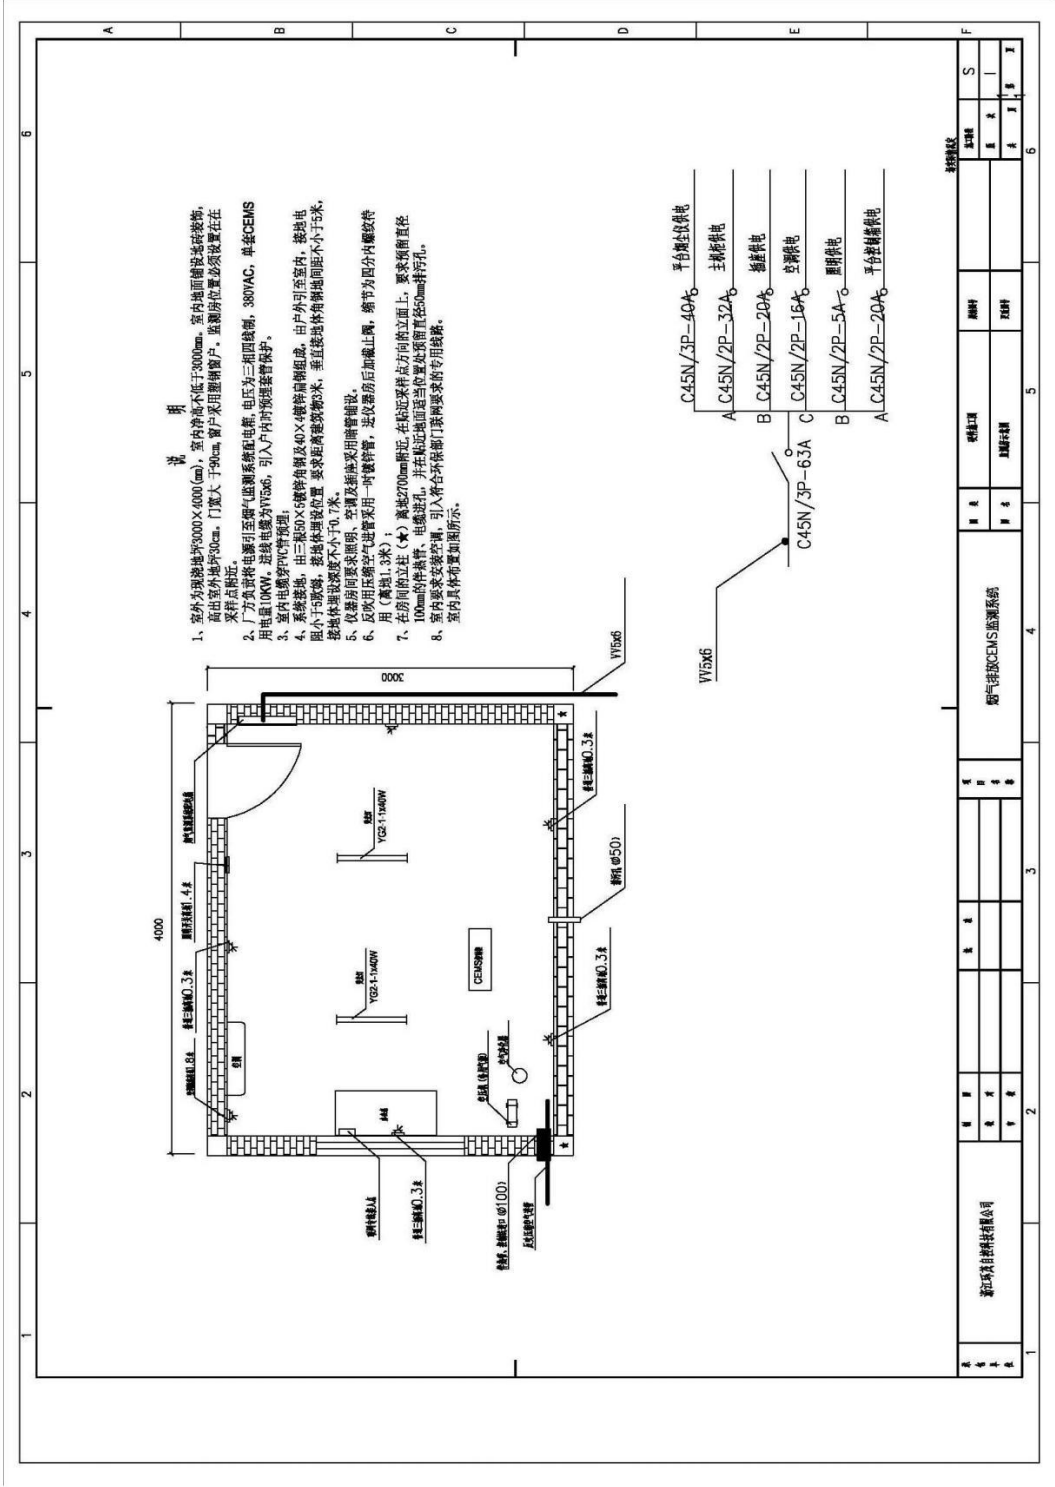


5.6.2、烟囱平台建设要求

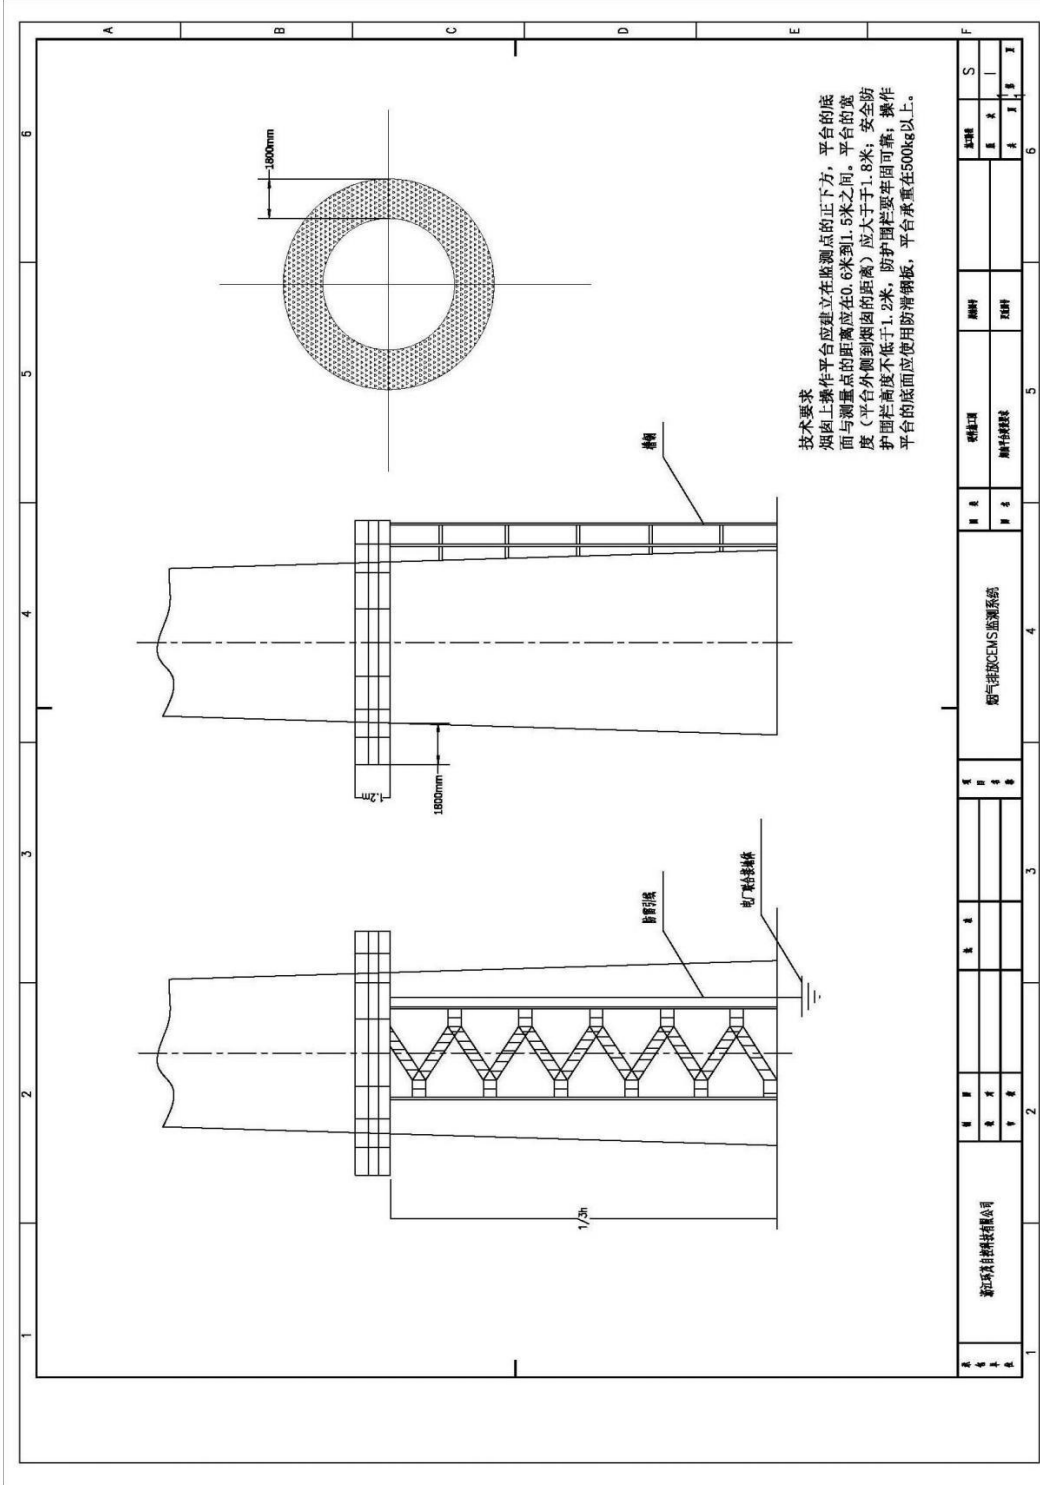


5.6.3、烟囱平台开孔要求

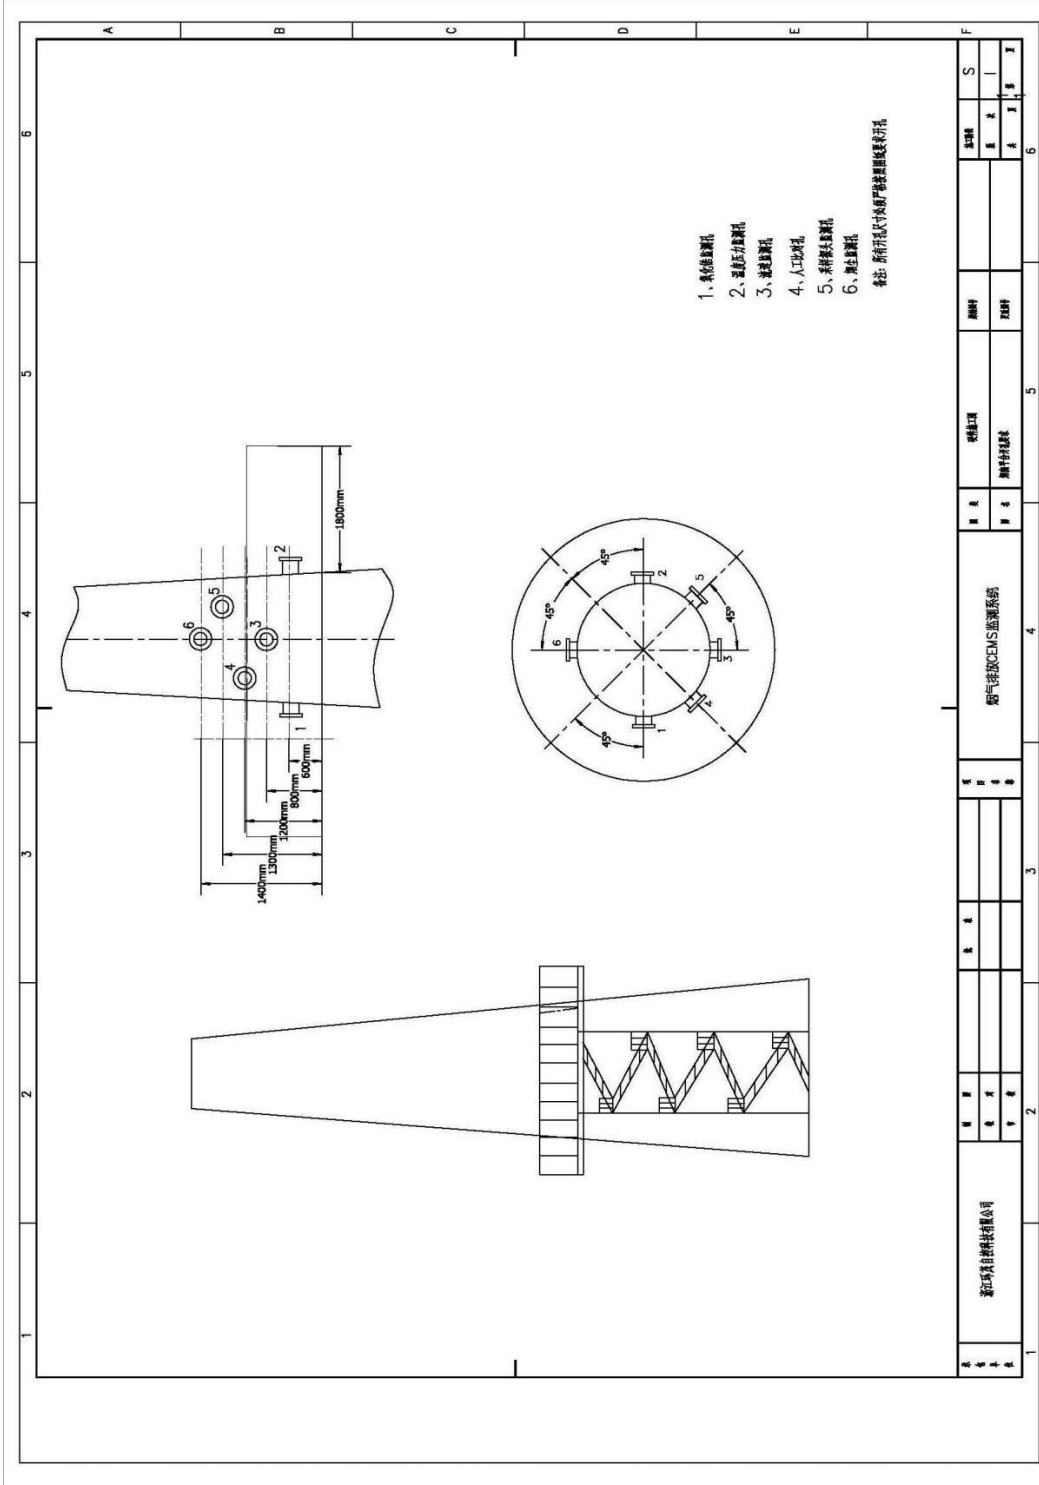

5.6.4、超低排放采样探头安装法兰及安装图纸

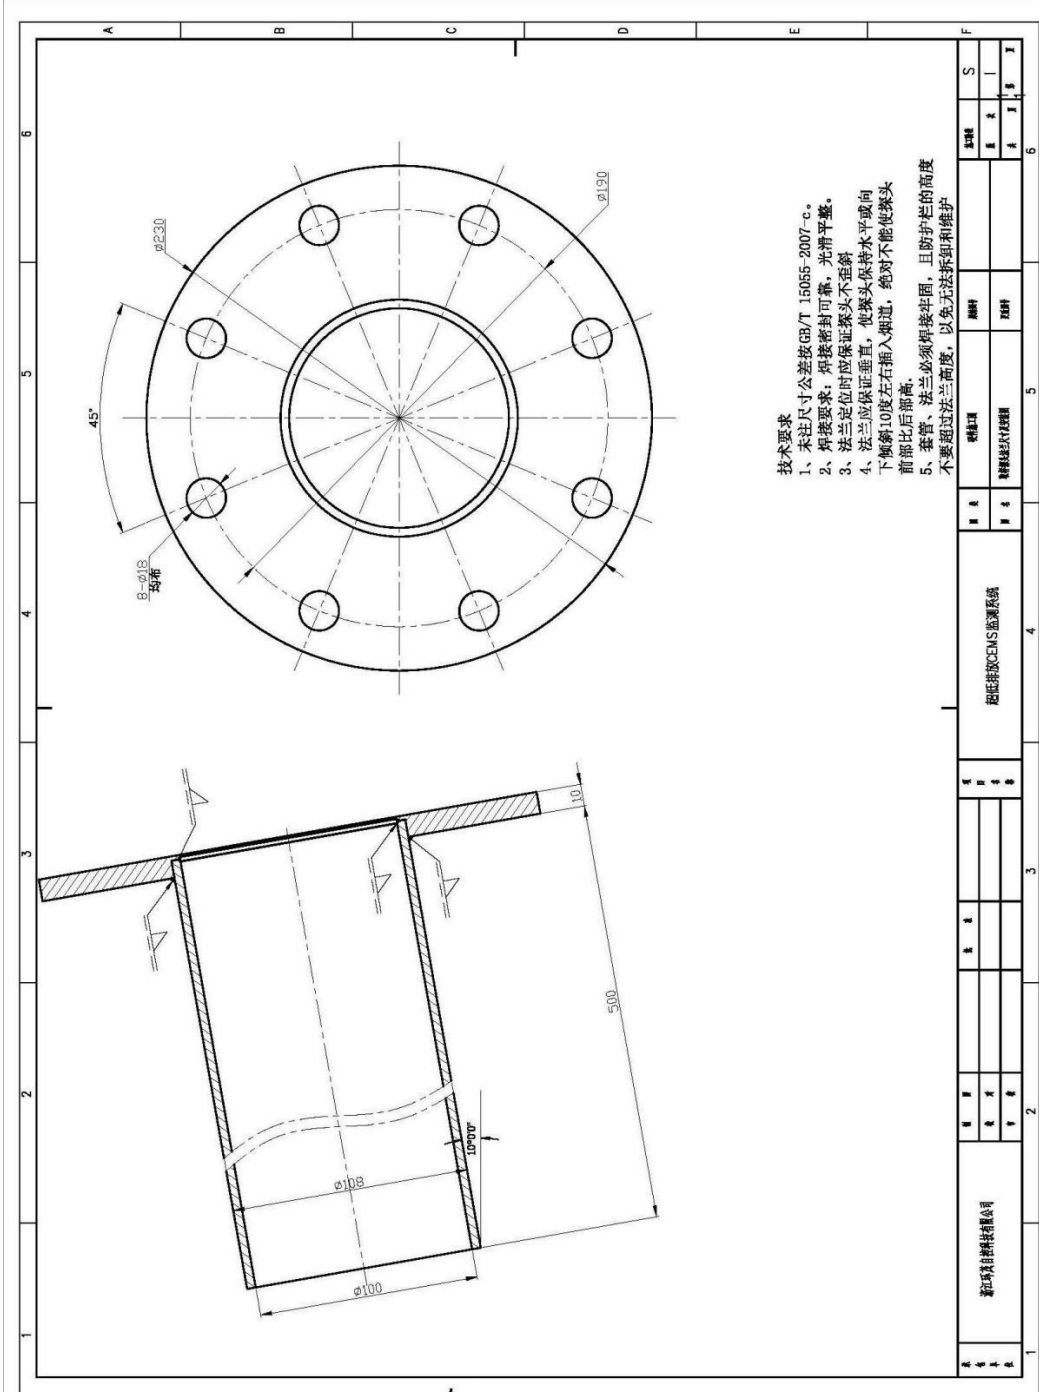

6、公司相关资质证书



中 华 人 民 共 和 国

计 量 器 具 型 式 批 准 证 书

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF THE MEASURING
INSTRUMENTS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

日本 Fuji Electric Co., Ltd. _____ :

根据《中华人民共和国计量法》及相关规定和技术要求,下列计量器具经定型鉴定合格,现予批准。

According to the Law on Metrology of the People's Republic of China and the relevant regulations, the pattern of measuring instruments applied for pattern approval have been approved.

计量器具名称及型号:
Name and type of the measuring instruments:


非分散型红外线气体分析仪(ZPB 型)
规格: NO: (0~43400) mg/m^3 , SO_2 : (0~85370) mg/m^3

计量器具的技术指标见型式注册表。
The technical specifications of the measuring instruments are described in the pattern registration list.

型式批准的标志与编号:
The mark and identification numbers of the pattern approval:

 2016-C240

批准人
Approval signature



批准部门
Approval authority

批准日期
Approval date

批准时的附件:
1. 计量器具型式评价报告
2. 型式注册表
3. 型式评价证书
4. 型式批准证书



质量控制及系统运行管理制度

清远市鸿盈铝业有限公司废气排放

在线监测系统

质量控管理制度

1、质控管理

(1)质量管理以保证设备现场监控系统运行质量良好为目标,质量管理的内容是对系统运行的各个环节进行质量控制、监督检查、日常维护和定期检修的质量、设备运行质量和系统综合维护质量,发现质量隐患采取预防措施,不断提高系统运行质量和服务质量;

(2)质量管理的主要内容如下:对系统运行的各个环节进行质量控制,监督检查、日常维护和定期检修的质量、设备运行质量和系统综合维护质量,发现质量隐患,采取预防措施,不断提高系统运行质量和服务质量;

(3)按照统一领导、分级管理和分工负责的原则,加强统计分析和质量监督检查工作,形成从下到上逐级负责、从上到下逐级监督检查的质量管理体系,质量检查结果应与考核结果挂钩,奖优罚劣;

(4)操作人员正常掌握有关仪器设备的原理、操作和使用,符合相应的技术规范,经有关部门考核取上岗证;

(5)在线监控仪器必须通过计量检定部门强检,在有效使用期内,具有中华人民共和国计量器具型式批准证书,具备运行过程定期自动标定和人工标定功能,以保证监测系统监测结果的可靠性和准确性;

(6)采用有证标准物质,若考虑到运行成本采用自配标液,必须用有证标准物质时自配标样进行验证,验证结果必须在标准值允许范围内。标准物质能进行量值溯源:每周用国家认可的质控样(或按规定方法配制的标准溶液)对自动分析仪器进行一次标样溶液核查,质控样(或标准溶液)测定的相对误差不大于推荐值的 $\pm 10\%$,相对标准偏差不大于 $\pm 5\%$,并记录核查结果;

(7)按照国家规定的监测分析方法进行实际小学校比对实验,比对实验误差值应在规范规定的范围内。

2、质量统计与分析

(1)质量统计必须做到真实、准确、及时;

(2) 定期进行质量分析，找出故障和异常现象的原因，提出并采取预防质量下降或改善运行质量的相应解决措施；

(3) 按规定定期汇总质量统计报表，上报主管部门；

(4) 现场监控运行质量的主要统计项目：

(a) 整个现场监控系统的故障次数及故障历时；

(b) 数据采集的完好率：完好率=（统计期内的总周期数-非正常周期数）/统计期间的总周期数×100%；

(5) 现场监控系统的运行质量统计的主要内容包括故障次数，故障历时及质量分析，故障界定：

(a) 凡在承担任务期间不论何种原因造成仪器设备停止运行反映无法使用时均称故障；

(b) 凡投入使用的设备在规定运行时间内不能正常运行的；

(c) 凡因工作责任心不强、违反操作规程或其他人为原因造成设备故障的。

3、质量监督检查

(1) 质量监督检查，应按照统一领导、分级管理的原则，按每人所辖范围内的质量统计分析和质量监督检查。质量监督检查小组由公司领导，工程技术部经理、客户服务经理及本部门负责人组成；

(2) 质量检查工作内容：

a) 检查各项规章制度的执行情况，加强系统运行的严格管理；

i. 检查设备操作及维护管理制度，现场监控系统房管理制度，安全保密管理制度和统计分析制度的执行情况，以及软件修改制度的执行情况；

ii. 检查各岗位责任制是否符合各岗位职责要求，发现岗位设置与实际情况不符时，应及时做出调整；

b) 检查各项维护作业完成情况，监督有关部门按照规定的质量要求搞好管理维护工作：

i. 按规定的项目、周期、数据和方法，检查相关的管理维护工作；

ii. 检查作业项目的执行情况和质量验收情况；

iii. 检查系统的各项检修测试数据是否达到了规定的技术要求，检查运行中的设备系统的质量，重点是设备完好率和线路可用率；

c) 检查各项原始记录的填写情况和各项技术资料的建立及保管情况。

清远市鸿盈铝业有限公司废气

在线监测维护规程

固定污染源烟气 CEMS 日常运行维护是保障烟气 CEMS 正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段。当烟气 CEMS 不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施，并应缩短下一次校准、维护和校验的间隔时间。同时保证监测站房的清洁，保证站房内的温度、湿度、电力设施、到达采样点的安全设施均达到监测设备的运行要求。

一、定期校准

1、气态污染物 CEMS 每 15 天至少用零气和接近烟气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器零点和工作点；

2、气态污染物 CEMS 每 3 个月至少进行一次全系统的校准，要求零气和标准气体与样品气体通过的路径(如采样探头、过滤器、洗涤器、调节器)一致，进行零点和量程、线性误差和响应时间的检测；

3、烟气流速及颗粒物 CEMS 每 30 天(对于国控企业)/每 3 个月(对于非国控企业)至少用校准装置校准一次仪器的零点和量程。

二、定期维护

1、定期清洗隔离烟气与光学探头的玻璃视窗，检查仪器光路的准直情况；定期对清吹空气保护装置进行维护，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件；

2、定期检查气态污染物 CEMS 的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

3、定期检查流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹风机和管路的工作状态；

4、每周对空压机、空气净化器进行排水；

5、定期检查加热管线，采样探头加热情况，以及气路的气密性；

6、定期检查标准物质是否在有效期，以及标准物质的剩余量；

7、定期质控样验证：

(1) 每周必须两个不同浓度的标准气体对气态污染源物 CEMS 验证，一个为零点气，一个为接近实际排放浓度的标准气体；

(2) 气态污染物 CEMS 出现异常情况或异常数据，查明原因并恢复正常之后，必须用两个不同浓度标准物质进行验证；

8、定期更换易耗品：

(1) 定期更换采样探头滤芯、蠕动泵管、过滤器滤芯、干燥剂、抽气泵膜、密封圈等；如探头滤芯一般三个月更换一次，工况恶劣时，更换周期需要缩短；

(2) 标准物质必须在有效期使用，超过有效期必须更换。

清远市鸿盈铝业有限公司废气排放 在线监测系统

系统运行、维护技术管理制度

1、一般要求

在线监测系统应保持各仪器干净整洁，内部管路通畅，测量正常，对各分析仪器，防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动，日常经常检查各供电是否正常、过程温度是否正常、工作时序是否正常、有无漏电、气、及管路是否堵塞等。

2、定期巡视

维护人员至少每周巡查1次，主要作业内容包括：

(1) 查看各分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

(2) 检查采样系统、预处理系统是否正常等；

(3) 维护人每季度巡检1次，对设备全面的检查，排除存在的隐患，并向主管部门提交详细的巡检报告。

3、仪器设备有关部件定期清洗与维护

参照(仪器维护规程)和仪器使用说明书的要求对仪器进行定期清洗和维护。

4、零配件、易耗件定期更换

按仪器说明书的要求与实际情况更换耗件等，依据在线监测系统各部件状况和环境条件制订易耗品的更换周期，做到定期更换：如果需要更换零部件，提前订货。

5、运行维护记录

维护人员认真做好仪器设备运行记录工作，对系统运行状况和维修维护做好记录，每月备份原始数据记录。

6、系统预防性工作

为保证系统长期稳定运行，保证系统的有效数据率，维护人员每次认真做好仪器设备的维护保养茶外，还需对系统进行预防性工作工作内容内容包括：

- (1) 检查是否有主要零部件的更换(检查型号和系列号);
- (2) 系统布局是否正常合理(与验收时一致);
- (3) 是否有任何的更改, 或有任何可能影响系统性能的更换;
- (4) 进入现场是否方便, 现场维护是否方便。
- (5) 现场有无沉积的雨水, 防尘防雨情况;
- (6) 记录仪表的显示值和时间是否一致;
- (7) 检查工具、仪器手册以及测试设备等;
- (8) 检查仪表间、监测平台的卫生、防盗;

7、针对性检修

针对性检修是指针对仪器设备出现故障的原因和现象进行的针对性检查和维修:

(1) 根据各测点仪器结构特点、维修手册的要求和积累的工作经验, 制定切实可行的常见故障判断及维修方法和维修程序, 用于故障快速检修;

(2) 现场维修采用替代法提高检修速度, 在备品备件保证的基础上, 用备件 先对出现的故障的部件进行替换, 然后将出故障的部件送回厂家对该部件中的元器件做进一步检测和维修;

(3) 根据工作经验对经常容易出现故障部件和易损易耗个把列出清单和年度购置计划, 进行必要的储备, 保障针对性检修顺利进行;

(4) 在每次针对性检修完成后, 根据检修内容和更换部件情况, 对于普通零 部件的维修只做零/跨检查和短期运行考核。对于关键部件的维修, 按仪器使用手册的要求进行多点校准和检查, 并且在检查完成后进行连续运行考核, 考核结束确认仪器工作正常后, 才能将仪器投入使用。

8、技术人员在处理故障时遵循的原则

维护人员在处理故障时不能影响到系统的正常运行, 在必须进行系统重装或系统启动等较大动作时, 须经环保局主管部门批准后方可实施。维护人员在处理故障时, 要认真填写《现场维护记录表》。

清远市鸿盈铝业有限公司废气排放 在线监测系统 定期校验制度

每月进行一次实际标气现场校核；对粉尘仪进行零点和跨度校准。

(1) 当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次校准和校验。

(2) 进行相关校准和校验时，必须有专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定，做好测试记录和调整、维护记录。

(3) 校验内容及各项指标，须参照相关仪器说明书要求执行。

(4) 设备长期停用后，再开机要进行校定校验。

(5) 更换光学组件、电路器件及电路板中的任何一种都需要进行手工标定校验。

(6) 更换配件时需要进行手工标定校验。

清远市鸿盈铝业有限公司废气排放 在线监测系统 人员岗位职责

一、工作准则

1、环境管理要求

- 保持室内整洁、禁止吸烟，与监测分析无关物品请勿带入室内；
- 外来人员须经许可，并有责任人员陪同方可入内；
- 室内各种仪器、工具、技术说明书和操作手册应分类放置，妥善保管；
- 每周打扫一次卫生，并做登记；
- 发生意外情况时，应迅速切断电源、水源，采取有效措施，同时上报主管部门。
- 周围无影响性能的震动、强电磁场等干扰。
- 当仪器工作时务必把仪器前门关闭。

2、操作注意事项

- 开机前做好系统检查，按操作说明书要求开关机；
- 开机后仪器进入自检预热及主菜单，无需重新设定；
- 系统具有长期连续运行和断电保护自动恢复功能，非特殊原因勿随意停机；
- 仪器自动进入已设定程序工作，未经同意不可擅自更改相关参数；
- 如果不需要仪器运行，只需关闭电源，重新运行再接通电源；
- 浓硫酸和消解液是强腐蚀性液体，重铬酸钾和硫酸汞是有毒化学品，人体不能直接接触，请务必按照使用规程进行操作；
- 若系统出现故障，不要擅自维修、拆装仪器上任意组件。请及时联系服务商。

3、日常维护项目

- 检查系统堵塞或漏气并作记录；

- 检查仪器运行、显示、数据保存是否正常并作记录；
- 定期对仪器进行系统清洁(包括采样管，过滤滤芯、探头单元等)并作记录。
- 定期进行仪器的标定并作记录。

4、操作人员职责

- 仪器设备操作人员，必须经过培训，才能上机操作；
- 熟练掌握仪器设备的工作流程，确保设备安全运行；
- 仪器出现故障时，及时报告主管，通知专业服务人员检查、维修；
- 规范设备运行记录，及时向有关部门提供监测结果；
- 协助仪器专业服务人员的定检和维修工作。

5、维修安全操作规程

开始检修、维修工作前，先检查电源、气源是否断开。如果仪器设备与动力线未切断时，禁止检修、维修。

- 操作中按规定要求将故障部位、零件拆下，并按规定存放，不要乱丢乱放，避免混装丢失；
- 工作场地若有油液、污水或其他杂物时，应及时清扫处理，以防滑倒伤人；
- 清洗零部件时，根据零部件的特性与要求，选择不同的清洗液，清洗液要倒在指定容器内，不准随便乱倒，并按要求进行处理；
- 仪器设备上的安全防护装置未安装好之前，不准通电试用；
- 维修现场，要指定专人维持现场秩序，禁止无关人员入内，保证安全施工。维修结束后，按要求清扫整理现场后方可离开。

清远市鸿盈铝业有限公司废气排放 在线监测系统

设备故障预防与处置制度

为了规范现场端突发事件的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急处理工作，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，事故损害，保障在线监测系统运行率、数据准确率、数据上传率等，遵循快速反应，统一指挥，现场应急处理与应急支援相结合的原则，特制定本制度。

1、突发事件分析

- 1.1 监控点监控网站数据无故断线；
- 1.2 监控点监控网站数据极高极低；
- 1.3 监控点设备无故受损；
- 1.4 监控点数据比对误差较大。

2、应急组织体系

2.1 事故应急救援工作在本单位领导统一领导下，各有关职能科室分工合作，各司其职，密切配合，迅速、高效、有序开展；

2.2 成立事故应急小组，负责组织有关部门制定应急处理预案，统一部署应急预案的实施工作，及紧急处理措施。负责报告、信息报送、组织联络各职能部门及协调：负责与主管环保部门工作汇报。负责事故现场进行详细检查，关闭系统和抢修设备。

在处理过程中，应当勇敢、科学、冷静，而不能盲目、蛮干；遇到有毒有害物质或有其它潜在危险时，必须有防范措施或请专业队伍进行抢险工作。在处理过程中必须听从主管人员指挥。

3、应急维修对策

(1) 若仪器设备突然发生故障，应立即通知设备运营公司，应向上级领导和环保部门汇报；

(2) 若仪器的故障仅为常规备品备件或易耗件引起的，则现场更换出现问题的备品备件或易耗件；

(3) 若故障是由仪器主要部件引起而现场无法排除故障问题时，应在3天内予以解决，其中进口部件确需国外订货，应在1个月内解决。应向上级领导和环保部门汇报；

(4) 若有超过三天无法排除故障的仪器或部件，应用其他同类型产品替换维修，以确保系统正常运行；

(5) 若是采样泵/管出现堵塞，现场进行压缩空气吹扫，如果清理后无法使用，则及时更换新的。

稳定运行记录

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 1日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	3.459	0.356	0	0	16.229	1.669	102828.56	20.435	47.696	2.499		
01~02时	5.123	0.52	0.31	0.031	26.55	2.695	101516.931	20.438	48.589	2.462		
02~03时	6.038	0.344	2.559	0.147	49.013	2.814	57409.978	20.05	50.954	2.762		
03~04时	4.617	0.358	0.06	0.005	48.188	3.739	77589.675	19.909	48.57	2.828		
04~05时	4.026	0.421	0.619	0.065	8.214	0.859	104615.687	20.511	52.234	2.3		
05~06时	3.23	0.283	0	0	24.042	2.105	87538.126	20.382	46.492	2.412		
06~07时	4.029	0.401	0.063	0.006	15.212	1.514	99507.564	20.693	47.39	2.136		
07~08时	3.513	0.373	1.548	0.164	9.059	0.962	106210.584	20.898	37.604	1.881		
08~09时	3.302	0.3	0.833	0.076	9.447	0.858	90797.903	20.993	35.162	1.827		
09~10时	3.518	0.109	0	0	0.171	0.005	31004.341	21.207	28.743	1.543		
10~11时	4.262	0.226	0	0	39.55	2.098	53036.653	20.382	32.135	2.274		
11~12时	4.422	0.42	0	0	12.927	1.227	94920.909	20.781	39.483	2.102		
12~13时	6.07	0.419	0	0	26.634	1.838	68995.678	20.131	48.573	2.628		
13~14时	6.279	0.627	0	0	41.078	4.103	99878.528	20.179	57.131	2.849		
14~15时	6.095	0.615	0.882	0.089	13.648	1.376	100846.431	20.648	59.013	2.191		
15~16时	5.843	0.609	0.389	0.041	39.787	4.148	104257.482	20.361	54.207	2.597		
16~17时	6.121	0.507	0.627	0.052	17.163	1.42	82756.489	20.618	48.523	2.24		
17~18时	4.622	0.445	0.023	0.002	29.5	2.654	96235.585	20.317	51.025	2.433		
18~19时	4.995	0.481	0	0	38.172	3.679	96392.197	20.375	49.178	2.479		
19~20时	3.951	0.401	0.07	0.007	25.8	2.619	101515.714	20.642	45.581	2.121		
20~21时	5.644	0.504	0.299	0.027	39.396	3.527	89532.176	20.375	46.221	2.384		
21~22时	7.023	0.406	9.865	0.582	38.866	2.292	58973.796	20.522	43.571	2.208		
22~23时	6.224	0.252	4.224	0.173	35.465	1.455	41022.701	20.562	39.215	2.222		
23~24时	4.12	0.491	0.159	0.019	18.569	2.214	119232.051	20.568	42.928	2.262		
平均值	4.855	0.411	0.939	0.062	25.945	2.161	86108.989	20.499	45.842	2.318		
最大值	7.023	0.627	9.865	0.582	49.013	4.148	119232.051	21.207	59.013	2.849		
最小值	3.23	0.109	0	0	0.171	0.005	31004.341	19.909	28.743	1.543		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.01	x	0.001	x	0.052	206.662	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 2日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.769	0.507	0.021	0.002	32.191	2.828	87835.858	20.251	58.058	2.67		
01~02时	6.122	0.311	0.483	0.025	65.802	3.36	51069.843	19.58	54.865	3.071		
02~03时	5.842	0.49	0.308	0.026	24.276	2.035	83814.988	20.367	58.648	2.644		
03~04时	6.858	0.622	2.617	0.238	10.759	0.978	90861.242	20.613	47.704	2.253		
04~05时	5.617	0.67	3.167	0.378	12.405	1.479	119203.52	20.79	42.519	2.152		
05~06时	4.279	0.188	0.492	0.022	38.001	1.666	43848.073	20.418	37.94	2.395		
06~07时	4.381	0.392	0	0	27.016	2.417	89460.864	20.293	44.067	2.733		
07~08时	5.825	0.64	0	0	34.34	3.779	110059.875	20.434	49.102	2.443		
08~09时	6.614	0.805	1.532	0.187	9.741	1.186	121765.175	20.575	54.805	2.484		
09~10时	5.307	0.695	0.197	0.026	7.241	0.948	130965.333	20.887	45.458	2.167		
10~11时	5.395	0.438	0	0	15.634	1.27	81248.69	20.564	43.684	2.525		
11~12时	4.801	0.49	0	0	19.124	1.951	102018.441	20.604	46.14	2.376		
12~13时	5.35	0.558	0.297	0.031	4.898	0.51	104207.579	20.977	39.118	1.914		
13~14时	5.3	0.57	1.794	0.193	1.43	0.154	107489.036	20.842	36.828	1.988		
14~15时	5.056	0.54	0	0	1.118	0.119	106746.676	20.888	34.595	1.932		
15~16时	5.182	0.507	0	0	9.96	0.974	97811.676	20.656	38.014	2.143		
16~17时	4.019	0.194	0	0	1.751	0.085	48367.148	20.875	29.117	1.922		
17~18时	3.273	0.191	0.001	0	2.792	0.163	58276.338	20.604	34.092	2.208		
18~19时	5.275	0.538	3.984	0.415	2.411	0.251	104219.407	20.822	36.955	2.129		
19~20时	5.443	0.556	3.672	0.375	1.428	0.146	102131.906	20.879	38.288	2.089		
20~21时	6.367	0.598	2.139	0.205	27.888	2.676	95938.988	20.201	46.647	2.733		
21~22时	6.689	0.685	5.892	0.614	28.695	2.991	104235.509	20.674	40.873	2.268		
22~23时	7.303	0.555	2.515	0.191	26.661	2.025	75967.832	20.12	45.878	2.819		
23~24时	6.538	0.347	1.405	0.075	18.504	0.989	53433.308	20.227	57.454	2.744		
平均值	5.525	0.504	1.271	0.125	17.67	1.458	90457.388	20.548	44.202	2.367		
最大值	7.303	0.805	5.892	0.614	65.802	3.779	130965.333	20.977	58.648	3.071		
最小值	3.273	0.188	0	0	1.118	0.085	43848.073	19.58	29.117	1.914		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.012	x	0.003	x	0.035	217.098	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 3日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	7.483	0.956	2.394	0.306	21.324	2.724	127742.381	20.591	47.49	2.228		
01~02时	6.955	0.757	0.797	0.087	29.737	3.237	108867.555	20.66	51.11	2.004		
02~03时	6.29	0.663	0.004	0	29.237	3.081	105375.272	20.652	40.261	1.759		
03~04时	6.343	0.622	0.011	0.001	29.849	2.925	98000.983	20.29	53.256	1.956		
04~05时	4.915	0.535	3.295	0.359	26.166	2.849	108896.077	20.709	38.217	1.527		
05~06时	5.083	0.546	2.107	0.226	8.663	0.93	107337.693	21.051	31.745	1.177		
06~07时	3.915	0.117	0.321	0.01	28.659	0.858	29926.252	20.664	27.343	1.434		
07~08时	3.953	0.453	0.726	0.083	26.454	3.031	114591.526	20.275	46.039	1.903		
08~09时	5.362	0.605	2.683	0.309	13.494	1.553	115104.49	20.853	46.111	1.558		
09~10时	4.395	0.462	0.424	0.045	31.098	3.272	105220.152	20.604	40.261	1.724		
10~11时	6.11	0.474	1.373	0.107	5.931	0.46	77560.533	20.756	42.029	1.61		
11~12时	5.091	0.492	1.993	0.192	16.426	1.586	96576.738	20.6	44.311	1.788		
12~13时	6.345	0.307	0.828	0.04	25.473	1.231	48335.058	20.855	41.31	1.515		
13~14时	5.165	0.571	0	0	34.328	3.798	110126.433	20.739	38.753	1.629		
14~15时	6.984	0.765	2.058	0.187	11.29	1.026	109442.583	19.256	42.708	1.596		
15~16时	7.011	0.935	0.116	0.015	9.844	1.314	133436.839	20.295	44.803	1.617		
16~17时	7.083	0.496	0.095	0.007	16.912	1.183	69966.138	19.958	48.691	1.838		
17~18时	6.45	0.487	0.924	0.063	10.892	0.743	75560.272	20.343	40.027	1.306		
18~19时	5.988	0.495	0.142	0.012	16.984	1.405	82695.659	20.249	40.099	1.416		
19~20时	4.091	0.221	3.385	0.184	21.255	1.153	54254.077	20.493	31.723	1.306		
20~21时	3.693	0.42	1.928	0.219	24.828	2.823	113701.976	20.446	32.344	1.347		
21~22时	7.662	0.765	13.979	1.43	19.289	1.973	102276.128	20.309	42.934	1.474		
22~23时	5.523	0.506	23.747	2.176	22.428	2.056	91649.26	20.409	42.771	1.327		
23~24时	4.265	0.467	1.112	0.122	22.889	2.509	109610.3	20.257	47.916	1.557		
平均值	5.673	0.547	2.685	0.257	20.977	1.988	95677.266	20.471	41.76	1.608		
最大值	7.662	0.956	23.747	2.176	34.328	3.798	133436.839	21.051	53.256	2.228		
最小值	3.693	0.117	0	0	5.931	0.46	29926.252	19.256	27.343	1.177		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.013	x	0.006	x	0.048	229.625	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 4日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	3.738	0.407	5.347	0.582	32.188	3.503	108815.009	20.293	40.631	1.389		
01~02时	3.864	0.433	9.284	1.039	43.555	4.876	111941.009	20.394	38.325	1.274		
02~03时	4.684	0.22	4.517	0.214	46.488	2.206	47460.559	19.941	33.207	1.532		
03~04时	4.237	0.425	8.752	0.878	31.117	3.122	100333.722	20.224	44.746	1.487		
04~05时	4.198	0.31	8.577	0.634	28.302	2.093	73939.357	20.272	48.215	1.301		
05~06时	5.77	0.454	6.988	0.55	64.288	5.059	78689.826	20.155	40.625	1.523		
06~07时	5.761	0.498	2.658	0.23	31.35	2.711	86491.334	20.447	44.166	1.297		
07~08时	1.552	0.011	1.843	0.013	86.036	0.621	7223.527	20.138	28.844	1.267		
08~09时	2.673	0.301	2.538	0.286	24.047	2.705	112506.701	20.578	34.423	1.171		
09~10时	3.23	0.308	3.647	0.348	32.118	3.068	95513.452	20.314	40.988	1.512		
10~11时	4.818	0.545	14.457	1.635	27.414	3.099	113062.335	20.353	43.877	1.47		
11~12时	5.968	0.54	15.77	1.439	29.566	2.697	91230.98	20.376	45.029	1.304		
12~13时	4.622	0.403	14.105	1.228	49.115	4.277	87089.068	20.085	39.043	1.642		
13~14时	5.13	0.571	4.304	0.479	15.915	1.772	111329.905	20.235	45.237	1.62		
14~15时	6.824	0.754	6.381	0.705	24.115	2.664	110468.157	20.214	49.438	1.784		
15~16时	5.668	0.641	4.862	0.55	14.502	1.64	113092.727	20.348	47.071	1.652		
16~17时	5.485	0.419	2.096	0.16	39.482	3.018	76444.302	20.163	46.418	1.69		
17~18时	3.777	0.391	11.039	1.143	68.649	7.11	103571.907	19.954	40.986	1.779		
18~19时	3.831	0.395	7.075	0.731	9.937	1.027	103350.426	20.491	38.466	1.346		
19~20时	4.426	0.432	1.082	0.106	26.179	2.558	97695.063	19.987	49.704	2.034		
20~21时	3.996	0.562	0.319	0.045	26.267	3.693	140583.095	20.203	43.965	1.699		
21~22时	4.643	0.303	7.923	0.535	29.434	1.987	67517.332	20.263	47.986	1.674		
22~23时	7.846	0.225	26.671	0.768	54.985	1.584	28812.472	20.108	36.329	1.849		
23~24时	4.192	0.185	12.391	0.557	3.412	0.153	44959.626	20.63	32.357	1.353		
平均值	4.622	0.406	7.609	0.619	34.936	2.802	88005.079	20.257	41.67	1.527		
最大值	7.846	0.754	26.671	1.635	86.036	7.11	140583.095	20.63	49.704	2.034		
最小值	1.552	0.011	0.319	0.013	3.412	0.153	7223.527	19.941	28.844	1.171		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.01	x	0.015	x	0.067	211.212	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 5日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	3.78	0.327	10.856	0.939	51.483	4.453	86504.05	19.645	38.885	2.157		
01~02时	6.46	0.739	5.532	0.633	30.284	3.467	114472.485	19.981	54.539	2.218		
02~03时	3.856	0.169	2.69	0.118	61.2	2.679	43782.056	19.491	46.361	2.312		
03~04时	6.102	0.468	3.271	0.251	30.954	2.377	76784.961	19.994	49.931	2.093		
04~05时	4.508	0.465	6.175	0.638	58.065	5.996	103263.566	20.081	45.794	1.924		
05~06时	4.145	0.196	9.946	0.471	40.474	1.918	47386.124	20.273	35.928	1.669		
06~07时	5.948	0.614	5.167	0.534	34.757	3.589	103270.112	19.744	47.027	2.415		
07~08时	5.215	0.521	2.028	0.206	21.477	2.183	101657.884	20.261	49.287	1.895		
08~09时	6.788	0.604	1.428	0.127	31.668	2.822	89108.398	20.13	49.177	1.901		
09~10时	7.54	0.659	9.41	0.826	24.674	2.165	87752.301	20.425	41.783	1.696		
10~11时	6.813	0.546	13.705	1.116	36.235	2.95	81408.828	20.097	47.87	2.067		
11~12时	6.665	0.634	10.78	1.025	37.785	3.592	95061.922	20.271	46.409	1.935		
12~13时	8.606	1.028	10.628	1.27	8.814	1.053	119501.055	20.405	45.327	1.851		
13~14时	8.329	0.843	3.661	0.371	14.718	1.489	101200.79	20.085	52.98	2.259		
14~15时	10.593	1.199	1.872	0.212	15.442	1.748	113187.722	20.191	49.726	2.17		
15~16时	7.934	0.845	0	0	8.862	0.946	106785.923	20.223	53.371	2.084		
16~17时	5.486	0.515	0.107	0.01	34.384	3.225	93791.839	19.866	48.001	2.312		
17~18时	6.566	0.484	0.839	0.056	18.352	1.217	74071.576	20.354	47.271	1.932		
18~19时	6.463	0.776	8.566	1.03	1.834	0.22	120207.728	20.651	41.565	1.812		
19~20时	7.17	0.489	0.227	0.015	25.207	1.718	68158.655	20.319	44.344	2.309		
20~21时	6.331	0.238	0	0	47.714	1.827	38300.713	19.712	40.42	2.547		
21~22时	9.801	1.253	0.592	0.078	17.04	2.253	132211.774	20.302	56.482	2.235		
22~23时	7.452	0.739	5.329	0.529	14.947	1.483	99233.529	20.69	43.77	1.868		
23~24时	6.588	0.723	2.64	0.29	1.184	0.13	109937.33	20.902	33.572	1.705		
平均值	6.631	0.628	4.81	0.448	27.815	2.313	91960.055	20.171	46.242	2.057		
最大值	10.593	1.253	13.705	1.27	61.2	5.996	132211.774	20.902	56.482	2.547		
最小值	3.78	0.169	0	0	1.184	0.13	38300.713	19.491	33.572	1.669		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.015	x	0.011	x	0.056	220.704	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 6日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	7.117	0.503	0.326	0.023	12.034	0.851	70741.318	20.449	34.732	2.105		
01~02时	7.589	0.357	0	0	26.482	1.253	47326.21	19.941	50.414	2.816		
02~03时	8.213	0.898	0	0	3.134	0.348	111074.776	20.541	49.106	2.151		
03~04时	6.436	0.666	0.319	0.033	16.373	1.693	103430.899	20.693	35.626	1.785		
04~05时	7.294	0.793	1.463	0.159	5.721	0.622	108742.909	20.799	39.814	1.897		
05~06时	3.55	0.25	0.028	0.002	35.641	2.505	70283.755	20.346	35.858	2.026		
06~07时	6.837	0.584	1.335	0.114	12.092	1.033	85397.747	20.739	36.542	1.997		
07~08时	5.011	0.574	0	0	1.993	0.228	114466.787	20.939	34.787	1.639		
08~09时	4.674	0.465	2.605	0.259	15.691	1.562	99520.069	20.69	34.634	1.899		
09~10时	6.322	0.684	6.339	0.686	22.687	2.454	108150.612	20.612	42.519	2.097		
10~11时	8.505	1.014	0.705	0.084	1.084	0.129	119214.019	20.822	41.454	1.934		
11~12时	8.909	1.195	0.139	0.019	0.63	0.084	134132.218	20.777	43.883	1.963		
12~13时	9.39	1.09	0.546	0.063	6.454	0.749	116091.257	20.642	47.344	2.047		
13~14时	10.108	1.2	0	0	6.767	0.804	118748.653	20.615	45.129	2.096		
14~15时	9.293	0.691	0	0	0.898	0.067	74341.79	20.627	49.716	2.079		
15~16时	9.07	0.875	0	0	10.15	1.002	98751.655	20.157	52.023	2.518		
16~17时	7.096	0.869	0	0	17.115	2.096	122490.145	20.211	51.06	2.361		
17~18时	6.641	0.655	1.306	0.129	11.127	1.097	98586.319	20.343	49.203	2.16		
18~19时	6.677	0.712	4.201	0.448	6.172	0.658	106671.169	20.274	52.609	2.255		
19~20时	6.435	0.524	1.161	0.095	18.607	1.516	81472.554	20.354	51.711	2.192		
20~21时	6.544	0.591	10.806	0.976	26.379	2.382	90287.727	20.146	50.605	2.391		
21~22时	7.954	0.857	2.796	0.301	2.759	0.297	107716.196	20.802	44.515	1.803		
22~23时	7.175	0.805	4.454	0.5	9.07	1.018	112212.621	20.818	40.605	1.75		
23~24时	5.853	0.522	2.242	0.2	9.165	0.818	89268.496	20.599	36.399	1.907		
平均值	7.196	0.724	1.699	0.17	11.593	1.053	99546.663	20.539	43.762	2.078		
最大值	10.108	1.2	10.806	0.976	35.641	2.505	134132.218	20.939	52.609	2.816		
最小值	3.55	0.25	0	0	0.63	0.067	47326.21	19.941	34.634	1.639		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.017	x	0.004	x	0.025	238.912	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 7日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	9.02	0.725	0.75	0.06	26.88	2.161	80390.223	20.18	50.918	2.335		
01~02时	7.383	0.576	2.506	0.195	25.482	1.986	77952.394	20.293	50.542	2.249		
02~03时	7.82	0.663	2.784	0.24	31.197	2.69	86226.506	20.025	48.914	2.558		
03~04时	7.962	0.695	0.615	0.055	20.273	1.816	89598.043	20.159	59.008	2.271		
04~05时	6.425	0.544	3.444	0.293	17.524	1.489	84985.748	20.443	49.862	1.921		
05~06时	6.412	0.629	15.642	1.561	24.844	2.479	99797.26	20.621	40.534	1.924		
06~07时	7.65	0.745	8.674	0.844	13.851	1.348	97318.388	20.718	42.965	2.02		
07~08时	5.444	0.529	0	0	4.297	0.418	97171.842	20.935	40.897	1.672		
08~09时	5.576	0.53	1.124	0.107	13.04	1.24	95095.754	20.637	39.811	1.915		
09~10时	6.819	0.573	6.435	0.589	17.532	1.605	91519.402	20.534	42.817	2.151		
10~11时	5.689	0.496	1.941	0.195	17.935	1.801	100420.56	20.345	50.237	2.426		
11~12时	4.199	0.429	0	0	11.684	1.193	102079.364	20.559	50.951	2.075		
12~13时	4.466	0.439	0	0	36.646	3.604	98343.113	20.125	51.456	2.495		
13~14时	5.869	0.557	4.111	0.39	25.465	2.418	94969.545	20.41	49.328	2.253		
14~15时	6.505	0.64	10.284	1.012	7.716	0.759	98364.602	20.706	46.686	1.952		
15~16时	5.314	0.52	0.42	0.041	14.507	1.421	97928.219	20.434	46.852	2.299		
16~17时	5.239	0.509	0.132	0.013	8.122	0.804	98975.424	20.551	46.914	2.064		
17~18时	4.763	0.473	0	0	14.941	1.405	99254.672	20.258	52.089	2.413		
18~19时	4.538	0.472	0.513	0.053	13.008	1.354	104090.726	20.718	45.046	1.91		
19~20时	4.162	0.426	3.216	0.33	20	2.049	102450.538	20.504	43.76	2.103		
20~21时	4.836	0.257	0.213	0.011	4.27	0.227	53145.665	20.485	43.091	2.336		
21~22时	4.335	0.139	0	0	25.206	0.812	32220.164	20.347	39.249	2.097		
22~23时	3.176	0.112	0.004	0	62.401	2.208	35391.632	20.028	37.315	2.484		
23~24时	4.905	0.303	1.705	0.105	16.377	1.011	61750.779	20.64	39.576	2.237		
平均值	5.771	0.499	2.688	0.254	19.717	1.596	86643.357	20.444	46.201	2.173		
最大值	9.02	0.745	15.642	1.561	62.401	3.604	104090.726	20.935	59.008	2.558		
最小值	3.176	0.112	0	0	4.27	0.227	32220.164	20.025	37.315	1.672		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.012	x	0.006	x	0.038	207.944	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 8日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	3.215	0.127	0.006	0	47.158	1.866	39574.221	20.158	32.967	2.288		
01~02时	3.623	0.142	0.58	0.023	3.234	0.127	39323.898	20.459	28.023	1.956		
02~03时	2.993	0.139	0.823	0.038	3.799	0.176	46294.216	20.412	28.795	2.122		
03~04时	3.18	0.183	1.312	0.075	57.876	3.322	57398.995	19.584	36.123	2.792		
04~05时	3.5	0.325	0.16	0.015	10.196	0.946	92749.187	20.538	48.131	2.437		
05~06时	4.777	0.423	1.578	0.14	27.861	2.464	88451.663	20.464	41.681	2.208		
06~07时	4.686	0.329	1.488	0.104	53.72	3.769	70166.184	20.179	44.61	2.537		
07~08时	6.554	0.302	5.558	0.26	82.64	3.871	46836.144	19.792	40.468	2.692		
08~09时	5.382	0.194	13.838	0.508	63.713	2.341	36737.663	20.063	36.361	2.551		
09~10时	4.651	0.383	2.554	0.21	18.33	1.509	82347.101	20.369	45.86	2.592		
10~11时	6.044	0.581	0	0	18.48	1.778	96190.224	20.094	53.908	2.901		
11~12时	5.65	0.578	0.285	0.029	26.028	2.662	102257.752	20.588	45.477	2.183		
12~13时	5.857	0.623	7.288	0.775	25.896	2.755	106403.031	20.528	46.311	2.262		
13~14时	5.29	0.379	3.646	0.261	40.063	2.867	71558.778	20.439	39.461	2.24		
14~15时	6.438	0.414	3.86	0.248	35.236	2.265	64292.382	20.264	40.522	2.547		
15~16时	6.318	0.647	0	0	2.759	0.283	102420.816	20.623	47.904	2.212		
16~17时	6.218	0.619	0.281	0.028	14.11	1.404	99519.287	20.469	48.529	2.299		
17~18时	6.327	0.639	1.109	0.112	18.47	1.864	100921.626	20.55	50.097	2.368		
18~19时	6.372	0.649	0	0	9.69	0.987	101841.401	20.665	45.28	2.24		
19~20时	7.194	0.682	0	0	22.869	2.168	94808.352	20.172	50.836	2.597		
20~21时	8.36	0.815	2.449	0.239	14.178	1.383	97549.627	20.553	46.546	2.273		
21~22时	6.324	0.652	3.244	0.335	12.501	1.289	103125.531	20.712	39.979	2.202		
22~23时	7.888	0.763	3.756	0.369	15.92	1.565	98329.566	20.454	45.772	2.568		
23~24时	6.113	0.56	1.772	0.162	29.4	2.695	91653.651	20.035	60.083	2.926		
平均值	5.54	0.464	2.316	0.164	27.255	1.932	80447.971	20.34	43.488	2.416		
最大值	8.36	0.815	13.838	0.775	82.64	3.871	106403.031	20.712	60.083	2.926		
最小值	2.993	0.127	0	0	2.759	0.127	36737.663	19.584	28.023	1.956		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.011	x	0.004	x	0.046	193.075	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 9日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	7.573	0.682	1.341	0.121	34.751	3.13	90056.719	20.075	58.873	2.887		
01~02时	6.375	0.599	1.763	0.168	32.04	3.06	95502.66	20.151	54.799	2.764		
02~03时	6.088	0.58	10.876	1.035	26.923	2.563	95201.128	20.112	50.321	2.806		
03~04时	7.005	0.701	11.247	1.125	9.963	0.997	100031.286	20.662	46.914	2.271		
04~05时	6.536	0.605	10.35	0.958	18.412	1.705	92587.931	20.094	58.92	2.875		
05~06时	4.961	0.502	6.963	0.705	30.891	3.127	101227.316	20.172	49.93	2.757		
06~07时	9.91	0.911	0.551	0.051	14.349	1.319	91933.664	20.335	58.585	2.632		
07~08时	7.521	0.697	3.164	0.299	6.345	0.599	94469.544	20.722	54.948	2.194		
08~09时	7.551	0.725	6.201	0.595	27.487	2.639	95992.892	20.388	50.273	2.568		
09~10时	8.059	0.74	6.936	0.637	14.099	1.294	91798.48	20.563	55.243	2.469		
10~11时	5.807	0.563	0.265	0.026	19.334	1.875	96953.389	20.331	53.242	2.855		
11~12时	6.293	0.62	0.56	0.055	5.921	0.583	98452.65	20.662	51.209	2.352		
12~13时	5.208	0.522	0	0	17.215	1.727	100323.244	20.482	45.213	2.528		
13~14时	7.634	0.705	0.639	0.059	16.534	1.527	92331.266	20.411	51.315	2.655		
14~15时	5.893	0.542	4.131	0.38	25.427	2.337	91921.677	19.986	56.475	2.941		
15~16时	6.133	0.58	1.357	0.128	9.094	0.861	94639.901	20.159	53.32	2.796		
16~17时	5.887	0.541	4.433	0.407	16.806	1.544	91872.735	20.174	55.65	2.83		
17~18时	5.601	0.554	0.786	0.072	4.662	0.43	98959.409	20.441	46.848	2.579		
18~19时	4.935	0.487	0	0	11.921	1.175	98607.654	20.557	44.984	2.463		
19~20时	5.76	0.563	0.627	0.061	20.612	2.013	97660.319	20.582	46.28	2.419		
20~21时	5.864	0.593	6.791	0.687	14.997	1.517	101185.815	20.821	42.246	2.091		
21~22时	5.95	0.58	2.032	0.198	15.769	1.537	97492.98	20.629	42.801	2.442		
22~23时	6.348	0.62	0.002	0	23.766	2.321	97645.395	20.316	51.689	2.788		
23~24时	6.315	0.625	0	0	12.941	1.282	99054.434	20.38	55.13	2.676		
平均值	6.467	0.618	3.376	0.324	17.927	1.715	96079.27	20.384	51.467	2.61		
最大值	9.91	0.911	11.247	1.125	34.751	3.13	101227.316	20.821	58.92	2.941		
最小值	4.935	0.487	0	0	4.662	0.43	90056.719	19.986	42.246	2.091		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.015	x	0.008	x	0.041	230.59	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号: 监测日期: 2024年 1月 10日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量 m³ /h	干基O2 %	温度 ℃	湿度 %	负荷 %	备注
	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.28	0.533	0.004	0	23.232	2.344	100877.306	20.462	47.582	2.464		
01~02时	5.128	0.494	0.397	0.038	22.572	2.175	96375.695	20.732	45.496	2.13		
02~03时	5.5	0.546	3.474	0.345	15.419	1.529	99189.915	20.765	39.602	2.172		
03~04时	5.369	0.541	0.1	0.01	17.397	1.751	100670.886	20.79	42.486	2.171		
04~05时	6.374	0.61	9.402	0.899	8.399	0.803	95640.278	20.735	46.358	2.101		
05~06时	6.403	0.609	2.583	0.247	12.446	1.189	95500.14	20.4	45.28	2.509		
06~07时	7.793	0.688	0.044	0.004	20.878	1.843	88292.74	20.159	60.717	2.843		
07~08时	5.39	0.519	0	0	10.409	1.001	96218.656	20.445	49.902	2.426		
08~09时	6.356	0.552	0.215	0.019	14.446	1.255	86874.757	20.327	58.643	2.745		
09~10时	6.188	0.574	2.018	0.187	20.093	1.863	92709.317	20.24	58.494	2.705		
10~11时	5.428	0.521	2.942	0.282	19.739	1.895	95986.446	20.712	51.171	2.217		
11~12时	6.262	0.614	3.367	0.33	12.24	1.201	98129.474	20.791	47.465	2.23		
12~13时	6.047	0.612	0.722	0.073	3.229	0.327	101213.368	20.989	47.655	2.078		
13~14时	6.046	0.601	1.147	0.114	15.083	1.5	99442.532	20.788	48.13	1.979		
14~15时	6.929	0.655	2.527	0.239	11.98	1.133	94585.172	20.84	45.809	2.097		
15~16时	5.013	0.494	0	0	18.344	1.809	98598.484	20.652	46.611	2.103		
16~17时	6.522	0.641	9.437	0.928	25.296	2.489	98383.725	20.488	46.669	2.26		
17~18时	5.95	0.587	1.794	0.177	13.915	1.373	98682.53	20.565	46.485	2.251		
18~19时	5.467	0.535	0	0	4.082	0.4	97939.582	20.493	47.837	2.309		
19~20时	4.707	0.456	0	0	19.999	1.936	96821.095	20.307	48.476	2.24		
20~21时	5.244	0.505	4.093	0.395	29.668	2.86	96386.49	20.185	52.023	2.315		
21~22时	4.985	0.497	5.895	0.588	20.576	2.052	99715.448	20.539	49.207	1.941		
22~23时	5.62	0.571	7.045	0.717	16.61	1.691	101799.106	21.006	40.388	1.502		
23~24时	5.427	0.583	5.215	0.56	2.089	0.224	107372.886	21.315	35.444	1.242		
平均值	5.81	0.564	2.601	0.256	15.756	1.527	97391.918	20.613	47.83	2.21		
最大值	7.793	0.688	9.437	0.928	29.668	2.86	107372.886	21.315	60.717	2.843		
最小值	4.707	0.456	0	0	2.089	0.224	86874.757	20.159	35.444	1.242		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量 (t)	x	0.014	x	0.006	x	0.037	233.741	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 11日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	6.22	0.65	2.368	0.248	5.63	0.591	104920.64	20.993	36.589	1.517		
01~02时	7.864	0.703	0.74	0.066	25.312	2.264	89424.107	20.409	59.385	2.219		
02~03时	6.991	0.658	0.857	0.081	26.706	2.513	94091.538	20.409	50.848	2.286		
03~04时	4.682	0.495	0.518	0.055	17.362	1.836	105761.859	20.859	42.416	1.54		
04~05时	4.73	0.475	0.993	0.1	35.441	3.557	100350.55	20.673	42.997	1.766		
05~06时	4.609	0.481	1.014	0.106	12.092	1.262	104385.385	21.178	37.067	1.268		
06~07时	3.839	0.414	1.03	0.111	4.626	0.499	107801.745	21.233	27.306	1.114		
07~08时	5.104	0.51	0.031	0.003	10.14	1.013	99894.406	20.832	37.966	1.821		
08~09时	5.197	0.504	0	0	8.939	0.866	96904.591	20.862	47.171	1.702		
09~10时	4.765	0.489	0	0	13.765	1.412	102570.387	20.705	43.814	1.803		
10~11时	5.71	0.569	0	0	22.232	2.216	99653.084	20.828	44.914	1.624		
11~12时	6.43	0.664	2.782	0.287	14.157	1.463	103320.154	20.966	45.859	1.407		
12~13时	9.343	0.949	5.192	0.529	31.669	3.227	101888.56	20.798	39.099	1.561		
13~14时	12.091	1.128	0.102	0.01	31.699	3.029	95555.613	20.679	36.538	1.699		
14~15时	7.354	0.708	0.65	0.063	12.894	1.242	96292.34	20.77	45.542	1.559		
15~16时	7.899	0.791	0	0	11.185	1.12	100109.109	20.526	46.889	1.881		
16~17时	5.37	0.546	0.048	0.005	12.273	1.247	101628.762	20.807	43.42	1.498		
17~18时	6.044	0.603	7.137	0.666	31.901	2.977	100158.325	20.456	44.389	1.812		
18~19时	6.72	0.68	12.233	1.237	11.107	1.123	101133.331	20.766	37.507	1.527		
19~20时	7.244	0.707	0.544	0.053	16.096	1.571	97602.435	20.344	43.724	1.924		
20~21时	6.498	0.592	5.297	0.482	16.332	1.487	91069.054	20.362	50.647	1.907		
21~22时	6.367	0.615	13.063	1.263	16.461	1.591	96660.932	20.633	43.907	1.66		
22~23时	4.967	0.496	1.888	0.189	26.079	2.606	99917.07	20.444	45.728	1.806		
23~24时	5.233	0.532	0.278	0.028	7.991	0.812	101637.687	20.934	33.641	1.316		
平均值	6.303	0.623	2.365	0.233	17.587	1.73	99697.153	20.728	42.807	1.676		
最大值	12.091	1.128	13.063	1.263	35.441	3.557	107801.745	21.233	59.385	2.286		
最小值	3.839	0.414	0	0	4.626	0.499	89424.107	20.344	27.306	1.114		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.015	x	0.006	x	0.042	239.273	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 12日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.8	0.573	6.837	0.675	19.061	1.883	98772.458	20.468	43.12	1.836		
01~02时	5.699	0.544	0.303	0.029	19.861	1.897	95522.895	20.359	52.829	2.064		
02~03时	4.016	0.389	0.002	0	28.266	2.736	96807.464	20.389	45.815	1.867		
03~04时	6.232	0.55	5.304	0.468	25.99	2.293	88246.584	20.266	50.235	2.037		
04~05时	6.034	0.594	5.052	0.497	14.261	1.404	98449.356	20.812	42.628	1.442		
05~06时	5.452	0.56	5.619	0.577	1.443	0.148	102752.749	21.118	33.452	1.08		
06~07时	4.464	0.476	1.006	0.107	12.104	1.292	106703.421	20.908	29.197	1.351		
07~08时	5.384	0.502	6.847	0.639	23.945	2.234	93294.022	20.41	46.801	1.886		
08~09时	5.016	0.471	1.526	0.143	6.434	0.604	93802.09	20.543	50.673	1.791		
09~10时	5.708	0.571	0	0	6.863	0.687	100048.736	20.606	48.505	1.828		
10~11时	4.893	0.462	2.992	0.282	33.059	3.12	94389.368	20.388	47.518	1.979		
11~12时	6.586	0.646	12.642	1.241	33.551	3.293	98138.867	20.566	53.838	1.859		
12~13时	5.731	0.585	0.53	0.054	23.815	2.433	102154.03	20.561	47.551	1.834		
13~14时	8.531	0.811	0	0	12.293	1.169	95066.267	20.532	52.461	1.851		
14~15时	8.585	0.718	0.449	0.038	20.332	1.701	83650.844	20.273	60.888	2.236		
15~16时	5.864	0.537	1.769	0.162	21.525	1.97	91522.947	20.337	53.466	2.088		
16~17时	4.74	0.446	0.296	0.028	17.67	1.662	94041.894	20.159	50.892	2.276		
17~18时	5.46	0.467	0.028	0.002	9.972	0.853	85498.505	20.073	56.465	2.422		
18~19时	5.242	0.486	0	0	13.735	1.275	92795.658	20.189	49.568	2.316		
19~20时	4.941	0.488	1.413	0.14	14.705	1.452	98763.382	20.479	46.057	1.927		
20~21时	4.978	0.471	3.221	0.305	32.136	3.044	94711.105	20.288	47.585	2.063		
21~22时	5.296	0.523	4.991	0.492	10.127	0.999	98664.593	20.758	42.761	1.734		
22~23时	4.42	0.442	2.398	0.24	4.05	0.405	99997.419	20.857	33.813	1.697		
23~24时	5.715	0.558	0.066	0.006	9.362	0.914	97604.827	20.676	35.469	1.907		
平均值	5.616	0.536	2.637	0.255	17.273	1.644	95891.645	20.501	46.733	1.891		
最大值	8.585	0.811	12.642	1.241	33.551	3.293	106703.421	21.118	60.888	2.422		
最小值	4.016	0.389	0	0	1.443	0.148	83650.844	20.073	29.197	1.08		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.013	x	0.006	x	0.039	230.14	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 13日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	6.573	0.578	0.919	0.081	17.113	1.505	87971.741	20.122	62.873	2.761		
01~02时	4.399	0.441	0	0	16.913	1.696	100299.447	20.389	50.723	2.178		
02~03时	7.319	0.686	1.083	0.101	35.721	3.347	93689.726	20.156	50.975	2.466		
03~04时	4.613	0.432	1.09	0.102	16.379	1.534	93683.693	20.292	53.206	2.364		
04~05时	6.508	0.611	5.103	0.479	18.414	1.729	93883.299	20.489	45.496	2.146		
05~06时	5.557	0.563	0.885	0.09	13.634	1.381	101325.462	20.826	42.086	1.886		
06~07时	4.811	0.489	2.201	0.224	0.558	0.057	101626.358	21.109	30.247	1.577		
07~08时	5.579	0.555	0	0	8.424	0.838	99509.09	20.485	36.44	2.299		
08~09时	4.666	0.482	0	0	8.191	0.847	103374.79	20.661	43.757	2.155		
09~10时	4.447	0.447	0	0	11.252	1.131	100516.83	20.448	44.946	2.267		
10~11时	4.366	0.437	0.005	0.001	24.627	2.467	100160.693	20.317	48.718	2.378		
11~12时	4.984	0.485	1.508	0.147	35.506	3.453	97238.912	20.507	48.578	2.205		
12~13时	4.898	0.462	3.762	0.355	19.777	1.864	94271.879	20.505	46.334	2.169		
13~14时	5.29	0.474	0.074	0.007	17.416	1.56	89554.941	20.337	55.651	2.369		
14~15时	6.398	0.553	0.657	0.057	18.536	1.603	86483.185	20.337	55.033	2.416		
15~16时	6.897	0.626	1.829	0.167	11.696	1.066	91119.596	20.566	59.719	2.18		
16~17时	5.797	0.518	2.102	0.188	8.666	0.774	89342.152	20.598	51.097	2.051		
17~18时	4.424	0.427	0	0	15.947	1.431	96441.766	20.614	48.635	2.045		
18~19时	4.348	0.411	0.759	0.072	40.999	3.876	94546.561	20.441	46.284	2.203		
19~20时	3.979	0.407	0.553	0.057	18.22	1.864	102323.727	20.699	36.79	2.001		
20~21时	4.21	0.409	0.131	0.013	16.02	1.555	97084.191	20.672	40.496	2.128		
21~22时	6.596	0.584	0	0	25.355	2.248	88665.587	20.136	59.789	2.905		
22~23时	4.155	0.365	0	0	31.186	2.737	87780.424	20.073	53.669	2.711		
23~24时	4.243	0.39	1.628	0.15	24.962	2.297	92012.226	20.664	50.225	2.177		
平均值	5.211	0.493	1.012	0.095	18.98	1.786	95121.095	20.477	48.407	2.251		
最大值	7.319	0.686	5.103	0.479	40.999	3.876	103374.79	21.109	62.873	2.905		
最小值	3.979	0.365	0	0	0.558	0.057	86483.185	20.073	30.247	1.577		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.012	x	0.002	x	0.043	228.291	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号: 监测日期: 2024年 1月 14日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.577	0.518	4.946	0.459	31.465	2.922	92854.612	20.488	43.247	2.424		
01~02时	4.643	0.431	0.028	0.003	26.006	2.415	92859.946	20.622	49.635	2.289		
02~03时	5.225	0.503	6.424	0.619	32.197	3.102	96353.84	20.65	42.828	2.197		
03~04时	4.894	0.49	0.625	0.063	8.982	0.9	100158.655	20.813	33.974	1.962		
04~05时	6.414	0.547	3.397	0.29	27.456	2.342	85302.639	20.002	61.699	2.862		
05~06时	6.727	0.608	4.532	0.409	18.915	1.709	90343.622	20.582	59.118	2.429		
06~07时	4.668	0.442	4.557	0.432	30.597	2.899	94757.354	20.647	46.814	2.205		
07~08时	4.725	0.462	2.766	0.271	27.021	2.643	97802.568	20.657	44.553	2.116		
08~09时	4.154	0.398	0.873	0.084	34.433	3.301	95861.68	20.385	41.141	2.496		
09~10时	4.394	0.411	0.574	0.054	9.14	0.856	93644.721	20.653	48.218	2.368		
10~11时	4.797	0.443	1.531	0.141	25.102	2.317	92317.236	20.606	53.539	2.374		
11~12时	6.389	0.576	2.861	0.258	13.28	1.196	90087.103	20.534	52.637	2.147		
12~13时	5.451	0.497	2.855	0.26	24.297	2.216	91215.688	20.521	54.312	2.091		
13~14时	6.395	0.587	8.01	0.735	28.807	2.642	91712.584	20.426	56.093	2.234		
14~15时	6.574	0.596	1.044	0.095	24.196	2.192	90585.11	20.343	58.265	2.245		
15~16时	7.039	0.692	4.686	0.46	21.711	2.133	98243.193	20.498	49.859	2.087		
16~17时	7.033	0.664	4.317	0.408	18.155	1.714	94421.876	20.347	51.222	2.165		
17~18时	11.36	1.073	0.13	0.013	14.636	1.419	96949.657	20.243	61.738	2.191		
18~19时	11.206	1.168	1.067	0.112	18.803	1.98	105290.76	20.433	53.57	2.065		
19~20时	5.401	0.579	2.323	0.249	20.516	2.2	107226.864	20.551	51.013	1.977		
20~21时	4.971	0.558	2.459	0.276	19.122	2.148	112319.237	20.67	45.014	1.832		
21~22时	5.313	0.506	11.644	1.108	12.905	1.228	95176.832	20.86	38.846	1.772		
22~23时	4.224	0.435	1.533	0.158	8.239	0.848	102946.025	20.998	34.845	1.638		
23~24时	4.009	0.394	2.74	0.269	13.598	1.336	98243.85	20.778	32.884	1.831		
平均值	5.899	0.566	3.163	0.301	21.232	2.027	96111.486	20.554	48.544	2.166		
最大值	11.36	1.168	11.644	1.108	34.433	3.301	112319.237	20.998	61.738	2.862		
最小值	4.009	0.394	0.028	0.003	8.239	0.848	85302.639	20.002	32.884	1.638		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.014	x	0.007	x	0.049	230.668	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号: 监测日期: 2024年 1月 15日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	4.448	0.419	0.006	0.001	15.8	1.489	94235.425	20.577	45.783	2.169		
01~02时	4.526	0.433	2.516	0.241	23.419	2.242	95745.688	20.519	45.838	2.071		
02~03时	4.156	0.393	1.083	0.102	29.705	2.81	94607.933	20.657	36.928	1.945		
03~04时	3.871	0.368	0.177	0.017	26.778	2.544	95004.722	20.637	40.011	1.991		
04~05时	3.711	0.379	0.055	0.006	24.307	2.484	102175.694	20.667	38.112	1.951		
05~06时	4.278	0.386	0.345	0.031	19.287	1.739	90161.795	20.625	44.31	2.087		
06~07时	4.966	0.441	0.387	0.034	22.17	1.97	88849.797	20.489	49.949	2.431		
07~08时	5.164	0.488	0.418	0.04	29.946	2.83	94497.936	20.681	40.688	2.011		
08~09时	5.454	0.524	4.178	0.401	17.904	1.719	96009.357	20.709	41.105	2.017		
09~10时	6.591	0.639	5.326	0.524	10.78	1.061	98451.041	20.772	46.284	2.059		
10~11时	6.453	0.613	0.582	0.04	28.881	1.97	94985.725	20.434	49.523	2.328		
11~12时	5.989	0.528	1.835	0.162	0.447	0.039	88137.4	20.766	55.965	2.476		
12~13时	7.922	0.735	1.86	0.173	0.44	0.041	92763.39	20.719	48.776	2.216		
13~14时	7.714	0.698	1.807	0.164	0.406	0.037	90577.8	20.648	49.9	2.259		
14~15时	7.688	0.66	1.926	0.165	0.402	0.035	85847.052	20.654	63.25	2.491		
15~16时	7.11	0.649	1.88	0.172	1.366	0.125	91313.169	20.59	61	2.573		
16~17时	6.915	0.647	1.906	0.178	0.859	0.08	93494.911	20.582	56.846	2.259		
17~18时	7.123	0.67	1.671	0.149	0.399	0.036	94057.515	20.605	46.344	1.823		
18~19时	6.518	0.615	0	0	0.33	0.031	94335.105	20.982	38.082	1.594		
19~20时	6.877	0.625	0	0	0.307	0.028	90888.165	20.977	45.062	1.86		
20~21时	5.831	0.526	0	0	0.329	0.03	90196.241	21.031	51.556	2.332		
21~22时	5.989	0.538	0	0	0.274	0.025	89872.205	21.019	53.734	2.469		
22~23时	6.678	0.642	0	0	0.236	0.023	96179.47	21.049	45.214	2.288		
23~24时	5.799	0.545	0	0	0.259	0.024	93957.037	21.032	42.853	2.217		
平均值	5.907	0.548	1.165	0.108	10.626	0.975	93181.024	20.726	47.38	2.163		
最大值	7.922	0.735	5.326	0.524	29.946	2.83	102175.694	21.049	63.25	2.573		
最小值	3.711	0.368	0	0	0.236	0.023	85847.052	20.434	36.928	1.594		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.013	x	0.003	x	0.023	223.634	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 16日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量 m³ /h	干基O2 %	温度 ℃	湿度 %	负荷 %	备注
	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	7.131	0.661	0	0	0.2	0.019	92765.586	21.048	38.221	1.942		
01~02时	7.425	0.644	0	0	0.214	0.019	86704.819	21.082	46.606	2.219		
02~03时	6.945	0.593	0	0	0.197	0.017	85374.354	21.086	51.504	2.11		
03~04时	5.474	0.532	0	0	0.194	0.019	97114.287	21.11	43.259	2.003		
04~05时	6.442	0.589	0	0	0.177	0.016	91484.319	21.096	49.415	2.21		
05~06时	4.985	0.482	0	0	0.205	0.02	96753.952	21.074	39.105	1.879		
06~07时	4.376	0.428	0	0	0.195	0.019	97727.238	21.136	38.024	2.081		
07~08时	5.614	0.538	0	0	0.194	0.019	95746.786	21.118	44.724	2.085		
08~09时	6.946	0.677	0	0	0.214	0.021	97429.356	21.151	39.663	1.833		
09~10时	8.744	0.8	0	0	0.207	0.019	91518.967	21.166	46.124	2.355		
10~11时	8.175	0.735	0	0	0.15	0.013	89924.394	21.138	55.78	2.153		
11~12时	6.542	0.639	0	0	0.168	0.016	97623.484	21.138	49.301	2.038		
12~13时	6.662	0.642	0	0	0.187	0.018	96394.985	21.104	42.247	1.748		
13~14时	6.731	0.627	0	0	0.198	0.018	93093.805	21.076	43.107	1.827		
14~15时	7.041	0.638	0	0	0.183	0.017	90569.176	21.08	47.43	1.944		
15~16时	10.142	0.841	0	0	0.214	0.018	86028.882	21.071	41.505	1.886		
16~17时	9.486	0.84	0	0	0.208	0.019	90839.456	21.066	55.541	2.113		
17~18时	8.294	0.713	0	0	0.207	0.018	85981.637	21.04	61.717	2.268		
18~19时	6.43	0.6	0	0	0.152	0.014	93296.841	21.076	52.577	1.957		
19~20时	6.531	0.607	0	0	0.179	0.017	92872.107	21.045	49.93	2.502		
20~21时	9.241	0.814	0	0	0.204	0.018	88039.933	21.055	52.296	2.286		
21~22时	7.857	0.722	0	0	0.222	0.02	91946.456	21.038	47.754	2.2		
22~23时	6.422	0.595	0	0	0.207	0.019	92682.349	21.061	50.145	2.089		
23~24时	6.352	0.632	0	0	0.249	0.025	99563.429	21.083	41.847	1.992		
平均值	7.083	0.65	0	0	0.197	0.018	92561.525	21.089	46.993	2.072		
最大值	10.142	0.841	0	0	0.249	0.025	99563.429	21.166	61.717	2.502		
最小值	4.376	0.428	0	0	0.15	0.013	85374.354	21.038	38.024	1.748		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量 (t)	x	0.016	x	0	x	0	222.148	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ^{m³} /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 17日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量 m³ /h	干基O2 %	温度 ℃	湿度 %	负荷 %	备注
	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.704	0.569	0	0	0.185	0.018	99722.213	21.09	37.255	1.892		
01~02时	5.475	0.527	0	0	0.183	0.018	96293.545	21.069	43.771	2.242		
02~03时	5.873	0.573	0	0	0.201	0.02	97493.566	21.075	43.043	1.868		
03~04时	6.133	0.584	0	0	0.168	0.016	95208.53	21.076	45.559	2.053		
04~05时	5.495	0.513	0	0	0.177	0.017	93428.71	21.092	42.97	2.079		
05~06时	5.468	0.504	0	0	0.231	0.021	92211.462	21.08	45.247	2.035		
06~07时	4.945	0.482	0	0	0.191	0.019	97555.462	21.075	40.338	1.905		
07~08时	5.372	0.516	0	0	0.211	0.02	96053.531	21.085	38.48	1.971		
08~09时	6.794	0.714	0	0	0.226	0.024	105139.058	21.098	40.736	2.062		
09~10时	6.975	0.807	0	0	0.227	0.026	115717.952	21.114	41.861	2.055		
10~11时	10.07	1.079	0	0	0.163	0.017	107260.678	21.116	38.008	2.236		
11~12时	6.837	0.738	0	0	0.152	0.016	107945.653	21.079	48.084	2.359		
12~13时	6.981	0.77	0	0	0.153	0.017	110306.066	21.042	46.25	2.217		
13~14时	7.109	0.759	0	0	0.179	0.019	106720.448	21.001	44.953	2.018		
14~15时	6.877	0.778	0	0	0.161	0.018	113067.48	20.995	45.253	2.159		
15~16时	6.691	0.711	0	0	0.178	0.019	106258.959	21.005	48.254	2.259		
16~17时	5.807	0.635	0	0	0.198	0.022	109333.496	20.992	50.675	2.109		
17~18时	6.033	0.682	0	0	0.166	0.018	113386.091	20.982	44.275	2.069		
18~19时	6.349	0.72	0	0	0.069	0.008	113437.622	20.99	36.465	1.917		
19~20时	6.535	0.745	0	0	0.074	0.008	113938.322	21.015	35.145	1.895		
20~21时	5.467	0.595	0	0	0.057	0.006	108856.016	21.029	45.33	2.563		
21~22时	6.418	0.651	0	0	0.054	0.005	101356.057	21.028	60.265	2.889		
22~23时	5.533	0.604	0	0	0.038	0.004	109142.44	21.021	48.668	2.554		
23~24时	5.633	0.603	0	0	0.06	0.006	107069.203	21.013	45.399	2.543		
平均值	6.274	0.661	0	0	0.154	0.016	104870.94	21.048	44.012	2.165		
最大值	10.07	1.079	0	0	0.231	0.026	115717.952	21.116	60.265	2.889		
最小值	4.945	0.482	0	0	0.038	0.004	92211.462	20.982	35.145	1.868		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量 (t)	x	0.016	x	0	x	0	251.69	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ^{m³} /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 18日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.823	0.651	0	0	0.044	0.005	111849.602	21.013	49.062	2.476		
01~02时	5.515	0.598	0	0	0.036	0.004	108417.051	21.016	50.523	2.356		
02~03时	5.913	0.667	0	0	0.036	0.004	112875.248	21.002	46.383	2.331		
03~04时	5.759	0.64	0	0	0.031	0.003	111162.51	20.995	43.405	2.629		
04~05时	6.851	0.637	0	0	0.026	0.002	92985.975	20.996	49.332	2.784		
05~06时	6.797	0.551	0	0	0.024	0.002	81137.77	21.01	63.59	2.985		
06~07时	7.23	0.62	0	0	0.033	0.003	85687.817	21.021	61.774	2.758		
07~08时	6.176	0.572	0	0	0.028	0.003	92641.97	21.035	50.564	2.424		
08~09时	5.897	0.535	0	0	0.038	0.003	90650.827	21.046	41.729	2.469		
09~10时	6.525	0.571	0	0	0.048	0.004	87572.167	21.05	53.25	3.005		
10~11时	6.903	0.562	0	0	0.034	0.003	81428.015	21.045	55.859	2.888		
11~12时	6.297	0.557	0	0	0.013	0.001	88539.236	21	61.809	2.989		
12~13时	6.447	0.548	0	0	0.016	0.001	85044.301	20.972	57.632	2.756		
13~14时	5.777	0.528	0	0	0.015	0.001	91354.521	20.947	57.25	3.038		
14~15时	7.157	0.587	0	0	0.041	0.003	81962.103	20.936	64.671	3.271		
15~16时	5.731	0.528	0	0	0.088	0.008	92103.513	20.956	55.826	2.636		
16~17时	5.761	0.482	0	0	0.021	0.002	83602.394	20.963	55.005	2.799		
17~18时	5.658	0.513	0	0	0.022	0.002	90747.395	20.92	51.208	2.589		
18~19时	6.378	0.622	0	0	0.017	0.002	97483.045	20.923	43.092	2.094		
19~20时	6.393	0.579	0	0	0.022	0.002	90749.204	20.923	44.581	2.43		
20~21时	6.267	0.618	0	0	0.028	0.003	98628.828	20.949	42.365	2.475		
21~22时	5.75	0.517	0	0	0.022	0.002	89874.831	20.966	52.663	2.971		
22~23时	6.011	0.557	0	0	0.013	0.001	92664.507	20.97	59.059	2.789		
23~24时	5.62	0.513	0	0	0.015	0.001	91294.254	20.948	53.645	2.622		
平均值	6.193	0.573	0	0	0.03	0.003	92935.712	20.983	52.678	2.69		
最大值	7.23	0.667	0	0	0.088	0.008	112875.248	21.05	64.671	3.271		
最小值	5.515	0.482	0	0	0.013	0.001	81137.77	20.92	41.729	2.094		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.014	x	0	x	0	223.046	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 19日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.617	0.507	0	0	0.015	0.001	90182.892	20.965	48.417	2.676		
01~02时	5.781	0.562	0	0	0.016	0.002	97160.174	20.95	44.74	2.639		
02~03时	6.93	0.591	0	0	0.009	0.001	85314.11	20.966	51.341	2.772		
03~04时	6.357	0.546	0	0	0.013	0.001	85913.282	20.995	60.395	3.082		
04~05时	7.239	0.611	0	0	0.017	0.001	84460.815	20.989	60.355	2.627		
05~06时	6.063	0.553	0	0	0.008	0.001	91170.124	20.997	55.714	2.734		
06~07时	6.022	0.535	0	0	0.01	0.001	88897.931	21.007	49.747	2.541		
07~08时	5.745	0.535	0	0	0.014	0.001	93084.533	21	47.724	2.787		
08~09时	6.025	0.625	0	0	0.046	0.005	103706.806	21.005	48.262	2.573		
09~10时	6.719	0.666	0	0	0.011	0.001	99041.092	21.002	47.625	2.708		
10~11时	8.077	0.784	0	0	0.006	0.001	97180.971	20.969	51.708	2.735		
11~12时	6.681	0.656	0	0	0.005	0	98166.335	20.961	50.715	2.682		
12~13时	8.273	0.788	0	0	0.003	0	95215.496	20.941	54.669	2.497		
13~14时	7.75	0.754	0	0	0.001	0	97259.468	20.938	46.727	2.318		
14~15时	7.271	0.714	0	0	0.003	0	98229.597	20.899	49.886	2.515		
15~16时	6.959	0.701	0	0	0.007	0.001	100724.744	20.869	50.631	2.669		
16~17时	6.588	0.63	0	0	0.012	0.001	95624.736	20.864	61.731	3.029		
17~18时	6.678	0.598	0	0	0.01	0.001	89608.078	20.878	65.648	2.768		
18~19时	6.175	0.563	0	0	0.05	0.005	91211.362	21.056	58.007	2.904		
19~20时	5.922	0.576	0	0	0.031	0.003	97281.231	21.084	51.96	2.606		
20~21时	6.685	0.523	0	0	0.026	0.002	78196.182	21.113	60.915	3.005		
21~22时	6.636	0.573	0	0	0.022	0.002	86373.011	21.112	59.12	2.756		
22~23时	5.565	0.504	0	0	0.02	0.002	90623.018	21.109	60.23	2.784		
23~24时	5.979	0.504	0	0	0.023	0.002	84227.913	21.125	59.807	2.896		
平均值	6.572	0.608	0	0	0.016	0.001	92452.246	20.991	54.003	2.721		
最大值	8.273	0.788	0	0	0.05	0.005	103706.806	21.125	65.648	3.082		
最小值	5.565	0.504	0	0	0.001	0	78196.182	20.864	44.74	2.318		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.015	x	0	x	0	221.885	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 20日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.84	0.503	0	0	0.021	0.002	86050.222	21.11	57.93	2.811		
01~02时	5.516	0.507	0	0	0.011	0.001	91993.553	21.147	49.654	2.539		
02~03时	6.118	0.565	0	0	0.012	0.001	92395.626	21.116	52.94	2.866		
03~04时	5.96	0.544	0	0	0.014	0.001	91310.268	21.124	57.303	2.852		
04~05时	6.67	0.57	0	0	0.016	0.001	85521.809	21.132	57.576	2.801		
05~06时	6.11	0.536	0	0	0.021	0.002	87707.812	21.164	49.334	1.988		
06~07时	5.165	0.512	0	0	0.011	0.001	99047.296	21.211	41.393	1.737		
07~08时	6.531	0.578	0	0	0.019	0.002	88518.481	21.231	43.664	1.979		
08~09时	9.524	0.926	0	0	0.022	0.002	97329.167	21.262	51.85	1.851		
09~10时	6.59	0.761	0	0	0.024	0.003	115546.449	21.269	48.254	1.637		
10~11时	5.738	0.661	0	0	0.037	0.004	115281.163	21.295	43.044	1.751		
11~12时	6.062	0.649	0.001	0	0.036	0.004	107136.076	21.289	41.203	1.825		
12~13时	5.372	0.548	0	0	0.016	0.002	102004.689	21.265	56.168	2.359		
13~14时	4.568	0.528	0	0	0.022	0.003	115573.316	21.233	41.991	1.766		
14~15时	6.348	0.619	0	0	0.014	0.001	97980.033	21.236	52.586	2.359		
15~16时	6.489	0.719	0	0	0.016	0.002	110860.008	21.244	44.763	1.66		
16~17时	6.952	0.775	0	0	0.022	0.002	111497.789	21.252	42.529	1.876		
17~18时	5.21	0.584	0	0	0.039	0.004	112018.498	21.262	37.546	1.636		
18~19时	6.689	0.668	0.001	0	0.032	0.003	99791.228	21.277	50.003	1.902		
19~20时	6.526	0.702	0	0	0.066	0.007	107563.405	21.306	43.661	1.604		
20~21时	5.535	0.624	0	0	0.074	0.008	112780.528	21.323	44.594	1.454		
21~22时	7.219	0.68	0	0	0.103	0.01	94154.994	21.351	45.221	1.722		
22~23时	5.861	0.494	0	0	0.146	0.012	84212.256	21.373	43.946	1.531		
23~24时	5.544	0.522	0	0	0.119	0.011	94115.058	21.396	41.557	1.347		
平均值	6.172	0.616	0	0	0.038	0.004	100016.239	21.245	47.446	1.994		
最大值	9.524	0.926	0.001	0	0.146	0.012	115573.316	21.396	57.93	2.866		
最小值	4.568	0.494	0	0	0.011	0.001	84212.256	21.11	37.546	1.347		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.015	x	0	x	0	240.039	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号: 监测日期: 2024年 1月 21日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	7.409	0.664	0	0	0.164	0.015	89640.622	21.406	50.484	1.394		
01~02时	5.958	0.561	0	0	0.129	0.012	94188.773	21.404	42.854	1.305		
02~03时	5.746	0.543	0	0	0.139	0.013	94536.207	21.404	40.374	1.293		
03~04时	4.772	0.456	0	0	0.144	0.014	95561.523	21.399	42.144	1.702		
04~05时	4.64	0.456	0	0	0.16	0.016	98330.115	21.392	39.894	1.35		
05~06时	4.541	0.411	0.001	0	0.12	0.011	90510.694	21.374	46.862	1.745		
06~07时	4.944	0.461	0	0	0.157	0.015	93164.679	21.381	39.613	1.348		
07~08时	4.726	0.467	0	0	0.119	0.012	98902.672	21.415	38.562	1.525		
08~09时	4.581	0.445	0	0	0.18	0.017	97107.258	21.44	40.763	1.489		
09~10时	5.976	0.67	0	0	0.236	0.026	112028.14	21.465	41.722	1.382		
10~11时	5.482	0.626	0.001	0	0.222	0.026	116674.269	21.522	37.373	1.258		
11~12时	4.695	0.533	0.002	0	0.293	0.033	113580.548	21.515	44.478	1.335		
12~13时	5.47	0.625	0	0	0.289	0.033	114656.548	21.488	37.482	1.325		
13~14时	8.799	0.919	0.001	0	0.234	0.025	104569.01	21.463	40.438	1.606		
14~15时	5.874	0.625	0.001	0	0.238	0.025	106464.107	21.433	41.786	1.365		
15~16时	7.728	0.829	0	0	0.237	0.025	107363.19	21.406	48.966	1.637		
16~17时	6.94	0.776	0	0	0.244	0.027	111865.646	21.382	40.825	1.629		
17~18时	4.74	0.53	0	0	0.307	0.034	111720.201	21.401	38.617	1.547		
18~19时	5.898	0.671	0.008	0.001	0.393	0.043	113722.036	20.994	35.98	1.321		
19~20时	8.71	0.953	0.006	0.001	0.322	0.035	110180.219	20.998	36.291	1.423		
20~21时	5.978	0.677	0.003	0	0.389	0.044	113332.244	21.025	38.746	1.639		
21~22时	7.181	0.841	0.005	0.001	0.308	0.036	117049.782	21.041	33.032	1.515		
22~23时	7.53	0.865	0.003	0	0.322	0.037	115092.166	21.062	34.748	1.551		
23~24时	9.913	1.035	0.005	0	0.306	0.032	104559.477	21.066	50.267	1.763		
平均值	6.176	0.652	0.001	0	0.235	0.025	105200.005	21.328	40.929	1.477		
最大值	9.913	1.035	0.008	0.001	0.393	0.044	117049.782	21.522	50.484	1.763		
最小值	4.541	0.411	0	0	0.119	0.011	89640.622	20.994	33.032	1.258		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.016	x	0	x	0.001	252.48	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10³m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 22日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量 m³ /h	干基O2 %	温度 ℃	湿度 %	负荷 %	备注
	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	6.484	0.679	0.01	0.001	0.286	0.03	104895.68	21.068	54.359	1.619		
01~02时	6.207	0.7	0.007	0.001	0.282	0.032	112796.088	21.074	45.903	1.413		
02~03时	5.358	0.639	0.01	0.001	0.265	0.032	119310.745	21.082	35.713	0.911		
03~04时	5.124	0.619	0.007	0.001	0.26	0.031	120743.018	21.087	29.402	0.84		
04~05时	4.308	0.532	0.004	0	0.234	0.029	123586.554	21.106	27.373	0.818		
05~06时	2.998	0.365	0.008	0.001	0.17	0.021	121585.123	21.122	33.361	1.22		
06~07时	2.701	0.319	0.003	0	0.196	0.023	118143.125	21.143	35.181	1.305		
07~08时	2.839	0.321	0.004	0	0.131	0.015	113016.511	21.167	34.41	1.174		
08~09时	4.79	0.565	0.007	0.001	0.153	0.018	117897.634	21.198	33.501	1.264		
09~10时	4.691	0.57	0.01	0.001	0.124	0.015	121445.261	21.22	28.128	1.088		
10~11时	5.571	0.643	0.011	0.001	0.129	0.015	115470.918	21.226	31.168	1.143		
11~12时	4.092	0.475	0.013	0.002	0.105	0.012	116011.496	21.215	33.442	1.38		
12~13时	3.01	0.361	0.012	0.001	0.139	0.017	119918.146	21.216	32.244	1.32		
13~14时	4.777	0.574	0.041	0.005	0.143	0.017	120256.999	21.218	30.756	1.048		
14~15时	3.876	0.443	0.026	0.003	0.164	0.019	114401.03	21.229	35.892	1.156		
15~16时	3.227	0.41	0.019	0.002	0.147	0.019	126958.857	21.243	28.092	0.914		
16~17时	2.968	0.372	0.011	0.001	0.148	0.018	125237.118	21.271	29.064	1.077		
17~18时	4.986	0.633	0.012	0.002	0.154	0.02	127047.782	21.278	21.165	0.467		
18~19时	5.659	0.662	0.007	0.001	0.148	0.017	116954.514	21.293	26.177	0.915		
19~20时	6.694	0.725	0.005	0.001	0.175	0.019	108858.901	21.316	38.177	1.272		
20~21时	8.029	0.827	0.004	0	0.159	0.016	103178.633	21.347	52.475	1.436		
21~22时	5.032	0.604	0.008	0.001	0.086	0.01	120128.254	21.362	35.086	0.9		
22~23时	4.535	0.554	0.004	0.001	0.06	0.007	122116.056	21.366	31.577	1.029		
23~24时	4.519	0.592	0.01	0.001	0.067	0.009	130999.688	21.374	22.451	0.567		
平均值	4.686	0.549	0.011	0.001	0.164	0.019	118373.255	21.218	33.546	1.095		
最大值	8.029	0.827	0.041	0.005	0.286	0.032	130999.688	21.374	54.359	1.619		
最小值	2.701	0.319	0.003	0	0.06	0.007	103178.633	21.068	21.165	0.467		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量 (t)	x	0.013	x	0	x	0	284.096	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ^{m³} /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 23日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	4.188	0.545	0.01	0.001	0.061	0.008	130098.652	21.374	18.489	0.477		
01~02时	3.891	0.494	0.002	0	0.078	0.01	127000.541	21.382	16.069	0.301		
02~03时	3.658	0.451	0.008	0.001	0.113	0.014	123281.912	21.381	24.983	0.815		
03~04时	5.242	0.596	0.003	0	0.09	0.01	113698.671	21.387	34.091	1.2		
04~05时	4.093	0.474	0.008	0.001	0.102	0.012	115888.458	21.388	38.584	1.236		
05~06时	3.917	0.489	0.003	0	0.121	0.015	124952.783	21.394	34.143	0.836		
06~07时	4.209	0.506	0.008	0.001	0.135	0.016	120311.397	21.413	32.375	1.074		
07~08时	3.919	0.473	0.003	0	0.128	0.015	120637.037	21.424	31.183	0.937		
08~09时	5.525	0.551	0.002	0	0.172	0.017	99774.84	21.428	45.585	1.318		
09~10时	5.303	0.618	0.006	0.001	0.171	0.02	116514.311	21.439	36.503	1.057		
10~11时	4.352	0.557	0.002	0	0.129	0.017	128034.548	21.44	30.154	1.007		
11~12时	4.536	0.528	0.007	0.001	0.172	0.02	116286.023	21.425	36.634	0.971		
12~13时	7.167	0.751	0.009	0.001	0.131	0.014	104984.203	21.399	38.799	1.027		
13~14时	4.791	0.549	0.005	0.001	0.12	0.014	114574.473	21.367	35.456	0.996		
14~15时	4.997	0.585	0.01	0.001	0.095	0.011	117004.446	21.336	36.939	1.196		
15~16时	5.031	0.564	0.005	0.001	0.093	0.01	112166.841	21.315	37.173	1.03		
16~17时	4.115	0.491	0.003	0	0.096	0.011	119194.099	21.309	32.152	0.905		
17~18时	4.686	0.595	0.002	0	0.073	0.009	126992.333	21.321	21.804	0.361		
18~19时	4.689	0.6	0.002	0	0.101	0.012	127986.318	21.016	20.205	0.462		
19~20时	4.719	0.559	0.007	0.001	0.081	0.01	118541.637	21.001	34.091	1.032		
20~21时	4.911	0.581	0.002	0	0.098	0.012	118310.386	21.023	36.191	0.872		
21~22时	4.089	0.507	0.003	0	0.1	0.012	124005.287	21.033	32.77	0.898		
22~23时	5.712	0.641	0.002	0	0.109	0.012	112240.335	21.048	34.743	0.907		
23~24时	5.029	0.65	0.002	0	0.131	0.017	129284.433	21.049	29.715	0.482		
平均值	4.699	0.557	0.005	0.001	0.112	0.013	119240.165	21.296	32.035	0.892		
最大值	7.167	0.751	0.01	0.001	0.172	0.02	130098.652	21.44	45.585	1.318		
最小值	3.658	0.451	0.002	0	0.061	0.008	99774.84	21.001	16.069	0.301		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.013	x	0	x	0	286.176	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 24日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量 m³ /h	干基O2 %	温度 ℃	湿度 %	负荷 %	备注
	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量	实 测	排 放 量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	6.462	0.723	0.001	0	0.12	0.013	111915.485	21.044	38.935	1.052		
01~02时	5.975	0.696	0.001	0	0.129	0.015	116560.721	21.041	42.756	0.914		
02~03时	5.582	0.628	0	0	0.108	0.012	112563.662	21.039	37.093	0.788		
03~04时	5.63	0.638	0	0	0.129	0.015	113290.856	21.034	39.343	0.923		
04~05时	5.056	0.623	0	0	0.125	0.015	123206.006	21.028	31.403	0.666		
05~06时	6.37	0.767	0.002	0	0.12	0.014	120377.779	21.038	28.891	0.391		
06~07时	5.841	0.68	0	0	0.123	0.014	116351.308	21.048	31.013	0.633		
07~08时	5.811	0.72	0.004	0	0.135	0.017	123923.233	21.057	28.327	0.376		
08~09时	6.077	0.775	0.002	0	0.148	0.019	127464.834	21.064	27.099	0.766		
09~10时	5.916	0.715	0.002	0	0.17	0.021	120813.892	21.067	30.279	0.797		
10~11时	6.172	0.752	0	0	0.181	0.022	121821.666	21.057	33.658	0.795		
11~12时	5.663	0.752	0.002	0	0.156	0.021	132772.247	21.032	24.214	0.353		
12~13时	5.675	0.714	0.001	0	0.193	0.024	125766.549	20.996	24.88	0.554		
13~14时	6.415	0.719	0.001	0	0.181	0.02	112082.499	20.964	40.275	0.896		
14~15时	5.572	0.672	0	0	0.201	0.024	120647.275	20.945	32.566	0.836		
15~16时	6.168	0.685	0.002	0	0.194	0.022	111125.13	20.921	39.528	0.849		
16~17时	6.222	0.74	0.004	0	0.232	0.028	118893.626	20.924	30.385	0.528		
17~18时	6.051	0.788	0.004	0.001	0.221	0.029	130235.284	20.92	25.33	0.411		
18~19时	5.52	0.683	0.002	0	0.218	0.027	123741.98	20.932	24.308	0.464		
19~20时	6.502	0.701	0.001	0	0.366	0.039	107738.408	20.946	43.875	1.271		
20~21时	6.256	0.708	0	0	0.238	0.027	113203.362	20.969	40.796	1.04		
21~22时	6.202	0.654	0	0	0.243	0.026	105495.082	20.986	49.096	1.123		
22~23时	6.691	0.733	0.001	0	0.157	0.017	109600.705	20.989	39.141	0.969		
23~24时	7.27	0.838	0.001	0	0.232	0.027	115219.245	20.987	35.628	0.948		
平均值	6.046	0.713	0.001	0	0.18	0.021	118117.118	21.001	34.117	0.764		
最大值	7.27	0.838	0.004	0.001	0.366	0.039	132772.247	21.067	49.096	1.271		
最小值	5.056	0.623	0	0	0.108	0.012	105495.082	20.92	24.214	0.353		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量 (t)	x	0.017	x	0	x	0.001	283.481	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 25日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	8.15	0.85	0.001	0	0.234	0.024	104268.065	20.988	48.66	0.927		
01~02时	7.906	0.852	0.005	0.001	0.218	0.023	107730.558	20.988	45.257	0.891		
02~03时	7.388	0.851	0	0	0.23	0.027	115125.626	20.982	45.55	1.101		
03~04时	7.455	0.867	0	0	0.164	0.019	116341.573	20.979	37.344	0.755		
04~05时	6.872	0.796	0.001	0	0.152	0.018	115891.364	20.978	33.454	0.724		
05~06时	7.333	0.8	0.001	0	0.184	0.02	109127.45	20.982	46.893	1.203		
06~07时	6.813	0.807	0	0	0.177	0.021	118482.992	21.003	42.503	1.117		
07~08时	7.352	0.809	0.002	0	0.184	0.02	110078.05	21.009	35.372	0.681		
08~09时	7.965	0.954	0.007	0.001	0.189	0.023	119744.461	21.024	28.633	0.684		
09~10时	8.687	1.061	0.002	0	0.226	0.028	122093.187	21.028	28.434	0.799		
10~11时	7.161	0.833	0.005	0.001	0.239	0.028	116335.466	21.013	35.09	1.044		
11~12时	7.687	0.975	0.006	0.001	0.215	0.027	126863.75	20.987	26.093	0.549		
12~13时	7.787	0.955	0.012	0.001	0.254	0.031	122583.56	20.957	30.635	0.854		
13~14时	10.207	1.105	0.007	0.001	0.305	0.033	108675.209	20.913	43.24	1.058		
14~15时	9.508	0.973	0.003	0	0.313	0.032	102800.62	20.871	50.122	1.249		
15~16时	8.594	0.926	0.006	0.001	0.312	0.034	107794.314	20.847	49.059	1.348		
16~17时	7.399	0.863	0.004	0	0.364	0.042	116572.328	20.838	40.32	1.06		
17~18时	7.599	0.916	0.008	0.001	0.31	0.037	120574.142	20.838	27.043	0.678		
18~19时	8.267	0.915	0.014	0.001	0.188	0.019	110726.216	20.948	34.294	1.078		
19~20时	7.612	0.796	0.033	0.003	0.142	0.015	104621.771	20.99	44.874	1.136		
20~21时	7.194	0.838	0.01	0.001	0.138	0.016	116478.598	21.001	41.643	1.167		
21~22时	7.088	0.807	0.021	0.002	0.161	0.018	113902.945	21.006	32.74	0.966		
22~23时	6.734	0.737	0.026	0.003	0.162	0.018	109504.172	21.015	44.035	1.277		
23~24时	7.166	0.815	0.029	0.003	0.137	0.016	113751.967	21.017	43.772	1.302		
平均值	7.747	0.879	0.008	0.001	0.217	0.025	113752.849	20.967	38.961	0.985		
最大值	10.207	1.105	0.033	0.003	0.364	0.042	126863.75	21.028	50.122	1.348		
最小值	6.734	0.737	0	0	0.137	0.015	102800.62	20.838	26.093	0.549		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.021	x	0	x	0.001	273.007	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 26日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	6.999	0.821	0.025	0.003	0.14	0.016	117326.939	21.011	41.744	1.274		
01~02时	7.153	0.838	0.032	0.004	0.113	0.013	117218.782	20.999	37.854	1.09		
02~03时	7.367	0.878	0.035	0.004	0.125	0.015	119179.775	20.99	31.186	0.674		
03~04时	7.237	0.882	0.019	0.002	0.122	0.015	121825.927	20.988	27.115	0.602		
04~05时	6.588	0.808	0.023	0.003	0.109	0.013	122658.172	20.982	24.209	0.745		
05~06时	7.08	0.853	0.024	0.003	0.109	0.013	120434.033	20.989	29.222	0.693		
06~07时	6.949	0.797	0.024	0.003	0.104	0.012	114698.332	21.008	42.373	1.145		
07~08时	6.999	0.855	0.008	0.001	0.09	0.011	122176.454	21.028	29.803	0.823		
08~09时	8.496	0.956	0.013	0.001	0.103	0.012	112470.524	21.04	37.518	0.924		
09~10时	7.147	0.838	0.017	0.002	0.077	0.009	117250.438	21.06	32.477	0.992		
10~11时	7.691	0.91	0.03	0.004	0.353	0.042	118308.262	21.063	37.025	1.147		
11~12时	8.235	0.926	0.033	0.004	0.674	0.076	112490.528	21.041	41.358	1.219		
12~13时	8.336	0.97	0.02	0.002	0.879	0.102	116401.708	21.009	33.593	1.021		
13~14时	8.806	0.982	0.041	0.005	0.146	0.016	111548.993	20.987	43.121	1.265		
14~15时	8.831	0.961	0.034	0.004	0.152	0.017	108800.938	20.97	47.588	1.373		
15~16时	8.866	0.951	0.027	0.003	0.128	0.014	107215.091	20.964	41.452	1.081		
16~17时	6.865	0.746	0.03	0.003	0.141	0.015	109171.673	20.968	41.747	1.17		
17~18时	5.857	0.628	0.044	0.005	0.137	0.015	107522.142	20.965	51.297	1.235		
18~19时	8.151	0.899	0.034	0.004	0.162	0.018	111058.555	20.968	40.558	1.099		
19~20时	6.155	0.672	0.014	0.001	0.097	0.011	109398.045	20.974	42.459	0.986		
20~21时	4.758	0.531	0.017	0.002	0.108	0.012	111655.649	20.978	35.056	1.183		
21~22时	9.199	0.889	0.025	0.002	0.077	0.008	96879.499	20.979	55.865	1.549		
22~23时	7.858	0.832	0.014	0.002	0.074	0.008	105913.17	20.993	52.042	1.334		
23~24时	6.032	0.666	0.021	0.002	0.063	0.007	110625.943	20.992	44.693	1.24		
平均值	7.402	0.837	0.025	0.003	0.179	0.02	113426.232	20.998	39.223	1.078		
最大值	9.199	0.982	0.044	0.005	0.879	0.102	122658.172	21.063	55.865	1.549		
最小值	4.758	0.531	0.008	0.001	0.063	0.007	96879.499	20.964	24.209	0.602		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.02	x	0	x	0	272.223	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 27日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量 m³ /h	干基O2 %	温度 ℃	湿度 %	负荷 %	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	4.564	0.521	0.032	0.004	0.071	0.008	114228.209	20.989	43.08	1.479		
01~02时	7.084	0.774	0.031	0.003	0.069	0.008	109386.603	20.98	50.01	1.333		
02~03时	7.112	0.78	0.023	0.003	0.101	0.011	109605.417	20.971	43.919	1.036		
03~04时	6.06	0.624	0.03	0.003	0.07	0.007	103175.643	20.968	47.668	1.255		
04~05时	8.142	0.901	0.01	0.001	0.061	0.007	110835.617	20.977	38.152	1.015		
05~06时	4.709	0.535	0.016	0.002	0.051	0.006	115534.633	20.986	32.625	0.863		
06~07时	5.662	0.562	0.021	0.002	0.052	0.005	105542.507	21.008	26.966	0.881		
07~08时	8.526	0.668	0.021	0.002	0.068	0.005	78289.232	21.028	16.601	0.638		
08~09时	5.095	0.411	0.02	0.002	0.054	0.004	80948.879	21.051	19.119	0.862		
09~10时	7.072	0.694	0.027	0.003	0.044	0.004	99161.732	21.066	43.132	1.701		
10~11时	6.766	0.654	0.024	0.002	0.046	0.005	101367.313	21.071	42.166	1.169		
11~12时	4.862	0.492	0.023	0.002	0.032	0.003	101265.998	21.056	37.183	1.289		
12~13时	4.843	0.498	0.021	0.002	0.046	0.005	103135.993	21.031	34.929	1.347		
13~14时	7.319	0.705	0.024	0.002	0.06	0.006	96361.831	21.009	41.279	1.694		
14~15时	5.824	0.558	0.023	0.002	0.034	0.003	99642.128	21.001	35.105	1.007		
15~16时	6.63	0.679	0.024	0.003	0.02	0.002	104050.123	20.987	28.965	1.039		
16~17时	3.17	0.177	0.014	0.001	0.038	0.002	55855.204	20.982	16.628	0.707		
17~18时	2.852	0.073	0.031	0.001	0.033	0.001	25551.951	20.984	12.98	0.644		
18~19时	3.577	0.093	0.008	0	0.158	0.004	25881.22	20.972	12.972	0.603		
19~20时	6.702	0.739	0.001	0	0.17	0.019	110195.113	20.981	33.355	1.618		
20~21时	6.065	0.623	0.003	0	0.129	0.013	102903.98	20.994	44.173	1.581		
21~22时	5.203	0.554	0.002	0	0.122	0.013	106393.081	21	38.926	1.379		
22~23时	4.756	0.52	0.002	0	0.163	0.018	109683.026	21.007	30.426	0.975		
23~24时	4.989	0.069	0.001	0	0.109	0.002	13854.914	21.011	24.365	0.975		
平均值	5.733	0.538	0.018	0.002	0.075	0.007	90952.098	21.005	33.113	1.129		
最大值	8.526	0.901	0.032	0.004	0.17	0.019	115534.633	21.071	50.01	1.701		
最小值	2.852	0.069	0.001	0	0.02	0.001	13854.914	20.968	12.972	0.603		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.013	x	0	x	0	218.285	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ^{m³} /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 28日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	2.907	0.084	0	0	0.101	0.003	28826.972	21.019	17.813	0.828		
01~02时	2.569	0.075	0	0	0.083	0.002	29158.742	21.014	16.231	0.756		
02~03时	2.506	0.078	0.002	0	0.083	0.003	31014.943	21.014	14.708	0.726		
03~04时	2.491	0.076	0.002	0	0.057	0.002	30534.462	21.008	11.925	0.671		
04~05时	2.337	0.071	0.001	0	0.052	0.002	30410.54	21.008	11.305	0.622		
05~06时	2.378	0.067	0.001	0	0.07	0.002	28185.808	21.012	11.98	0.629		
06~07时	2.406	0.07	0.005	0	0.075	0.002	28894.22	21.025	11.856	0.629		
07~08时	2.935	0.094	0.008	0	0.07	0.002	31941.395	21.043	13.826	0.625		
08~09时	2.726	0.082	0.002	0	0.056	0.002	30138.376	21.06	10.543	0.606		
09~10时	3.285	0.103	0.001	0	0.12	0.004	31376.255	21.068	16.21	0.645		
10~11时	5.343	0.34	0.001	0	0.115	0.007	63656.95	21.069	30.106	1.445		
11~12时	4.066	0.449	0.005	0.001	0.095	0.01	110444.683	21.045	47.53	2.222		
12~13时	4.029	0.404	0.001	0	0.115	0.012	100208.511	21.014	48.281	1.926		
13~14时	4.851	0.507	0.001	0	0.173	0.018	104516.31	20.971	43.595	1.699		
14~15时	5.335	0.607	0.001	0	0.192	0.022	113757.526	20.948	28.413	0.929		
15~16时	7.137	0.709	0.002	0	0.219	0.022	99318.142	20.925	45.78	1.738		
16~17时	5.266	0.587	0	0	0.236	0.026	111407.692	20.924	34.905	1.053		
17~18时	4.448	0.516	0	0	0.095	0.011	115985.522	20.938	22.885	0.739		
18~19时	5.477	0.592	0	0	0.09	0.01	108156.643	20.944	31.907	1.223		
19~20时	4.735	0.506	0	0	0.124	0.013	106789.962	20.953	41.598	1.409		
20~21时	4.46	0.492	0.001	0	0.088	0.01	110411.403	20.959	36.128	1.271		
21~22时	4.947	0.527	0	0	0.082	0.009	106572.58	20.958	41.385	1.527		
22~23时	5.592	0.59	0.001	0	0.11	0.012	105609.329	20.959	41.546	1.618		
23~24时	5.586	0.555	0.002	0	0.095	0.009	99325.412	20.959	44.526	1.288		
平均值	4.076	0.341	0.002	0	0.108	0.009	73193.432	20.993	28.124	1.118		
最大值	7.137	0.709	0.008	0.001	0.236	0.026	115985.522	21.069	48.281	2.222		
最小值	2.337	0.067	0	0	0.052	0.002	28185.808	20.924	10.543	0.606		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0.008	x	0	x	0	175.664	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m³/d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称: 清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号: 监测日期: 2024年 1月 29日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量 m³ /h	干基O2 %	温度 ℃	湿度 %	负荷 %	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	5.481	0.585	0.001	0	0.085	0.009	106820.446	20.95	35.623	0.851		
01~02时	4.458	0.483	0.001	0	0.106	0.011	108333.921	20.942	34.348	1.268		
02~03时	5.725	0.543	0.001	0	0.114	0.011	95024.712	20.927	47.22	1.764		
03~04时	6.791	0.684	0	0	0.12	0.012	100730.315	20.937	46.429	1.386		
04~05时	6.007	0.616	0	0	0.044	0.005	102488.255	20.969	46.275	1.434		
05~06时	6.068	0.629	0.001	0	0.03	0.003	103583.705	20.968	41.522	1.269		
06~07时	5.482	0.595	0	0	0.021	0.002	108624.68	20.965	31.599	1.045		
07~08时	5.464	0.535	0.002	0	0.051	0.005	98101.51	20.972	40.057	1.489		
08~09时	6.277	0.646	0.006	0.001	0.053	0.005	102985.511	20.965	38.694	1.367		
09~10时	5.386	0.554	0.028	0.003	0.07	0.007	102920.925	20.964	38.067	1.41		
10~11时	4.588	0.488	0.006	0.001	17.173	1.714	107261.934	20.546	31.464	1.163		
11~12时	4.632	0.459	0	0	14.869	1.473	99047.442	20.39	37.376	1.446		
12~13时	6.039	0.625	0	0	2.008	0.213	105859.818	20.709	32.977	1.135		
13~14时	5.498	0.562	0	0	2.731	0.28	102426.764	20.63	36.123	1.188		
14~15时	3.742	0.412	0	0	0.725	0.08	110030.465	20.779	31.755	0.938		
15~16时	4.272	0.441	0.063	0.007	0.637	0.066	103336.977	20.779	26.299	0.919		
16~17时	3.624	0.391	0	0	10.126	1.093	107979.993	20.445	32.273	1.347		
17~18时	4.644	0.468	0.011	0.001	3.834	0.386	100718.998	20.68	37.457	1.184		
18~19时	4.877	0.51	0.688	0.072	1.25	0.131	104654.677	20.754	31.74	1.034		
19~20时	3.497	0.387	0.637	0.071	1.433	0.159	110752.718	20.772	28.471	1.024		
20~21时	3.552	0.346	0.661	0.064	0.682	0.066	97455.51	20.794	27.381	1.042		
21~22时	3.16	0.349	0.29	0.032	1.403	0.155	110432.325	20.799	25.022	1.022		
22~23时	2.505	0.274	2.431	0.266	1.336	0.146	109493.229	20.798	24.821	1.068		
23~24时	2.231	0.08	0.238	0.009	0.556	0.02	35939.774	20.818	18.924	0.999		
平均值	4.75	0.486	0.211	0.022	2.477	0.252	101458.525	20.802	34.247	1.2		
最大值	6.791	0.684	2.431	0.266	17.173	1.714	110752.718	20.972	47.22	1.764		
最小值	2.231	0.08	0	0	0.021	0.002	35939.774	20.39	18.924	0.851		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量 (t)	x	0.012	x	0.001	x	0.006	243.5	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10⁴m³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 30日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	3.879	0.034	0.023	0	7.062	0.063	8877.184	20.301	14.959	0.936		
01~02时	2.342	0.025	0	0	1.893	0.02	10475.887	20.669	14.024	0.89		
02~03时	2.141	0.036	0	0	1.693	0.028	16805.246	20.694	14.668	0.873		
03~04时	1.133	0.017	0.003	0	0.584	0.009	15092.359	20.823	17.982	0.843		
04~05时	1.241	0.015	0	0	0.486	0.006	11935.49	20.808	14.615	0.854		
05~06时	1.234	0.01	0.004	0	0.562	0.005	8126.467	20.804	13.987	0.844		
06~07时	1.234	0.016	0.001	0	0.607	0.008	13227.643	20.821	13.891	0.822		
07~08时	1.283	0.014	0	0	0.528	0.006	11289.783	20.834	13.373	0.796		
08~09时	1.658	0.031	0	0	0.503	0.009	18789.997	20.838	14.684	0.784		
09~10时	1.834	0.048	0.002	0	0.541	0.014	26141.251	20.836	18.74	0.883		
10~11时	2.076	0.051	0.001	0	0.643	0.016	24590.544	20.831	19.924	0.997		
11~12时	1.619	0.007	0.005	0	0.548	0.002	4315.661	20.823	18.668	1.081		
12~13时	1.45	0.015	0	0	0.637	0.006	10028.351	20.795	18.459	1.142		
13~14时	3.019	0.019	0	0	0.569	0.004	6388.17	20.756	19.834	1.245		
14~15时	3.053	0.012	0.001	0	0.581	0.002	4049.886	20.727	20.242	1.29		
15~16时	2.639	0.03	0.012	0	0.607	0.007	11424.559	20.711	19.322	1.295		
16~17时	2.044	0.026	0.027	0	0.604	0.008	12861.891	20.709	18.398	1.182		
17~18时	1.522	0.015	0.02	0	0.667	0.007	9758.504	20.708	17.694	1.18		
18~19时	1.458	0.019	0	0	0.594	0.008	13118.294	20.713	16.648	1.111		
19~20时	1.412	0.018	0	0	0.607	0.008	12631.502	20.714	16.166	1.106		
20~21时	1.424	0.015	0	0	0.632	0.007	10458.638	20.709	16.105	1.108		
21~22时	1.502	0.008	0	0	0.614	0.003	5224.373	20.707	16.217	1.104		
22~23时	1.474	0.009	0	0	0.574	0.003	6015.586	20.708	16.122	1.135		
23~24时	1.455	0.008	0.007	0	0.602	0.003	5161.385	20.708	16.13	1.115		
平均值	1.839	0.021	0.004	0	0.956	0.01	11532.86	20.739	16.702	1.026		
最大值	3.879	0.051	0.027	0	7.062	0.063	26141.251	20.838	20.242	1.295		
最小值	1.133	0.007	0	0	0.486	0.002	4049.886	20.301	13.373	0.784		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0	x	0	x	0	27.679	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

烟气排放连续监测小时平均值日报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号:监测日期: 2024年 1月 31日

时间	颗粒物		SO2		NOx		标干流量	干基O2	温度	湿度	负荷	备注
	实测	排放量	实测	排放量	实测	排放量						
	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h	mg/m³	kg/h						
00~01时	1.463	0.005	0.003	0	0.593	0.002	3435.988	20.708	16.139	1.127		
01~02时	1.499	0.008	0.016	0	0.593	0.003	5098.173	20.696	16.155	1.158		
02~03时	1.52	0.015	0.005	0	0.535	0.005	9808.957	20.69	16.095	1.11		
03~04时	1.521	0.014	0.001	0	0.582	0.005	9331.14	20.68	16.194	1.119		
04~05时	1.442	0.014	0	0	0.575	0.006	9698.521	20.68	15.922	1.061		
05~06时	1.468	0.007	0.001	0	0.549	0.003	4866.688	20.679	15.984	1.092		
06~07时	1.448	0.011	0.004	0	0.536	0.004	7814.44	20.687	15.977	1.064		
07~08时	1.456	0.012	0.002	0	0.572	0.005	8040.707	20.698	16.23	1.062		
08~09时	1.576	0.009	0	0	0.545	0.003	5634.73	20.706	17.068	1.122		
09~10时	1.809	0.017	0	0	0.526	0.005	9391.197	20.708	18.569	1.251		
10~11时	1.971	0.023	0.001	0	0.297	0.003	11626.806	20.855	19.832	1.369		
11~12时	2.082	0.014	0.004	0	0.132	0.001	6684.399	20.949	21.817	1.456		
12~13时	2.318	0.015	0.001	0	0.143	0.001	6441.018	20.912	26.263	1.649		
13~14时	2.89	0.027	0	0	0.153	0.001	9327.268	20.857	31.329	2.219		
14~15时	3.359	0.037	0	0	0.149	0.002	11038.736	20.799	32.623	2.659		
15~16时	3.219	0.039	0	0	0.116	0.001	12180.791	20.759	31.408	2.522		
16~17时	3.168	0.041	0	0	0.171	0.002	12968.775	20.747	29.603	2.264		
17~18时	2.758	0.015	0	0	0.167	0.001	5469.653	20.738	25.615	1.91		
18~19时	2.418	0.009	0.014	0	0.225	0.001	3884.938	20.76	23.379	1.782		
19~20时	2.285	0.014	0.007	0	0.186	0.001	6177.005	20.774	22.168	1.733		
20~21时	2.293	0.009	0	0	0.183	0.001	3731.431	20.795	21.258	1.706		
21~22时	2.217	0.018	0	0	0.164	0.001	7999.311	20.809	20.916	1.672		
22~23时	2.136	0.012	0	0	0.211	0.001	5767.641	20.817	20.481	1.623		
23~24时	2.077	0.015	0	0	0.195	0.001	6993.825	20.817	20.46	1.601		
平均值	2.1	0.017	0.002	0	0.337	0.002	7642.172	20.763	21.312	1.556		
最大值	3.359	0.041	0.016	0	0.593	0.006	12968.775	20.949	32.623	2.659		
最小值	1.442	0.005	0	0	0.116	0.001	3435.988	20.679	15.922	1.061		
样本数	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
日排放总量(t)	x	0	x	0	x	0	18.341	x	x	x		
烟气日排放总量单位: ×10 ⁴ m ³ /d												

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

数据管理制度

清远市鸿盈铝业有限公司废气排放

在线监测系统

数据管理制度

1、运行维护人员每月应对每个站点CEMS自动分析仪至少进行1次自动监测方法标气比对实验，采用国家认可的标气浓度进行试验，每种样品至少测定2次，质控样测定的相对误差不大于标准值的 $\pm 10\%$ 。

2、校验：

(1) 每月除进行上述规定的实际比对试验外，每季度还应进行现场校验，现场校验可采用自动校准或手工校准，现场校验内容还包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验；

(2) 当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦应对仪器进行一次校验；

(3) 在测试期间保持设备相对稳定，作好测试记录和调整、校验、维护记录，此处未提及的校验内容，参照相关仪器说明书要求执行。

3、重复性实验

运行维护人员每季度应对站点CEMS自动分析仪至少进行1次重复性检查。

4、数据有效性：

(1) 未通过数据有效性审核的自动监测数据无效，不得作为总量核定、环境管理和监督执法的依据；

(2) 当流量为零时，所得的监测值为无效数据，应予以剔除；

(3) 监测值为负值无任何物理意义，可视为无效数据，予以剔除；

(4) 在自动监测仪校零、校标的数据作为无效数据处理，不参加统计，但对该时段数据作标记，作为监测仪器检查和校准的依据予以保留；

(5) 自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据误差大于1%时，上位机接收到的数据为无效数据；

(6) 监测值如出现急剧升高、急剧下降或连续不变时，该数据进行统计时不能随意剔除，需要通过现场检查、质控等手段来识别，再做处理；

(7) 具备自动校准功能的自动监测仪在校零和校标期间，发现仪器零点漂移或量程漂移超出规定范围，应从上次零点漂移和量程漂移合格到本次零点漂移和量程漂移不合格期间的监测数据作为无效数据处理。

6、从上次比对试验或校验合格到此次比对试验或校验不合格期间的在线监测数据作为无效数据处理。

运行记台账

烟气排放连续监测日平均值月报表

固定污染源名称:清远市鸿盈铝业有限公司

固定污染源编号: 监测月份: 2024年 1月

日期	颗粒物		SO2		NOx		标干流量 × 10 ⁴ m ³ /d	干基O2 %	温度 ℃	湿度 %	负荷 %	备注
	实 测 mg/m ³	排 放 量 t/d	实 测 mg/m ³	排 放 量 t/d	实 测 mg/m ³	排 放 量 t/d						
1日	4.855	0.01	0.939	0.001	25.945	0.052	206.662	20.499	45.842	2.318		
2日	5.525	0.012	1.271	0.003	17.67	0.035	217.098	20.548	44.202	2.367		
3日	5.673	0.013	2.685	0.006	21.398	0.047	229.625	20.471	41.76	1.608		
4日	4.622	0.01	7.609	0.015	34.936	0.067	211.212	20.257	41.67	1.527		
5日	6.631	0.015	4.81	0.011	27.815	0.056	220.704	20.171	46.242	2.057		
6日	7.196	0.017	1.699	0.004	11.593	0.025	238.912	20.539	43.762	2.078		
7日	5.771	0.012	2.688	0.006	19.717	0.038	207.944	20.444	46.201	2.173		
8日	5.54	0.011	2.316	0.004	27.255	0.046	193.075	20.34	43.488	2.416		
9日	6.467	0.015	3.376	0.008	17.927	0.041	230.59	20.384	51.467	2.61		
10日	5.81	0.014	2.601	0.006	15.756	0.037	233.741	20.613	47.83	2.21		
11日	6.303	0.015	2.365	0.006	17.587	0.042	239.273	20.728	42.807	1.676		
12日	5.616	0.013	2.637	0.006	17.273	0.039	230.14	20.501	46.733	1.891		
13日	5.211	0.012	1.012	0.002	18.98	0.043	228.291	20.477	48.407	2.251		
14日	5.899	0.014	3.163	0.007	21.232	0.049	230.668	20.554	48.544	2.166		
15日	5.907	0.013	1.19	0.003	9.833	0.021	223.634	20.739	47.38	2.163		
16日	7.083	0.016	0	0	0.197	0	222.148	21.089	46.993	2.072		
17日	6.274	0.016	0	0	0.154	0	251.69	21.048	44.012	2.165		
18日	6.193	0.014	0	0	0.03	0	223.046	20.983	52.678	2.69		
19日	6.572	0.015	0	0	0.016	0	221.885	20.991	54.003	2.721		
20日	6.172	0.015	0	0	0.038	0	240.039	21.245	47.446	1.994		
21日	6.176	0.016	0.001	0	0.235	0.001	252.48	21.328	40.929	1.477		
22日	4.686	0.013	0.011	0	0.164	0	284.096	21.218	33.546	1.095		
23日	4.699	0.013	0.005	0	0.112	0	286.176	21.296	32.035	0.892		
24日	6.046	0.017	0.001	0	0.18	0.001	283.481	21.001	34.117	0.764		
25日	7.747	0.021	0.008	0	0.217	0.001	273.007	20.967	38.961	0.985		
26日	7.402	0.02	0.025	0	0.179	0	272.223	20.998	39.223	1.078		
27日	5.733	0.013	0.018	0	0.075	0	218.285	21.005	33.113	1.129		
28日	4.076	0.008	0.002	0	0.108	0	175.664	20.993	28.124	1.118		
29日	4.75	0.012	0.211	0.001	2.477	0.006	243.5	20.802	34.247	1.2		
30日	1.839	0	0.004	0	0.956	0	27.679	20.739	16.702	1.026		
31日	2.1	0	0.002	0	0.337	0	18.341	20.763	21.312	1.556		
平均值	5.631	0.013	1.311	0.003	10.013	0.021	220.494	20.766	41.412	1.789		
最大值	7.747	0.021	7.609	0.015	34.936	0.067	286.176	21.328	54.003	2.721		
最小值	1.839	0	0	0	0.016	0	18.341	20.171	16.702	0.764		
样本数	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
月排放总量 (t)	x	0.404	x	0.089	x	0.649	6835.31	x	x	x		

烟气月排放总量单位: × 10⁴m³ /m

上报单位(盖章): 负责人: 报告人: 报告日期: 年 月 日

清远市重点监控企业 污染源自动监控设施验收表

项 目 名 称：清远市鸿盈铝业有限公司熔炼废气排放口（DA003）

烟气排放连续监测系统

企 业 名 称：清远市鸿盈铝业有限公司（盖章）

联 系 电 话：0763-3238925

验 收 单 位：清远市鸿盈铝业有限公司（盖章）

联 系 电 话：13630064646

环保部门 填 写	收到验收申请表日期	
	编 号	

填写说明：

该表分“企业概况”、“项目概况”、“数据采集仪信息”、“废气排口信息”、“废气排口信息”、“接受短信报警人员信息”、“联网情况、比对监测情况以及现场验收情况审核表”、“审查意见”八部分组成。

1、“基本情况”由企业填写。

2、“项目概况”由企业填写。

3、“数据采集仪信息”由安装或联网单位填写。

4、“废气排口信息”由安装或联网单位填写。

5、“废气排口信息”由安装或联网单位填写。

6、“接受短信报警人员信息”由安装或联网单位填写。

7、“联网情况、比对监测情况以及现场验收情况审核表”其中表1由安装或联网单位填写、表2由比对监测单位、表3和表4由自行验收小组填写。（注：验收小组指组织验收单位自行成立的验收小组）

8、“审查意见”由组织验收单位填写。

9、填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

10、把本“验收表”原件装订在“在线设施自行验收报告”最后一页。

一、企业概况

企业全称	清远市鸿盈铝业有限公司			企业规模	中型
企业地址	清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路9号综合楼一			所属流域	大燕河
行业类别	铝冶炼			注册类型	内资
单位类型	县以上工业企业			隶属关系	县
统一社会信用代码	914418026997159229			法人代表姓名	周秀峰
监控级别	市重点			联网时间	
经纬度	经度：112° 56' 45.24" 纬度：23° 29' 47.72"				
企业联系人姓名	周秀峰	手机号码	13630064646	环保机构名称	安全环保部
环保责任人姓名	周晋农	手机号码	18566060709	专职环保人数	3
备注： 1、企业规模有：“大型”、“中型”、“小型”； 2、注册类型有：“私营”、“国有”、“外商投资”、“集体”等； 3、单位类型有：“事业单位”、“县以上工业企业”“县以上非工业企业”、“乡镇街道工业企业”、“乡镇街道非工业企业”、“部对”、“其他”； 4、隶属关系有：“中央”、“省”、“市”、“县”、“街道”； 5、监控级别有：“市重点”、“县（市、区）重点”、“非重点”。					

二、项目概况

项目名称	清远市鸿盈铝业有限公司 CEMS 排放连续监测系统				
总投资概算	26.8 万元	其中环保专项 补助资金	0 万元	所占比例	0%
实际总投资	万元	其中环保专项 补助资金	0 万元	所占比例	0%
污染源在线 监测投资	废水在线监测	万元	废气在线监测	25.8 万元	
	噪声在线监测	万元	流量计	1.0 万元	
在线监测设备名称和型号		Smart Vision 型烟气排放连续监测系统			
设备生产厂家		杭州利奇仪器设备有限公司(上海)有限公司			
初步设计单位		清远市鸿盈铝业有 限公司	环保设施 施工单位	清远东海环境技术 有限公司	
环保比对监测单位		清远市恒森环境检 测技术有限公司	投入使用日期	2022 年 09 月	

计量器具型式批准证书或生产许可证有效期	2048 年 05 月 15 日
环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期	2024 年 06 月 16 日
提交材料清单： 在线设施自行验收报告 (一式二份)	1、 环保部门关于安装污染源自动监控设施批复的文件 2、 排污口规范化及点位确认的文件（排污口编号彩色照片、项目所在地彩色照片、坐标等） 3、 安装调试与试运行报告 4、 比对监测报告 5、 所有监测设备有计量器制造许可证[CMC]、中国环境保护产品认证[CCEP]标示的设备等 6、 安装建设方案、图纸文档等 7、 相关的管理制度（仪器设备操作、使用和维护规程；岗位责任制；定期校验制度；设备故障预防与处置制度） 8、 不具备自运行能力的企业需提供与第三方运营商签订的委托运营合同。
项目简介（安装情况、安装位置示意图。可插页）： 1、 熔炼车间熔炼废气排放口（DA003），编号：DA003 烟气排放连续监测系统 杭州利奇仪器设备有限公司 Smart Vision 型 2、 数据采集仪 北京万维盈创科技发展有限公司 W5100HB-III型	
安装位置示意图及监测用房	
	







三、数据采集仪信息（废气出口）

序号	名称		内容	备注
1.	数采仪厂家		北京万维盈创科技发展有限公司	全称
2.	数采仪适配器编号（MN 号）		4418020133FQ01	14 位
3.	手机号码			11 位
4.	联网方式		外网	专网、外网、4G 网络
5.	实时数据上报时间间隔		30S	
6.	对应排口名称		熔炼废气排放口（DA003）	
7.	上报数据类型		实时、十分钟、小时、日数据	
8.	排口经度/纬度		经度：112° 56'44.81" 纬度：23° 29'47.87"	
9.	数采仪 厂家联系人	姓名	米贵军	
		办公电话	010-51661765	
		移动电话	13416559998	

四、污水排口信息

1、污水排口信息

序号	名称	内容	备注
1.	排口名称	/	
2.	排口类型	/	
3.	产污工艺	/	
4.	经度/纬度	/	
5.	排放水域功能区	/	

2、污水排口监测因子列表

序号	名称	执行标准	报警级别	报警下限	报警上限	备注
1.	磷酸盐	/	/	/	/	
2.	氨氮	/	/	/	/	
3.	COD	/	/	/	/	
4.	PH	/	/	/	/	
5.	总氮	/	/	/	/	

五、废气排口信息

1、废气排口信息

序号	名称	内容	备注
1.	排口名称	熔炼废气排放口（DA003）	
2.	排口类型	主要排放口	
3.	产污工艺	铝灰处理、精炼炉、熔炼炉	
4.	排放区域气功能区	二类	
5.	经度/纬度	经度：112° 56' 44.81" 纬度：23° 29' 47.87"	
6.	废气类型	1	1：为工艺废气； 2：为燃烧废气
7.	是否两控区	0	1：不是； 2：为酸雨控制区； 3：为禁燃控制区； 4：都是

2、废气排口监测因子列表

序号	名称	执行标准	报警级别	报警下限	报警上限	备注
1.	SO ₂	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）	一级	0	100	
2.	NO _x	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）	一级	0	100	
3.	颗粒物	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）	一级	0	10	
4.	O ₂	/	/	/	/	
5.	温度	/	/	/	/	
6.	流速	/	/	/	/	

六、接受短信报警人员信息

报警类型	报警级别	基本信息				备注
		姓名	移动电话	职务	办公电话	
企业报警	一级报警	周秀峰	13630064646	经理		根据报警需要同级别可填写不止一人，表格根据内容需要可以依照现有表格样式追加。
	二级报警					
	三级报警					

七、联网情况、比对监测情况以及现场验收情况审核表

表1 重点企业污染源自动监控设施联网情况

数据传输设置						
数据采集器序号	ZHLB309564					
终端服务地址码	125.89.139.174/25011、61.146.128.47/10000					
数据上报间隔	实时数据30秒；历史数据10分钟					
通讯协议	HJ/T212-2005（注：监控设备与数据采集仪的通信协议）					
现场数据与传输数据是否一致	一致					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值		浓度报警上限		浓度报警下限
	SO ₂	100mg/m ³		100mg/m ³		0.00mg/m ³
	NO _x	100mg/m ³		100mg/m ³		0.00mg/m ³
	颗粒物	10mg/m ³		10mg/m ³		0.00mg/m ³
联网验收情况						
审查项目	核查情况					
与监控中心联网情况	经查阅运行记录和清远市生态环境局监控中心数据，该公司现场机在线率达90%以上；数据采集传输仪每日掉线没有超过5次。					
数据传输安全性	该公司传输的数据已按照规定的加密方法进行处理传输。					
通信协议正确性	该公司现场机器和数据传输仪的通信协议符合技术要求。					
数据传输正确性	符合技术要求。					
联网稳定性	系统运行稳定没有出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。					
<p>联网结论：</p> <p>清远市鸿盈铝业有限公司熔炼废气排放口（DA003）烟气连续监测系统联网符合国家、省有关技术标准、规范要求，各项功能已基本实现，在线数据可持续稳定传送，同意该公司烟气连续排放监测系统联网通过验收。</p> <p style="text-align: right;">安装或联网单位：（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

表 2 重点企业污染源自动监控设施比对监测情况

企业名称		清远市鸿盈铝业有限公司			
比对监测单位		清远市恒森环境检测有限公司		监测日期	2024. 01. 08 2024. 04. 28
点位名称及编号		熔炼废气排放口（DA003）			
自动监控设施名称		烟气排放连续监测系统			
制造单位		杭州利奇仪器设备有限公司			
型号及编号		Smart Vision 型、编号：LQQ2022013167			
监测项目		分析方法			
		比对方法		自动监测方法	
SO ₂		《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）		紫外差分吸收光谱法	
NO _x		《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ693-2014）		紫外差分吸收光谱法	
颗粒物		《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定》（HJ836-2017）		前向后散射法	
O ₂		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB-T 16157-1996）及其修改单		电化学法	
温度		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB-T 16157-1996）及其修改单		温度传感器热电阻法	
流速		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB-T 16157-1996）及其修改单		皮托管微差压传感法	
湿度		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB-T 16157-1996）及其修改单		阻容法	
企业名称		清远市鸿盈铝业有限公司			
项目	比对监测数据mg/m ³	自动监测数据mg/m ³	比对结果	标准限值	达标情况
SO ₂	ND	0. 00	合格	±17mg/m ³	达标
	ND	0. 00	合格	±17mg/m ³	达标
	3	0. 79	合格	±17mg/m ³	达标
	ND	7. 08	合格	±17mg/m ³	达标
	ND	3. 32	合格	±17mg/m ³	达标
	ND	10. 68	合格	±17mg/m ³	达标
	ND	0. 90	合格	±17mg/m ³	达标
	ND	0. 63	合格	±17mg/m ³	达标

	ND	0.51	合格	$\pm 17\text{mg}/\text{m}^3$	达标
NO _x	31	27.06	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	29	21.91	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	21	14.67	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	32	28.93	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	32	26.28	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	24	24.16	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	30	25.87	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	24	24.83	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	23	33.17	合格	$\pm 12\text{mg}/\text{m}^3$	达标
颗粒物	3.5	6.62	合格	$\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	4.3	5.58	合格	$\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	3.5	5.40	合格	$\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	2.5	5.71	合格	$\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$	达标
	2.9	5.32	合格	$\pm 5\text{mg}/\text{m}^3$	达标
含氧量	20.3	20.57	合格	$\leq 15\%$	达标
含湿量	3.0	2.98	合格	$\pm 1.5\%$	达标
	2.2	2.19	合格	$\pm 1.5\%$	达标
	2.0	1.98	合格	$\pm 1.5\%$	达标
	2.4	2.52	合格	$\pm 1.5\%$	达标
	2.1	2.08	合格	$\pm 1.5\%$	达标
流速	4.3	4.29	合格	$\pm 12\%$	达标
	5.9	5.83	合格	$\pm 12\%$	达标
	6.1	5.94	合格	$\pm 12\%$	达标
	5.3	4.75	合格	$\pm 12\%$	达标
	5.0	4.89	合格	$\pm 12\%$	达标
烟温	56.8	56.73	合格	$\pm 3^\circ\text{C}$	达标
	45.0	45.00	合格	$\pm 3^\circ\text{C}$	达标
	42.8	42.81	合格	$\pm 3^\circ\text{C}$	达标
	46.4	46.59	合格	$\pm 3^\circ\text{C}$	达标
	47.3	47.05	合格	$\pm 3^\circ\text{C}$	达标

<p>比对监测 结论</p>	<p>根据上述比对监测结果，该公司熔炼车间熔炼废气排放口（DA003）安装的Smart Vision型在线自动监测仪现场比对监测数据误差在许可范围内，比对监测结果合格。</p> <p>比对监测单位：（签章） 年 月 日</p>
--------------------	---

表4 重点监控企业污染源自动监控设施现场验收表

资料 审核 情况	环保部门关于安装污染源自动监控设施批复的文件	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	排污口规范化及点位确认的文件	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	安装调试与试运行报告	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	联网报告	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	环境监测站比对监测报告	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	安装建设方案、图纸文档等	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
制度 制定 情况	仪器设备操作、使用和维护规程	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	岗位责任制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	定期校验制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	设备故障预防与处置制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
现场 检查	现场检查内容	判断	说明
	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	在线监控设施组成是否完整,辅助设备及备品、备件是否齐全	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否有预处理设施、校准设施、防雷设施及自动清洗功能	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	手工监测孔开孔位置,监控平台设置是否能满足手工监测的需要	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有多级安全认证功能	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	现场数据与传输数据是否一致	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
验收 组 意 见	<p>该公司熔炼车间熔炼废气排放口(DA003)已按要求安装 Smart Vision 型烟气排放连续监测系统、W5100HB-III 型数据采集仪的安装,并与清远市生态环境局监控中心平台联网,目前系统运行稳定。通过比对监测,你公司安装的 Smart Vision 型烟气排放连续监测系统、W5100HB-III 型数据采集仪在线自动监测仪监测数据相对误差在许可范围内,验收组同意你公司安装的 Smart Vision 型烟气排放连续监测系统、W5100HB-III 型数据采集仪在线自动监测仪通过验收</p> <p style="text-align: right;">验收组组长(签名):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

八、审查意见

验收意见：

清远市鸿盈铝业有限公司：

根据广东省环境保护局《关于印发（广东省重点污染源在线监控系统验收管理规定）及相关验收技术指南的通知》、《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）、省环保厅关于印发《广东省重点行业重点地区的重点排污单位自动监控设备安装联网工作方案》的通知（粤环[2017]1238号）、清远市生态环境局印发《关于进一步加快清远市重点行业排污单位自动监控设备安装、联网、验收的通知》（清环[2017]376号）文件的要求，公司组织了清远市恒森环境检测有限公司、清远东海环境技术有限公司、清远市鸿盈铝业有限公司的工作人员对你司的在线监控系统进行了验收，通过比对监测，现场勘察、网上查阅、资料审查等，现出验收意见如下：

一、你公司位于清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路9号综合楼一，已按要求完成熔炼车间熔炼废气排放口 Smart Vision 型烟气排放连续监测系统、W5100HB-III 型数据采集仪的安装并与清远市生态环境局在线平台联网，目前系统运行稳定。通过比对监测，你公司安装的 Smart Vision 型烟气排放连续监测系统、W5100HB-III 型数据采集仪监测数据相对误差在许可范围内，验收组同意你公司安装的 Smart Vision 型烟气排放连续监测系统、W5100HB-III 型数据采集仪通过验收。本次验收为熔炼废气排放口（排污口编号：DA003）在线监控系统，主要新安装监测因子为：SO₂、NO、NO₂、O₂、烟尘、流速、温度、压力、湿度及数据采集等；主要设备有：1 套烟气排放连续监测系统（型号：Smart Vision 型）、1 套烟尘在线自动检测仪（型号 RBV-DUST 型）、1 套温压流一体在线自动检测仪（型号：RBV-TPF 型）、1 套湿度测量仪（型号：TL-HMI103）及 1 套数据采集仪（型号：W5100HB-III 型），坐标为 E：112° 56'44.81"、N：23° 29'47.87"。

二、你公司必须加强对在线监控系统的日常维护和管理，培训专人负责专项工作，确保系统稳定运行。

三、要继续完善数据管理、运行台账和质控管理制度。

四、未经环保局主管部门同意不得随意停、拆监控设备，如有故障必须及时向清远市生态环境局报告。

经办人：

年 月 日

同意你公司安装的熔炼车间熔炼废气排放口（DA003）Smart Vision型烟气排放连续监测系统、W5100HB-III型数据采集仪通过验收。

审批人（签字）：

组织验收单位：（公章）

年 月 日